

Tesla Norway AS
Bekkenstenveien 15
0976 OSLO

Vår dato: 16.07.2026

Vår ref.: 202611816-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til elektriske anlegg for ladestasjon i Flesberg kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Tesla Motors Norway AS (heretter Tesla) konsesjon til å bygge, eie og drive en nettstasjon med transformator med øvre spenningsnivå 22 kV. Nettstasjonen skal forsyne en ladestasjon for elektriske kjøretøy i Lampeland i Flesberg kommune i Buskerud. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag. NVE-ref. 202611816-3. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26132/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Tesla til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.


Søknaden

Omsøkt løsning

Tesla søkte den 19. mai 2026 om anleggskonsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive en nettstasjon ved en eksisterende parkeringsplass med gnr. 110, bnr. 3 i Lampeland i Flesberg kommune i Buskerud. Nettstasjonen skal bygges med en transformator med omsetning 22/0,48 kV og ytelse 1,5 MVA som skal knyttes til områdekonsesjonær MidtNett AS sitt distribusjonsnett.

Tesla begrunner søknaden med at MidtNett ikke tilbyr lavspent tilkobling med spenningsnivå på 0,48 kV, som ladestasjonen har behov for. Tesla skriver at den omsøkte løsningen vil ha et lavere energibehov, være enklere rent teknisk og føre til mindre utstyr som gir et lavere arealbehov, og derfor er miljømessig og estetisk fordelaktig.

Figur 1 og 2 viser omsøkt plassering av nettstasjon.

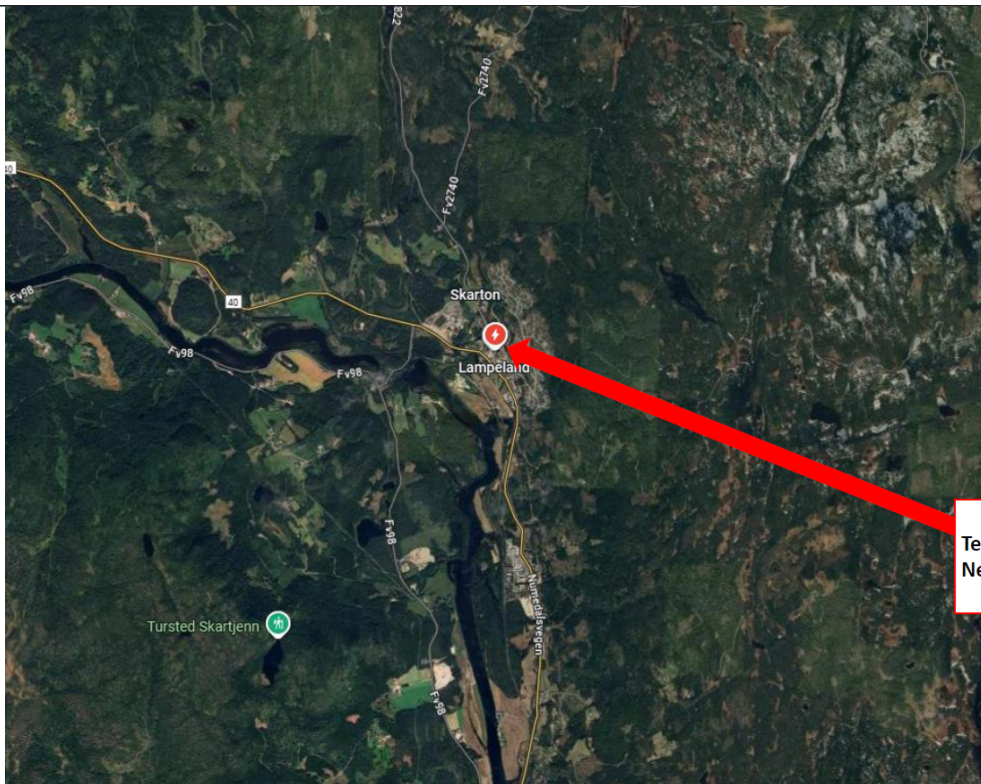

Tesla ladestasjon
Nettstasjon



Tesla nettstasjon



Utførte forarbeider

Tesla har avklart teknisk løsning og nettkapasitet med Midtnett. MidtNett bekrefter at høyspenttilkoblingen av nettstasjonen er driftsmessig forsvarlig for effektuttak av inntil 1500 kVA, forutsatt at den tilknyttes i henhold til MidtNetts nettstandard. Tesla har avtale med Omexom for å ivareta gjeldene krav til driftslederfunksjonen som kreves av anlegg som dette.

Tesla har inngått skriftlig avtale med grunneier Gudbrand Fløtaker om etablering av nettstasjon på hans eiendom.

Tesla har vært i kontakt med Flesberg kommune, som vurderer tiltaket som i tråd med reguleringsplan for området.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og fordi tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil plasseres på et gresslagt område ved en parkeringsplass i nærheten av en omsorgsbolig i Lampeland. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Tesla eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 0,48 kV per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 0,48 kV begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Tesla selv bygger og driver egen transformering til 0,48 kV.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

NVE mener fordelene er større enn ulempene. I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Tesla for å bygge, eie og drive en transformator med ytelse 1,5 MVA og



omsetning 22 /0,48 kV i Lampeland i Flesberg kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref: 202611816-3.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Kamilla Anette Lein Kjølberg
Seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

Tesla Norway AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

Flesberg kommune

Tesla Norway AS - Nuria Garcia

MIDTNETT AS

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Buskerud fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 26. august 2026, eller 3 uker fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.