


Kart med kraftverk og vann

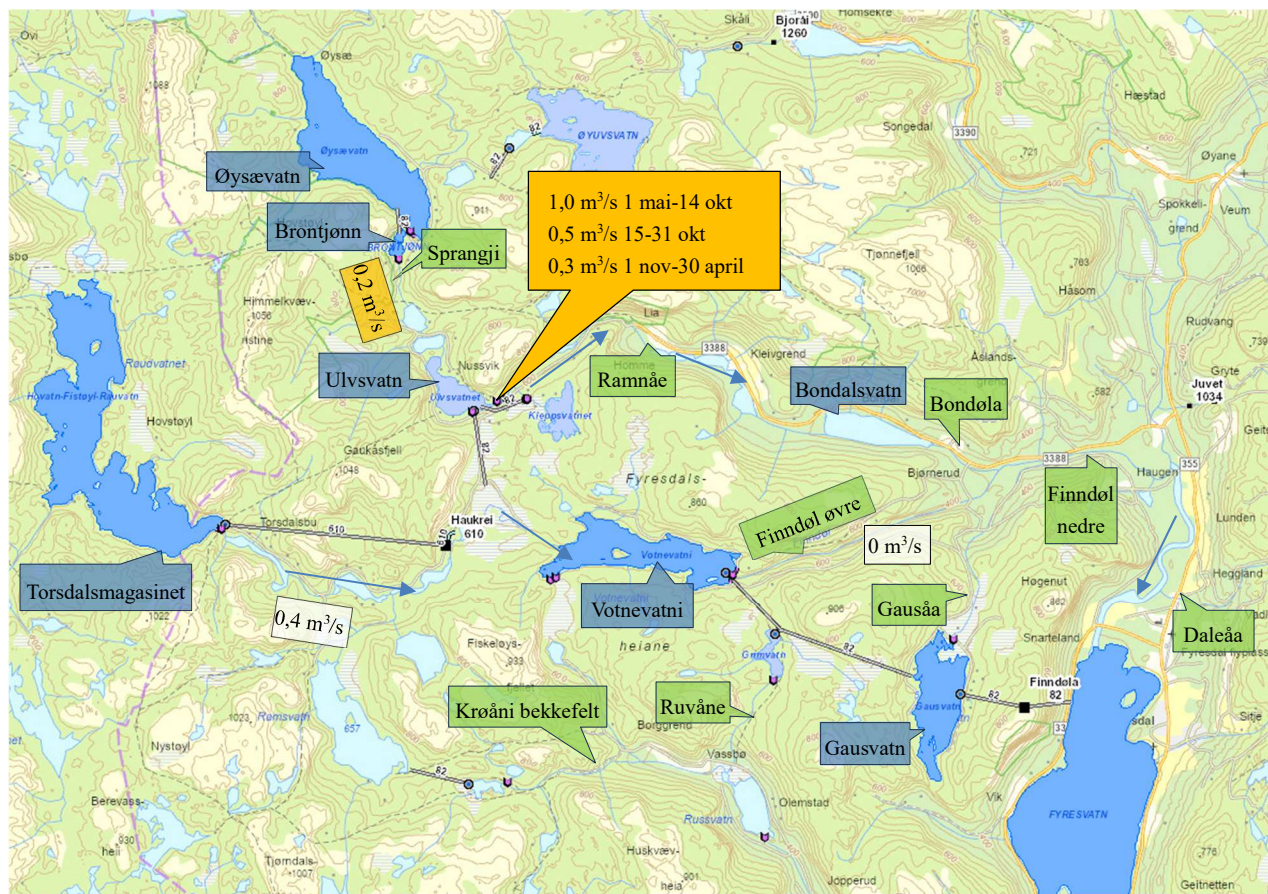

Magasiner og vassdrag (navngitte som vannforekomstene) berørte av Finndølarevisjonen. Orange bokser viser NVEs forslag til minstevannføringer. Hvit boks med 0,4 m³/s viser annen konsesjonspålagt minstevannføring som gjelder. Hvit boks med 0 m³/s viser at det ikke er krav om minstevannføring i Finndøl øvre eller Gausåa.

Kartkilde: NVE.