


Vedlegg 1 beskrivelse av tiltakene på eiendom gnr. 55 bnr. 1


I forbindelse med prosjektet Hårstad transformatorstasjon har Statnett behov for å erverve areal fra eiendom gnr. 55 bnr. 1 i henhold til skisse under. Skissen er foreløpig. I senere fase av prosjektet vil arealet bli forsøkt redusert i sør slik at grunneier kan bevare mest mulig beitemark.

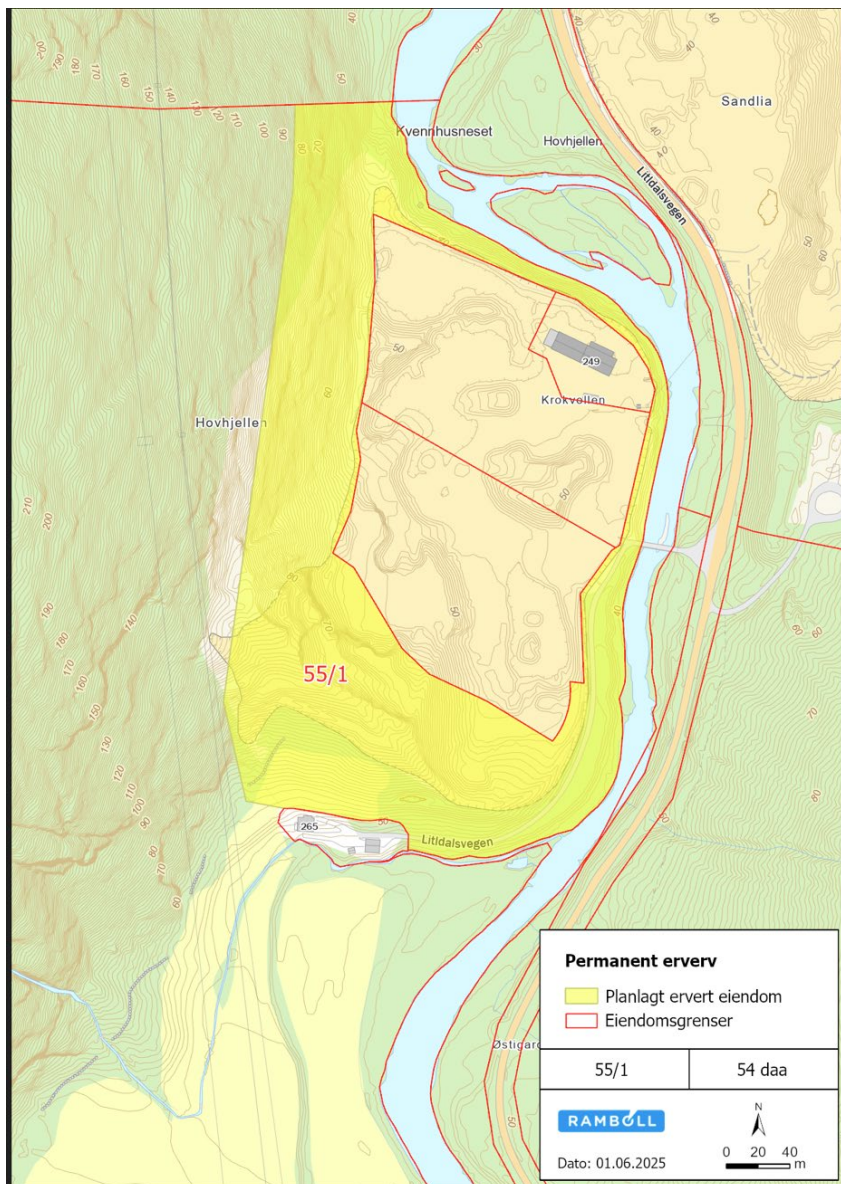

Det forventes å bli behov for å erverve rettigheter til å etablere sikringstiltak i fjellskråning vest for planlagt ervervet areal. Tiltakene er ikke prosjektert.

Statnett skal søke om konsesjon på løsning hvor to nye kraftledninger vil krysse eiendom 55/1 i henhold til skisse under. Dagens 300kV Aura-Vågåmo og 132 kV Aura-Osby rives iht. skisse under.

Statnett vil justere dagens klausuleringsbelte og erverve rettigheter til et klausuleringsbelte på 10 meter fra ytterste strømførende line. Løsningen kan avvike med inntil 10 meter til hver side. Rød sirkel markerer ca. masteplassering.

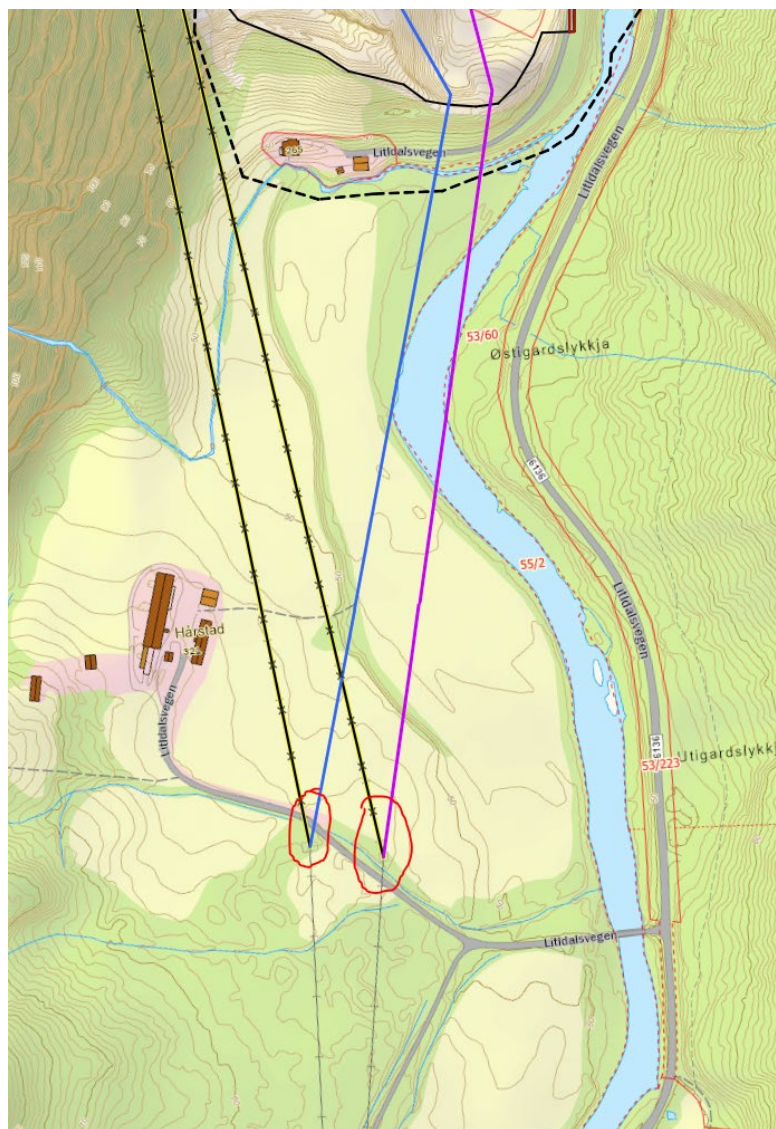

- Ny ledning 132 kV
- Ny ledning 420 kV
- Eksisterende ledning gjenbrukes
- x— Ledning rives