Anleggskonsesjon

Meddelt:

Linja AS

Organisasjonsnummer:	912 631 532
Dato:	02.10.2026
Varighet:	26.08.2043
Referanse:	NVE 202606375-20
Kommune:	Surnadal
Fylke:	Møre og Romsdal

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 18. mars 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Linja AS tillatelse til å utvide Surna transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Surna koblingsstasjon i Surnadal kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 13 500 m^2 som angitt på kart
- En bygning med grunnflate omtrent 360 m^2 og mønehøyde omtrent 6,3 meter. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt konsesjonen.
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med spenning 132 kV eller lavere
- En ca. 160 meter lang permanent adkomstvei fra eksisterende adkomstvei til Linjas stasjonsgjerde. Veibredde skal være omtrent 4,75 meter.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Vedlegg 1: Inngjerdet område» og «Vedlegg 2: Stasjonsbygg fasadetegning» av 18. mars 2026 vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 11. august 2025, NVE-ref. 202515888-3, bortfaller når ovennevnte anlegg og Statnett sine anlegg meddelt i konsesjon 2. oktober 2026, NVE ref. 202606375-8, idriftsettes.

Anleggskonsesjon meddelt Linja AS 25.09.2026, NVE-ref. 202606375-9, bortfaller herved.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m^2 innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m^2 regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

7. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

8. Detaljplan

Anleggene skal driftes i henhold til godkjent detaljplan, NVE ref. 201405493-31.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.


Med hilsen

Tanja Midtsian	Tor Carlsen
fungerende seksjonssjef	fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat


Vedlegg 1: Inngjerdet område

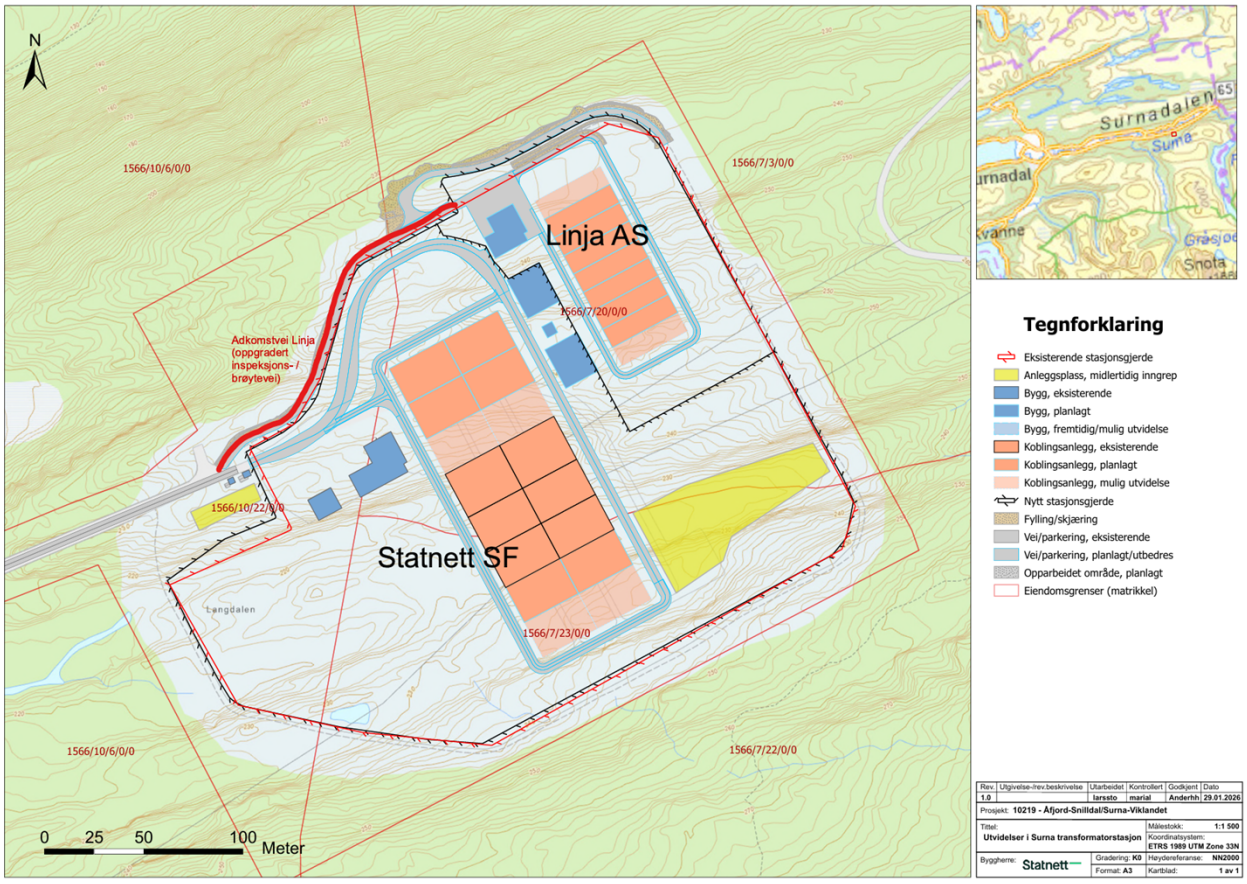

Figur 1: Rød strek viser opprinnelig inngjerdet område og sort strek viser nytt inngjerdet område. Linja sin del av stasjonsområdet er angitt med tekst «Linja AS». Tykk rød strek viser adkomstvei fra eksisterende adkomstvei og til Linjas stasjonsgjerde.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 2: Stasjonsbygg fasadetegning

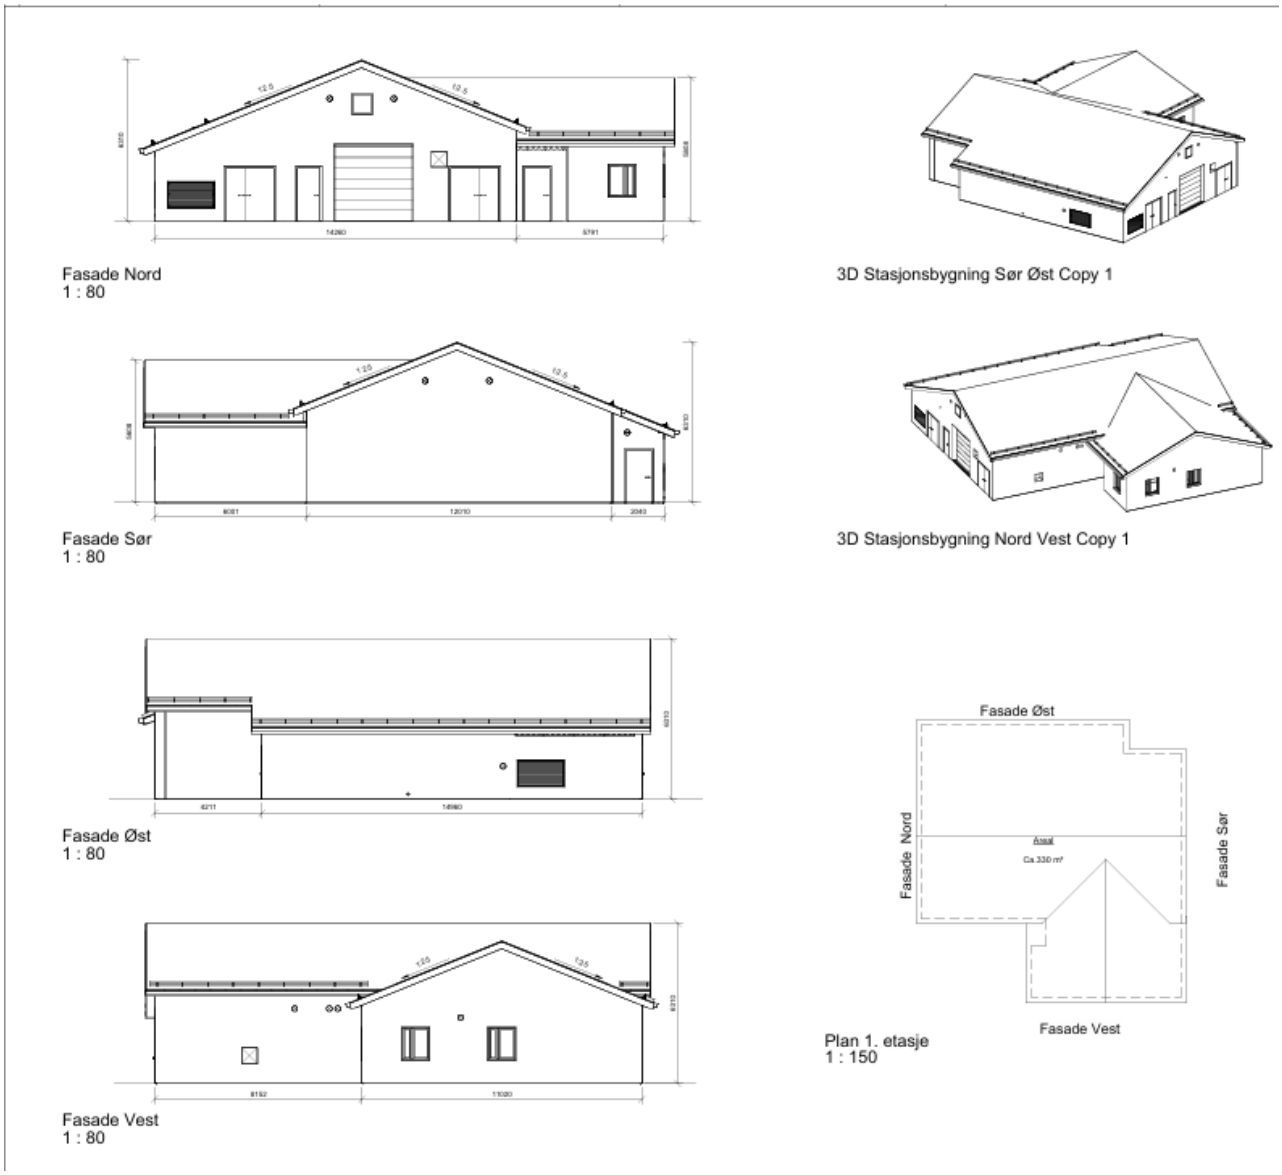

Figur 2: Fasadetegning av stasjonsbygget fra forskjellige vinkler.