



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Mo i Rana Dypvannskai AS

Organisasjonsnummer: 932 255 715

Dato: 18.08.2025

Varighet: 18.08.2075

Referanse: NVE 202514472-3

Kommune: Rana

Fylke: Nordland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 29. juni 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Mo i Rana Dypvannskai AS tillatelse til landstrømanlegg på dypvannskaia på Langneset på Mo i Rana. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett å bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En 20 m lang jordkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 400 mm² Al mellom koblingsanlegg og nettstasjon
- En 20 m lang jordkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 400 mm² Al mellom koblingsanlegg og landstrømkonteiner
- En 230 m lang jordkabel med nominell spenning 6,6 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 240 mm² Al mellom landstrømkonteiner til uttaksskap på kai
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Et koblingsanlegg med grunnflate omtrent 8 m² og høyde omtrent 3 meter med:

- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med 4 stk. bryterfelt med spenning 22 kV

En landstrømkonteiner med grunnflate omtrent 25 m² og høyde omtrent 3 meter med:

- 4 stk. transformatorer hver med omsetning 22/0,69 kV og ytelse 4 MVA
- 4 stk. transformatorer hver med omsetning 6,6/0,69 kV og ytelse 4 MVA
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenning 6,6 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg

En nettstasjon med grunnflate omtrent 8 m² og høyde omtrent 3 meter med:

- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenning 22 kV
- 1 stk. transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,5 MVA

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart 1 og kart 2 vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 18.08.2075.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye konsesjonsvilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

9. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit
seksjonsleder

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Plassering av de elektriske anleggene

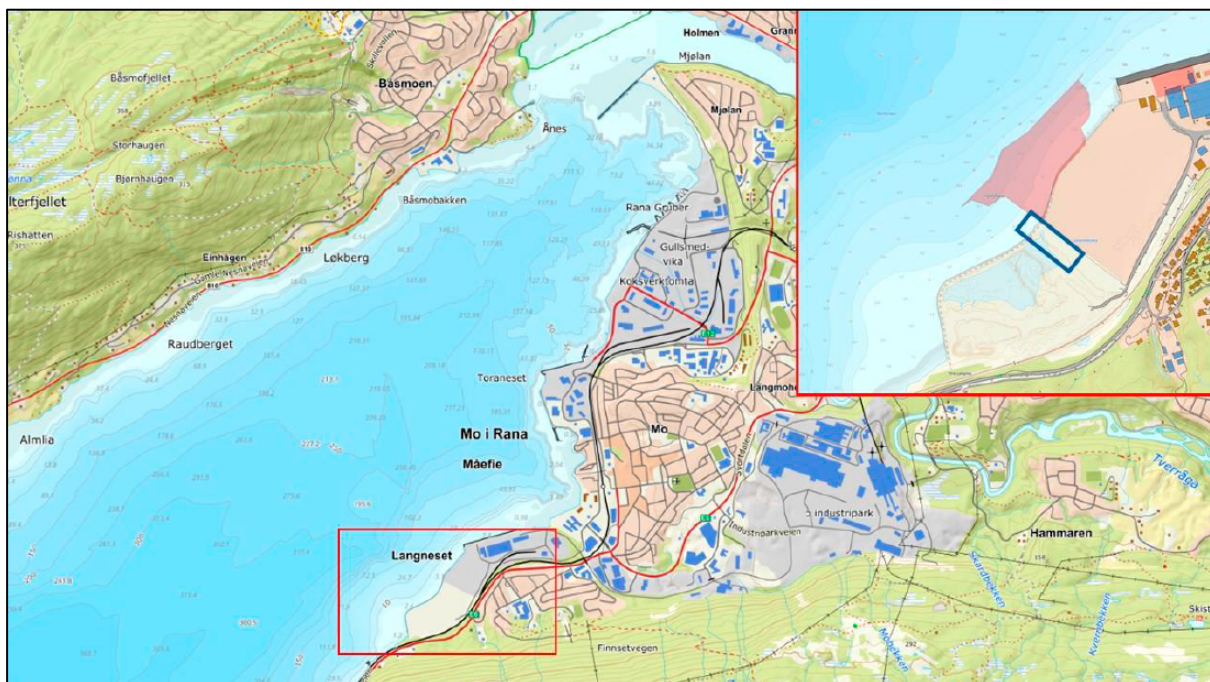

Kart 1: Kartet viser plassering av tiltaksområdet og blå markering viser plassering av de elektriske anleggene på den nye kaia. Kilde: søknaden av 29. juni 2025.

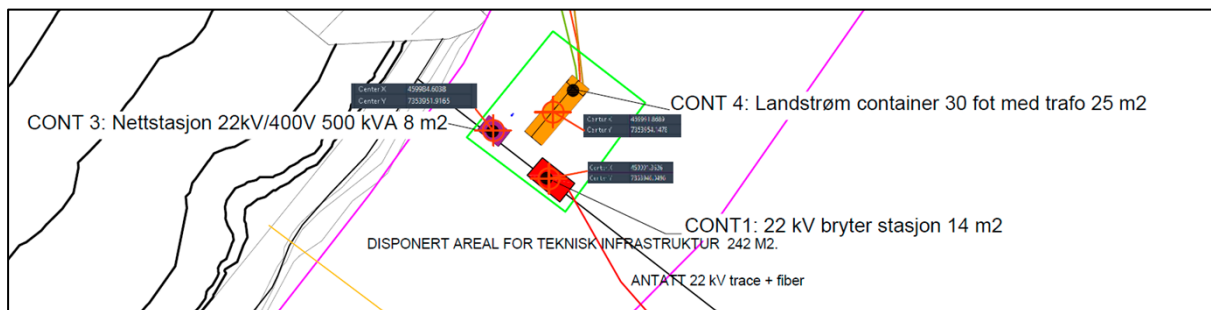

Kart 2: Kartet viser situasjonsplan for de elektriske anleggene vist med røde firkanter og oransje firkant. Kilde: søknaden av 29. juni 2025.