



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Bane NOR SF

Organisasjonsnummer: 917 082 308

Dato: 14.09.2026

Varighet: 14.09.2076

Referanse: NVE 202605682-3

Kommune: Åmli

Fylke: Agder



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 2. februar 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Bane NOR SF tillatelse til oppgradering av Nelaug omformerstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Nelaug omformerstasjon i Åmli kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En fjellhall med grunnflate på omtrent 1100 m²
- Et inngjerdet stasjonsområde på omtrent 300 m² ved inngang til fjellhallen, med en bygning med grunnflate omtrent 150 m² og høyde omtrent 5 meter
- Omformerenheter med spenning 6,3/16,5 kV
- Transformatorer med øvre spenning 132 kV
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenning 132 kV med to bryterfelt
- Innendørs luftisolert koblingsanlegg med spenning 15 kV
- En 60 meter lang jordkabel med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLI 1 x 400 mm² mellom Nelaug omformerstasjon og Glitre Netts endemast
- En 30 meter lang jordkabel med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLI 1 x 400 mm² i omformerstasjonen
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg 1 til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av vedlegg 2 og 3 til denne konsesjonen.

Punkt 26 i anleggskonsesjon meddelt Bane NOR SF 6.2.2017, NVE-ref. 201607010-2, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes og elektriske anlegg i Nelaug omformerstasjon er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår nr. 7 under.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen tre år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen tre år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggetekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

7. Riving av eksisterende anlegg

Konsesjonæren skal sørge for at følgende komponenter fjernes senest innen 1 år etter at oppgradert omformerstasjon er satt i drift:



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- 2 omformere hver med ytelse 7 MVA
- 2 trefase transformatorer hver med omsetning 60/6,9 kV og ytelse 7,1 MVA
- 2 enfase transformatorer hver omsetning 4,5/17 kV og ytelse 7 MVA

8. Restriksjoner på anleggsarbeid i anleggs- og driftsfasen nær hekkeplass for sensitiv rovfugl

Særlig støyende anleggsarbeid, som helikopterflyging og sprengning, skal ikke forekomme innenfor en avstand av 1000 meter fra aktive reirplasser i perioden fra 1. mars til 31. juli.

Dersom Bane NOR likevel mener det er nødvendig å utføre arbeider i restriksjonssonen til aktive reirplasser i hekketiden, må Bane NOR begrunne dette i en søknad om endring av godkjent detaljplan, og i samråd med relevant fagkyndig kompetanse, beskrive og begrunne andre avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å hensynta hekkende fugl. Den oppdaterte detaljplanen må godkjennes av NVE.

9. Detaljplan for bygging og riving

Anlegget skal driftes i henhold til detaljplan godkjent av NVE.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Plankart

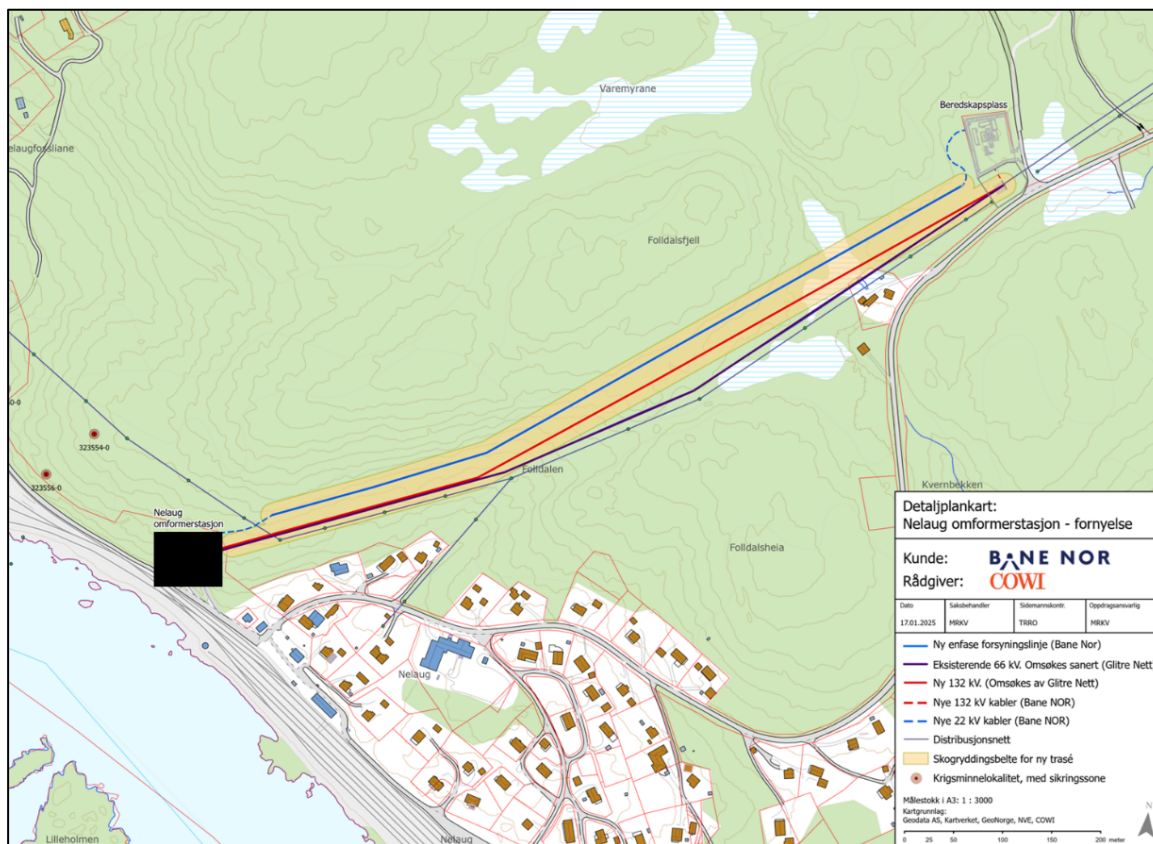

Figur 1: Kartet viser plasseringen av Nelaug omformerstasjon (sort firkant), like ved Nelaug jernbanestasjon. De elektriske anleggene er plassert inne i fjellhallen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 3: Stasjonsbygg



Figur 2: Illustrasjon av stasjonsbygget som settes opp utenfor inngangen til fjellhallen. Bygget inkluderer 132 kV koblingsanlegg og servicearealer/sosialdel.