

SMÅKRAFT AS
Postboks 2389, Solheimsviken
5824 BERGEN

Vår dato: 03.07.2025

Vår ref.: 202507553-7 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ingrid Maria Bik

imbi@nve.no / 22 95 98 09

NVE gir konsesjon til nettilknytning og elektriske anlegg i Svartvasselva kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Småkraft AS konsesjon for å bygge, eie og drive elektriske anlegg i Svartvasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland. NVE har også gitt tillatelse til en 22 kV jordkabel fra Svartvasselva kraftverk til Kystnett sin nye nettstasjon, samt en 1 kV jordkabel som skal legges langs kraftverkets rørgate. Dokumentene er å finne på www.nve.no/21597/A.


Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Småkraft AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Vi viser til søknad av 25. mars 2025, hvor Småkraft AS (heretter Småkraft) søker om anleggskonsesjon for nettilknytning av, og elektriske anlegg til Svartvasselva kraftverk i Hamarøy kommune. NVE har tidligere gitt vassdragskonsesjon til bygging og drift av kraftverket. Kraftverket skal tilknyttes overliggende nett via en 35 meter lang 22 kV jordkabel fra Svartvasselva kraftverk til Kystnett sin nye nettstasjon, se figur 1. Kraftverkets inntak skal knyttes til anlegget via en 1680 meter lang 1 kV jordkabel som skal gå langs kraftverkets rørgate. Småkraft søker også om en generator og en transformator med ytelse på henholdsvis 5,5 MVA og 6 MVA som skal plasseres inne i kraftstasjonen.

Småkraft oppgir i søknaden at de har inngått minnelig avtale med grunneierne for etablering av jordkabelen over deres eiendom.

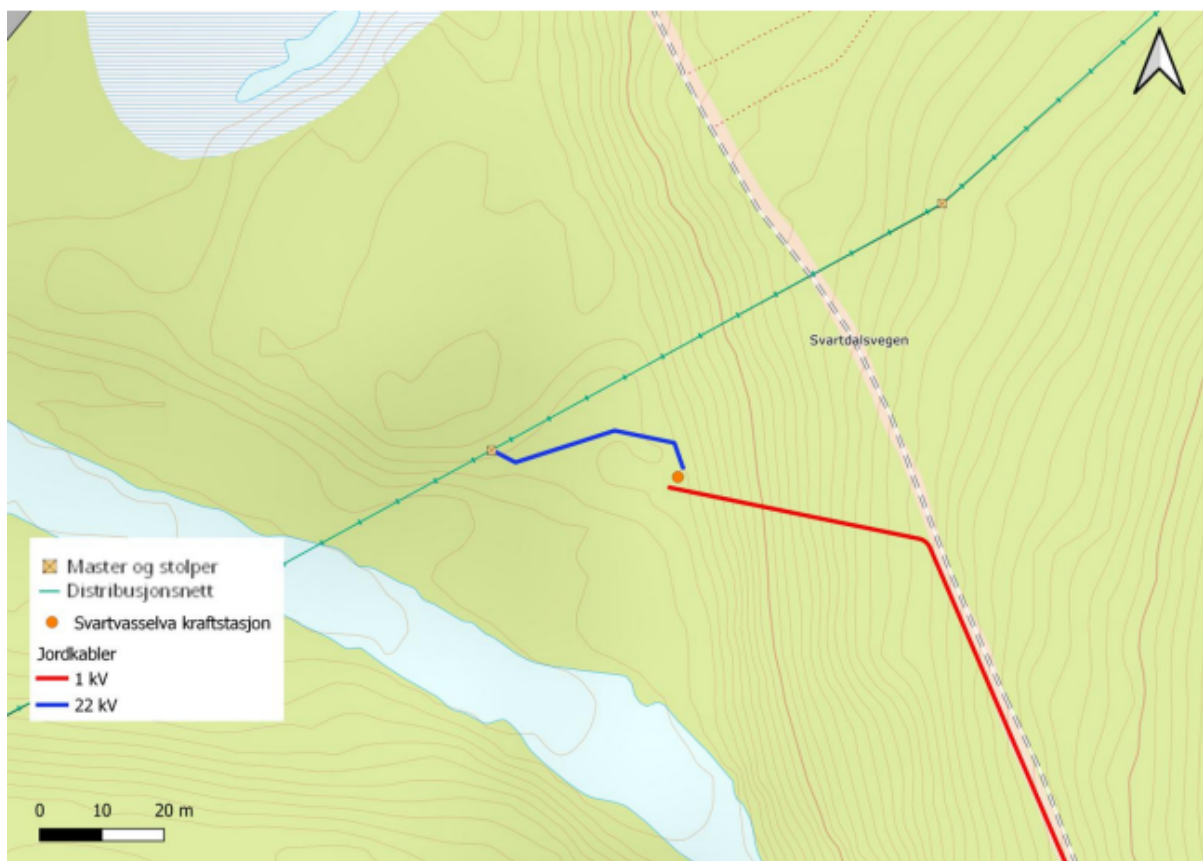

Figur 1: Svartvassselva kraftverk tilknyttes overliggende nett via en omtrent 35 meter lang 22 kV jordkabel. Jordkabelens trasé er markert med blå strek. Rød strek viser lavspentkabel langs rørgata. Kilde: Småkraft sin søknad av mars 2025

NVEs behandling og vurdering

Behandling av søknaden

Småkraft har innhentet uttalelser fra Hamarøy kommune, fylkeskommunen og Statsforvalteren uten at de mottok vesentlige innvendinger mot planene. Siden tiltaket vil ha begrensede virkninger har ikke NVE sendt søknaden på høring (se energiloven § 2-1). Småkraft bekrefter ovenfor NVE at de har kommet til minnelig avtale med berørte grunneiere, og at de har inngått tilknytningsavtale med områdekonsesjonær Kystnett AS.

Behov

Småkraft uttaler at tiltaket er nødvendig for å kunne levere strøm fra Svartvassselva kraftverk til distribusjonsnettet. Kraftverket fikk vassdragskonsesjon den 26. februar 2014, NVE ref. 201100848-46. Vedtaket ble påklaget og senere opprettholdt av Energidepartementet den 18. september 2015. Kraftverket er planlagt idriftsatt våren 2027. NVE forutsetter at Svartvassselva kraftverk forholder seg til kravene gitt i gjeldende vassdragskonsesjon, og vi påpeker at gjeldende maksimal driftsvannsføring skal benyttes. Småkraft opplyser videre om at områdekonsesjonær Kystnett AS har bekreftet tilknytning av kraftverket, og at det er ledig kapasitet i overliggende nett. Avtalen om nettilknytning er oversendt NVE.



Virkninger for miljø, naturverdier og samfunnet

Naturmangfold

Småkraft skriver i søknaden at det er gjort funn av lavtypen gjerdesotbeger i nærheten av 22 kV jordkabelen, som har status som «nær truet». Statsforvalteren skriver i sin uttalelse at jordkabelens virkninger på naturmangfoldet er små, forutsatt at Småkraft følger vilkårene satt i vassdragskonsesjonen og at anleggsarbeidet knyttet til de elektriske anleggene utføres samtidig som arbeidet med resten av kraftverket. Hamarøy kommune opplyser i sin uttalelse at under forutsetningen om at det elektriske anlegget etableres samtidig med resten av kraftverket vurderes effektene på allmenne interesser, herunder naturmangfold til å være minimale.

NVE vurderer at tiltaket vil ha akseptable virkninger for gjerdesotbeger ettersom det er tatt hensyn til i detaljplan av 16.05.2025 for bygging av Svartvasselva kraftverk.

Videre opplyser Småkraft om at et område med naturtypen bekkekløft ligger i nærheten av omsøkt 22 kV jordkabeltrasé og innenfor området 1 kV jordkabelen skal gå. Bekkekløft har en KU-verdi vurdert til «middels». NVE har tidligere vurdert rørgatetraseen til kraftverket der 1 kV kabelen skal legges, og kraftstasjonen der generator og transformatoren skal plasseres. NVE mener at legging av 1 kV kabelen ikke vil medføre ulemper utover hva bygging av rørgaten gjør. NVE forutsetter videre at Småkraft følger opp vilkår fra vassdragskonsesjonen om å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området forringes minst mulig.

Småkraft skriver i søknaden at deler av tiltaket er planlagt i nærheten av et område markert som geologisk arv. Videre opplyser de om at området ikke er vernet. Samtidig er området svært berørt og har derfor ikke stor verneverdi. NVE registrerer at det finnes et område for geologisk arv i nærheten av tiltaksområdet, men at de største verdiene er lokalisert på nordsiden av E6. Etter NVEs vurdering vil tiltaket ikke påvirke området med de største geologiske verdiene, og at påvirkningen på området var del av vurderingen da det ble gitt tillatelse til kraftverket.

Kulturminner

Småkraft opplyser om at det ikke befinner seg noen kjente kulturminner i tiltaksområdet. Nordland fylkeskommune bekrefter dette og skriver at det ikke er noen kjente kulturminner i området og at potensialet for påvisning av nye, hittil ukjente kulturminner synes å være lavt. NVE har gjort undersøkelser i Riksantikvarens database, Askeladden og har ikke funnet nye registreringer av fredede kulturminner i tiltaksområdet. NVE vurderer at tiltaket vil ha akseptable virkninger for kulturminner ettersom det er tatt hensyn til i detaljplan av 16.05.2025 for bygging av Svartvasselva kraftverk.

Vi minner om at dersom det skulle avdekkes automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet, så må arbeidene stanses og kulturminnemyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8. NVE

Reindrift



Det omsøkte anlegget ligger innenfor Ståggjo-Håbmer reinbeitedistrikt. Tiltaksområdet er et område for vår- og høstbeite og er en viktig kalvelokalitet for rein. NVE vurderer at tiltaket vil ha akseptable virkninger for reindriften ettersom det er tatt hensyn til i detaljplan av 16.05.2025 for bygging av Svartvasselva kraftverk.

Elektriske anlegg i kraftverk

Transformator og generator skal plasseres inne i kraftstasjonen. NVE mener tiltaket ikke vil ha nye visuelle virkninger utover det byggingen av kraftverket allerede medfører. NVE mener også at anleggene inne i stasjonen ikke vil gi nye virkninger for natur eller miljøverdier.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir i medhold av energiloven § 3-1 Småkraft AS tillatelse til å installere elektriske anlegg i Svartvasselva kraftverk, samt å knytte disse til eksisterende kraftledning med 22 kV jordkabel. NVE gir også tillatelse til en 1 kV lavspent jordkabel fra kraftverkets vanninntak, og frem til kraftverket. Videre får Småkraft tillatelse til å installere en transformator med ytelse 6 MVA og omsetning på 6,6/22 kV, samt en 5,5 MVA generator med spenning på 6,6 kV.

Vi minner om at tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Utgifter forbundet med NVEs tilsyn dekkes av konsesjonæren.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Småkraft så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Småkraft sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

**Mottakerliste:**

SMÅKRAFT AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE

TELENOR NORGE AS

SMÅKRAFT AS - VESLEMØY FOSSE

HAMARØY KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 25. august 2025 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Fristen er forlenget på grunn av sommerferien. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.