

Valle kommune
Postboks 4
4747 VALLE

Vår dato: 04.06.2021

Vår ref.: 202005786-8 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kristine Naas

tlf. 22 95 97 66, krn@nve.no

NVEs vedtak - uttak av vann fra Faråni til snøproduksjon i Furestøyl skianlegg

Etter en helhetlig vurdering av planene og de innkomne uttalelsene mener NVE at fordelene av det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser, slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. Tiltaket kommer ikke i konflikt med verneverdiene i det vernede vassdraget Njardarheim jf. vannressursloven § 35, post 8. NVE gir Valle kommune tillatelse etter vannressursloven § 8 til uttak av vann fra Faråni til snøproduksjon. Tillatelsen gis på nærmere fastsatte vilkår.

Bakgrunn

Vi viser til melding av 16.12.2020 om uttak av vann fra Faråni til bruk i snøproduksjon ved en planlagt skiløype ved Furestøyl og vår befaring, 17.9.2021. NVE er bedt om å avgjøre om utbyggingen medfører slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter vannressursloven § 8.

NVE har valgt å konsesjonsbehandle vannuttaket

Det er ikke planlagt slipp av minstevannføring. NVE vurderer at Faråni har årsikker vannføring ved planlagt uttakssted. I tørre perioder vil snøproduksjonsanlegget kunne ta i bruk alminnelig lavvannføring i vassdraget. Vannuttaket vil da være konsesjonspliktig, jf. vannressursloven § 10. Saken er etter vårt syn godt nok opplyst til at vi kan konsesjonsbehandle tiltaket.

Hva omfattes av vårt vedtak?

NVE har vurdert vannuttaket, inntaket og rørtraseen fram til eksisterende pumpehus etter reglene i vannressursloven §§ 8 og 25. NVE har også vurdert om tiltaket vil komme i konflikt med verneverdiene, jf. vannressursloven § 35, post 8. Øvrige deler av anlegget behandles gjennom plan- og bygningsloven og andre myndigheters sektorlover.



Orientering om tiltaket

Valle kommune planlegger rulleski-/skiløype i Brokke ved Furestøyl skianlegg i Valle kommune. I den forbindelse ønsker de å øke sitt uttak av vann fra Faråni til å produsere snø. Fra før tar de ut 200 m³/t (ca. 55 l/s). Det gamle anlegget avvikles og vannuttaket inkluderes i det nye anlegget.

Planlagt uttak vil være inntil 300 m³/t (ca. 83 l/s). Det totale forbruket fra 1. november til 31. januar vil være inntil 100 000 m³.

Vannuttak til snøproduksjon i Faråni – hoveddata

TILSIG		Hovedalternativ
Nedbørfelt	km ²	110
Middelvannføring	m ³ /s	4,8
5-persentil sommer	l/s	473
5-persentil vinter	l/s	242
Alminnelig lavvannføring	l/s	242
VASSDRAGSANLEGGET		
Inntak	moh	560
Inntaksmagasinetts volum	m ³	100 m ³
Lengde rør (til pumpehus)	m	140
Total maksimal kapasitet på rør	m ³ /t (l/s)	300 (84)
Gjennomsnittlig vannuttak	m ³ /t (l/s)	45 (0,75)

Inntak

Vanninntaket blir en betongkonstruksjon med føringer for inntaksrist. Inntaksrista skal være enkelt demonterbar slik at den kan erstattes med tett luke som skal stå i føringen når inntaket ikke er i bruk. Ifølge meldingen må det også etableres støttevegger for løsmassene i flomvullen. Denne flomvullen er ikke beskrevet nærmere i meldingen, men vi har i ettertid fått informasjon om at utarbeidelse av flomvoll er lagt inn som en bestemmelse i reguleringsplanen: «det kan etableres flomvoll mot Faråne i område som er utsatt for 20-års flom». Flomvullen er dermed ikke en del av NVEs behandling av uttak av vann til snøproduksjon.

I forbindelse med inntaket skal det etableres en ca. 10 m lang steinvoll. Steinvollen skal bestå av stein med steinstørrelse min 0,2 m³. Steinvollen skal være ca. én m høy og etableres på avrettet underlag. Det må graves ut for å etablere basseng mellom inntak og steinvoll. Det må tas ut ca. 100 m³ med masser for å etablere inntaksbassenget. Ifølge søknaden skal massene deponeres iht. byggherrens anvisninger. Det kan bli nødvendig å grave en kanal til bassenget dersom det er grunt i området der inntaket skal etableres.



Vannledning

Vannledning fram til pumpehuset vil bestå av PE-rør med en diameter på 225 mm. Ledningen graves ned i en rørgrøft med en lengde på 140 m og vil krysse en mindre tilløpsbekk.

Høring

Meldingen er sendt Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder på høring (kommunen er tiltakshaver). Dette anses som tilstrekkelig i denne saken. NVE har mottatt følgende uttalelser:

Statsforvalteren i Agder uttaler i brev datert 26.3.2021 at de mener det må settes vilkår om at vannføringen i elva kan leses av og at kommunen etablerer en rutine for å sikre at det ikke tas ut vann når vannføringen er under alminnelig lavvannføring på 242 l/s. Gitt disse vilkårene mener Statsforvalteren det ikke er nødvendig med konsesjonsbehandling av tiltaket.

Valle kommune kommenterer Statsforvalterens uttalelse i epost 20.5.2022. De har vært i kontakt med Otra kraft, og de har ikke måling av vannføring inn i sin inntakstunnel. Overføringstunellen er ca. 600 m nedstrøms planlagt vannuttak, og vannspeilet når nesten opp til uttakssted. Kommunen kan derfor ikke se behovet for å måle vannføring, med så kort avstand fra inntakstunellen.

NVEs vurdering

Hydrologiske virkninger og behov for minstevannføring

Nedbørfeltets størrelse er beregnet til 110 km². Middelvannføringen i vassdraget er 4,8 m³/s og alminnelig lavvannføring 242 l/s. 5-persentilene for henholdsvis sommer og vinter er beregnet til 473 og 242 l/s. Det omsøkte maksimale vannuttaket vil utgjøre i underkant av 2 % av middelvannføringen. Etter NVEs syn vil uttak av vann til snøproduksjon i liten grad påvirke de naturlige variasjonene og flommer i vassdraget.

Det er ikke planlagt slipp av minstevannføring. Størrelsen på maksimalt vannuttak vil utgjøre ca. 35 % av alminnelig lavvannføring. Vassdraget er bredt på uttaksstedet. Det er ikke planlagt å bygge en sperredam over hele elva, og det vil derfor ikke være mulig å utnytte mer enn en liten andel av vannføringen ved lave vannføringer. På en så begrenset strekning kan vi ikke se at et krav om slipp av minstevannføring vil være hensiktsmessig. Et arrangement for minstevannføring vil også være et inngrep som i dette tilfellet, sammen med kostnadene, vil være en større ulempe enn ulempen med å ikke slippe minstevannføring.



Faråni er del av et vernet vassdrag

Faråni ligger innenfor grensene til det vernede vassdraget Njardarheim, vernet gjennom verneplan 1 i 1973. Hovedbegrunnelsen for vernet er at det er et restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Det planlagte uttaket er så lite i forhold til middelvannføringen at det ikke vil føre til endringer i den naturlige vannføringsdynamikken. Inntaksstedet er ca. 600 m fra overføringstunnelen til Brokke kraftverk. Det er med andre ord en begrenset strekning som blir påvirket.

Etter NVEs syn vil det omsøkte vannuttaket ikke komme i konflikt med verneverdiene i vassdraget.

Naturmangfold og brukerinteresser

Når det gjelder vannuttaket mener vi at det er av en beskjeden størrelse og således ikke vil få nevneverdig negative konsekvenser for livet i elva, eller landskapsverdien og brukerinteresser.

Etablering av vannledning vil foregå i et område som allerede er sterkt preget av inngrep. Etter vårt syn vil ikke en etablering av rørgrøft fram til eksisterende pumpehus ha nevneverdig negative virkninger for allmenne interesser.

NVE har vurdert tiltaket opp mot bestemmelsene i naturmangfoldloven (nml.). Vi mener kunnskapsgrunnlaget, jf. nml. § 8, er oppfylt, sett opp mot det begrensede omfanget og konsekvenser av tiltaket. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede arter i tiltaksområdet, og tiltaket vil dermed ikke komme i konflikt forvaltningsmålene for arter i nml. §§ 4 og 5.

NVEs vedtak

Etter en helhetlig vurdering av planene og de innkomne uttalelsene mener NVE at fordelene av det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser, slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir Valle kommune tillatelse etter vannressursloven § 8 til uttak av vann fra Faråni til snøproduksjon. Tillatelsen gis på nærmere fastsatte vilkår.



Merknader til konsesjonsvilkårene etter vannressursloven

Post 4: Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Konsesjonen omfatter vannuttaket, inntaket og rørtraseen fram til eksisterende pumpehus.

Detaljerte planer skal forelegges NVEs miljøtilsyn og godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang.

Før utarbeidelse av tekniske planer for dam og vannvei kan igangsettes, må søknad om konsekvensklasse for gitt alternativ være sendt NVE og vedtak fattet. Konsekvensklassen er bestemmende for sikkerhetskravene som stilles til planlegging, bygging og drift og må derfor være avklart før arbeidet med tekniske planer starter.

NVEs miljøtilsyn vil ikke ta planer for landskap og miljø til behandling før anlegget har fått vedtak om konsekvensklasse.

Vi viser også til merknadene i vilkårenes post 6 nedenfor, om kulturminner.

Nedenstående tabell søker å oppsummere føringer og krav som ligger til grunn for konsesjonen. Det kan likevel forekomme at det er gitt føringer andre steder i dokumentet som ikke har kommet med i tabellen. NVE presiserer at alle føringer og krav som er nevnt i dokumentet gjelder.

NVE har gitt konsesjon på følgende forutsetninger:

Inntak	Som omsøkt. Se plassering i kart vedlagt dette vedtaket. Mindre endringer kan tas som del av detaljplangodkjenningen. Flomvollen som nevnes er ikke med i vår behandling, men tas gjennom kommunal reguleringsplan.
Vannvei	Mindre endringer av trasé for vannledning kan gjøres i detaljplan. Kryssing av bekk/kanal gjøres på beste miljømessige måte i samråd med NVEs miljøtilsyn. Kryssing må ikke føre til økt flomfare.
Største vannuttak	300 m ³ /time
Gjennomsnittlig vannuttak	45 m ³ /time
Periode	Vann til snøproduksjon kan tas ut i perioden 1.11-31.1

Det er angitt i tabellen hvorvidt det kan gjøres justeringer i forbindelse med detaljplanleggingen. Dersom det ikke er oppgitt spesielle føringer kan mindre endringer godkjennes av NVE som del av detaljplangodkjenningen. Dersom det er endringer skal dette gå tydelig frem ved oversendelse av detaljplanene.



Post 5: Naturforvaltning

Vilkår for naturforvaltning tas med i konsesjonen selv om det i dag synes lite aktuelt å pålegge ytterligere avbøtende tiltak. Eventuelle pålegg i medhold av dette vilkåret må være relatert til skader forårsaket av tiltaket og stå i rimelig forhold til tiltakets størrelse og virkninger.

Post 6: Automatisk fredete kulturminner

NVE forutsetter at utbygger tar den nødvendige kontakt med fylkeskommunen for å klarere forholdet til kulturminneloven § 9 før innsending av detaljplan. Vi minner videre om den generelle aktsomhetsplikten med krav om varsling av aktuelle instanser dersom det støtes på kulturminner i byggefasen, jamfør kulturminneloven § 8 (jamfør vilkårenes pkt. 3).

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
Direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:


Valle kommune

Kopimottakerliste:

Valle kommune - Torleif Homme
STATSFORVALTEREN I AGDER
AGDER FYLKESKOMMUNE



Vedlegg 1. Kart som viser uttakspunkt og trasé fram til eksisterende pumpehus

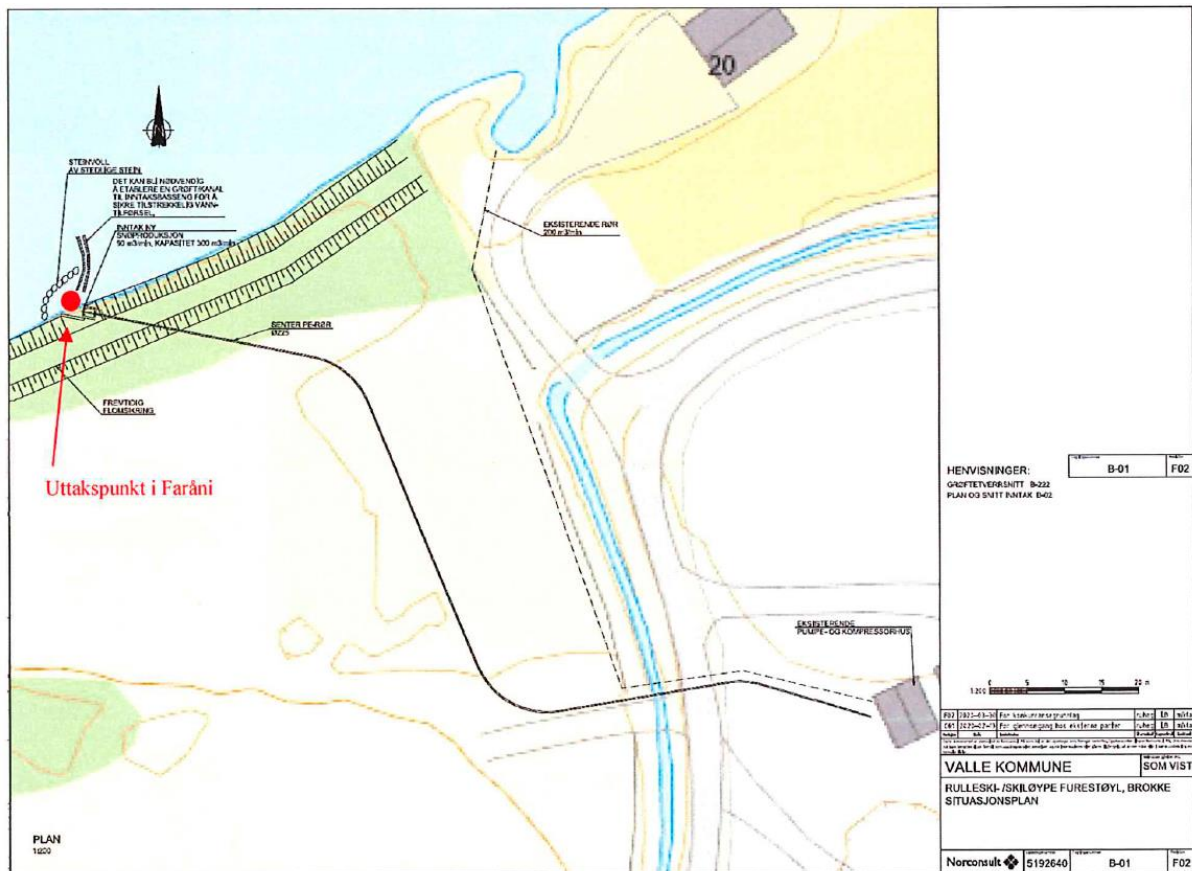



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.