



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Hæhre Entreprenør AS

Organisasjonsnummer: 986 420 010

Dato: 24.11.2025

Varighet: 01.12.2028

Referanse: NVE 202521315-4

Kommune: Lindesnes

Fylke: Agder



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 22. oktober 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Hæhre Entreprenør AS tillatelse til provisorisk høyspentanlegg for tunnelprosjektene Vråheia og Skreheia. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:

- Elektriske anlegg med øvre spenningsnivå 22 kV. Maksimalt uttak er 4,1 MVA.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Oversiktskart» og «Situasjonskart», vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 01.12.2028.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen ett år fra endelig konsesjon.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

6. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

7. Byggetekniske krav

Konsesjonær skal etablere nettanlegget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for anlegget.

8. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Ingrid Maria Bik
førstekonsulent


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE


Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1 - Oversiktskart

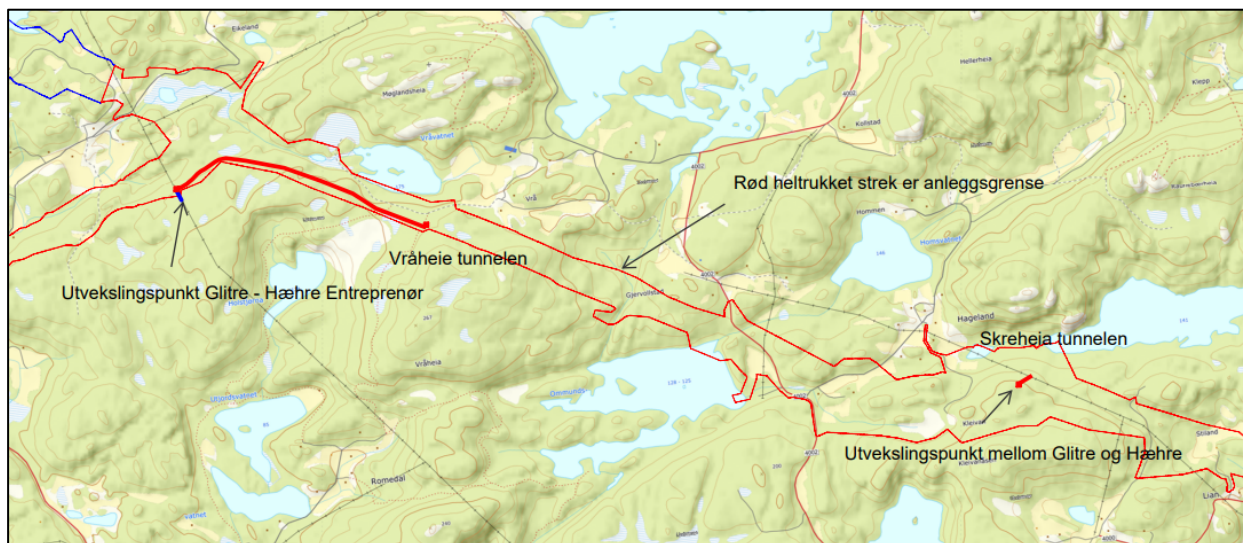

Figur 1: Oversiktskart over Vråheiatunnelen og Skreheiatunnelen i Lindesnes kommune. Kilde: Hæhre Entreprenør sin konsesjonssøknad av 22. oktober 2025.

Vedlegg 2 - Situasjonsskart

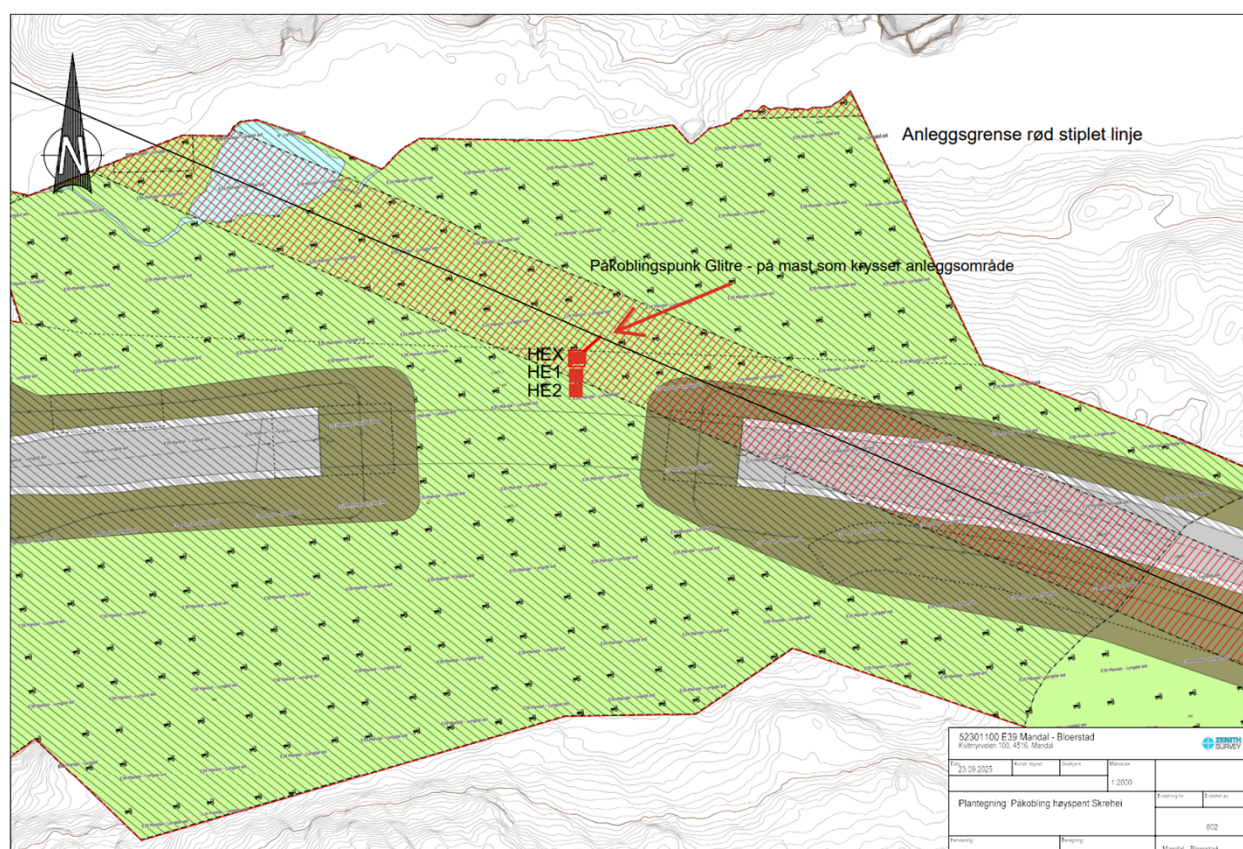


Figur 2: Plassering av nettstasjoner i Skreheiatunnelen, markert med røde firkanter. Kilde: Hæhre Entreprenør sin konsesjonssøknad av 22. oktober 2025.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

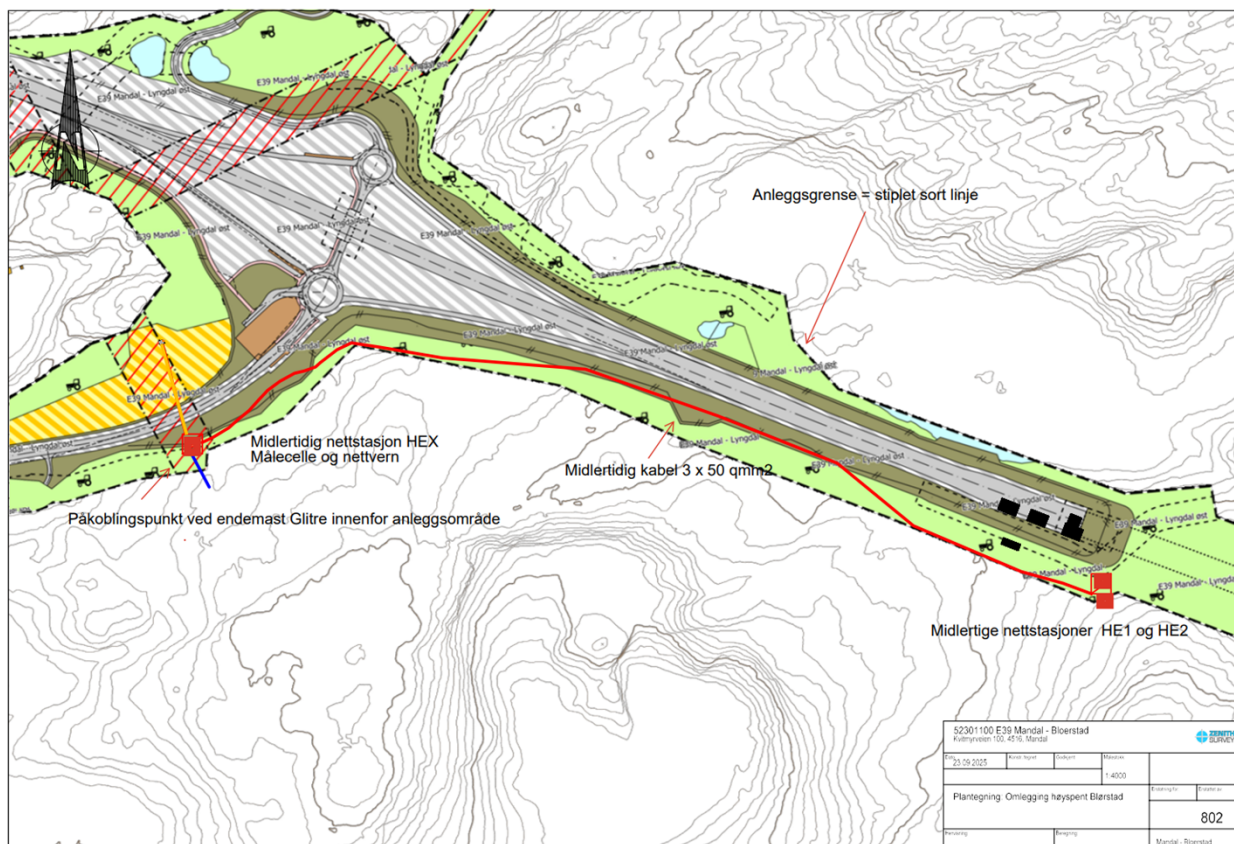

Figur 3: Plassering av netstasjoner og høyspentkabel i Vråheiatunnelen, markert i rødt. Kilde: Hæhre Entreprenør sin konsesjonssøknad av 22. oktober 2025.