


VEDLEGG 1 - Ny planløsning for kraftstasjon i tunnelmunning

Østfold Energi ser at vi har vert noe utydelig i forhold til hvor vi har tenkt plassering av kraftstasjon. Vi vil forsøke å presisere dette. Kraftstasjon søkes nå plassert ut i portalbygget, som ble godkjent fra opprinnelig konsesjon. Plasseringen blir i et skrånende terreng. Bygget skal tilpasses tilstøtende terreng med tilbakefylling over taket, slik at bygget gir en fornemmelse av at det «vokser ut av terrenget». God støyisolasjon for både elektrisk utstyr og turbin kan også gjøres med enkle grep (*Redesign Gravdalen Kraftverk, Rapport, rev B 14.3.18, REN Energi AS*).

Østfold Energi mener derfor at høringspartenes innspill om at en kraftstasjon «i dagen» vil ha en mye større negativ effekt enn i fjell, ikke er riktig.

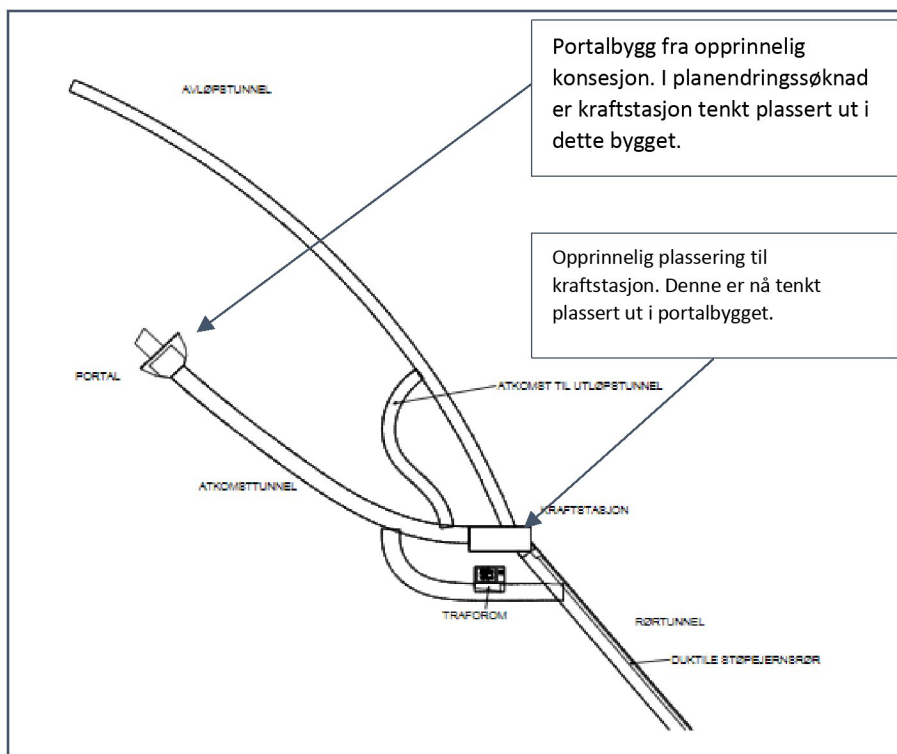

Hentet fra Rapport Rev B 14 mars 2018 Rein Energi AS



Fig 4-2 fra planendringssøknad Gravdalen Kraftverk - Multiconsult