

NORANETT AS
Postboks 1057
9480 HARSTAD

Vår dato: 17.08.2026
Vår ref.: 202603664-8 Oppgis ved henvendelse

Saksbehandler:
Jonas Mathisen
jonm@nve.no / 22 95 91 58

Deres ref.:

NVE gir endret konsesjon til kraftoverføring 33 kV Furumoen – Fagernes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Noranett AS en endret konsesjon for å bygge, eie og drive en 33 kV kraftledning Furumoen–Fagernes i Narvik kommune i Nordland. Noranett skal fornye delstrekningen mellom Fjellheim og Fagernes ved å oppgradere luftledningen, samt rive og installere nye mastepunkter. Delstrekningen består også av en jordkabel som skal skiftes ut og legges i eksisterende trasé. Tiltaket er vist i figur 2, 3 og 4. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26028/A.


Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Noranett til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.


Søknaden

Noranett søkte 28. januar 2026 om endret konsesjon etter energiloven for utskifting av en ca. 2 km eksisterende 33 kV luftledning med 19 mastepunkter mellom Fjellheim og Fagernes, samt utskiftning av eksisterende jordkabel fra endemasten på Fagernes ned til Fagernes transformatorstasjon. Luftledningen er en del av hovedforbindelsen mellom Furumoen og Fagernes, og skal oppgraderes med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 1 x 150 FeAl og underhengende jordline. Eksisterende luftledning mellom endemast på Fagernes og til Fagernes transformatorstasjon skal byttes til jordkabel, som skal legges i eksisterende trasé som vist i figur 4.

Noranett begrunner søknaden med at anlegget har nådd en alder og teknisk tilstand som gjør utskifting nødvendig for å sikre tilstrekkelig kapasitet, driftssikkerhet og fremtidig nett tilpasning. Det er og behov for økt overføringskapasitet i området, som omfatter tilrettelegging for nytt regionalnett og styrking av forsyningssikkerheten.

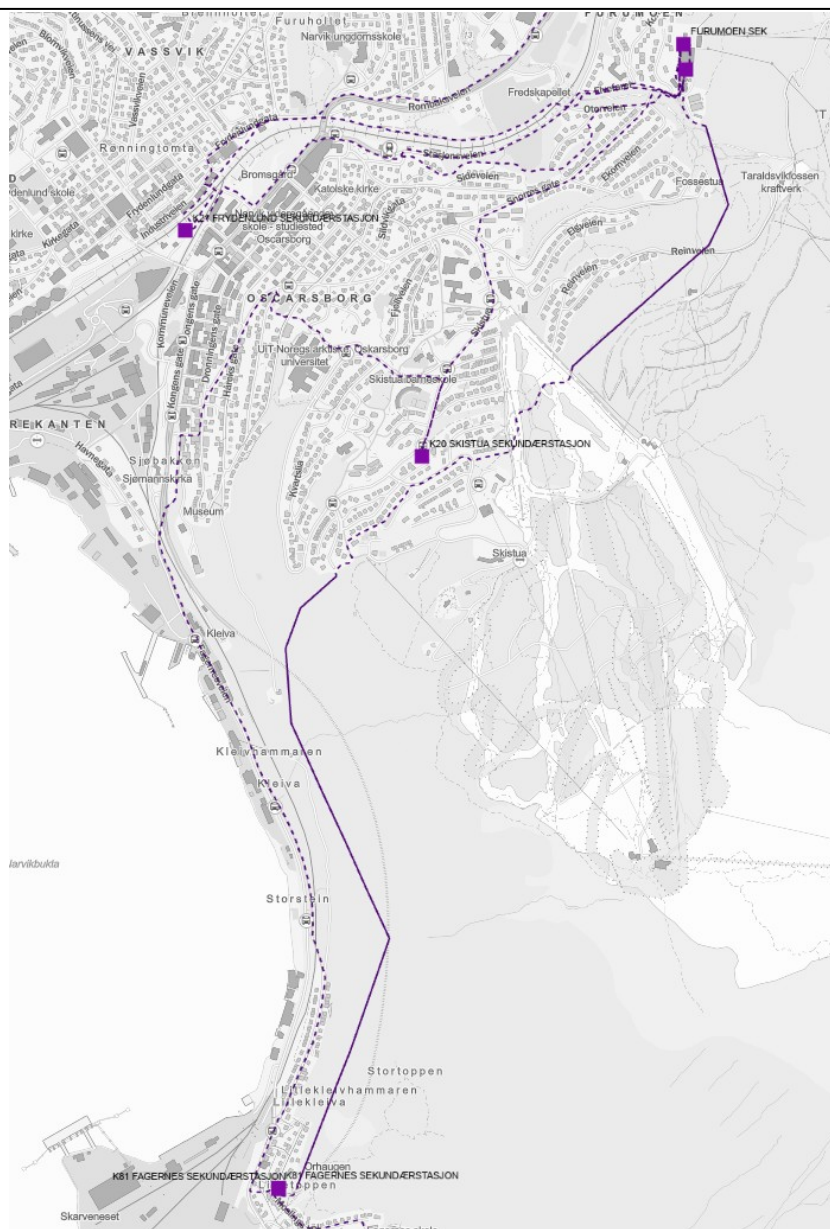

2

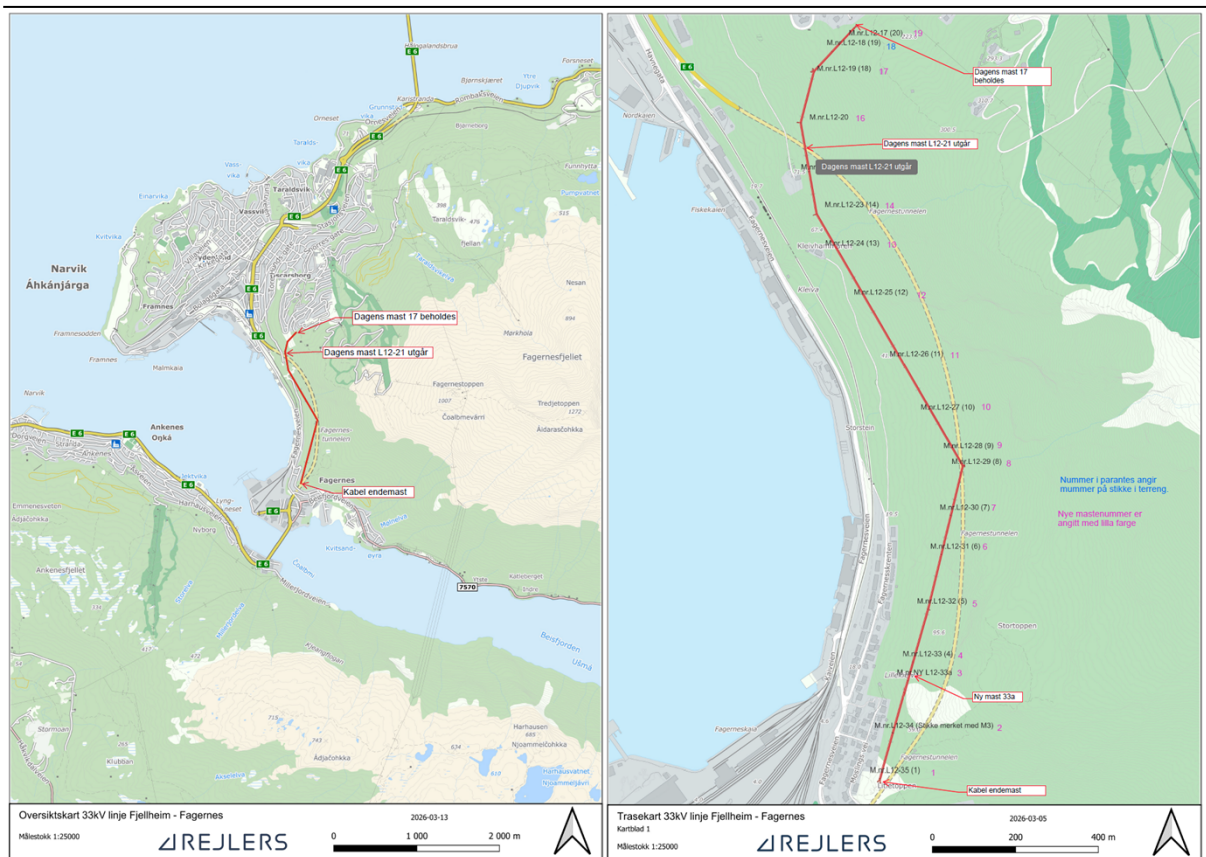

Figur 2: Kartet til venstre viser beliggenheten til delstrekningen mellom Fjellheim til Fagernes i Narvik kommune i Nordland. Kilde: Konsesjonssøknad fra Noranett, mottatt 28. januar 2026.

Figur 3: Kartet til høyre viser delstrekningen Fjellheim til Fagernes med mastepunkter, i Narvik kommune. Kilde: Konsesjonssøknad fra Noranett, mottatt 28. januar 2026.



Figur 4: Kartet viser omsøkt jordkabeltrase fra endemasten på Fagernes til Fagernes transformatorstasjon, markert med mørk blå farge. Kartet viser og turstiene som krysser kabeltraseen, med stiplede streker. Kilde: Konsesjonssøknad fra Noranett, mottatt 28. januar 2026.



NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og er avklart med kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

Tiltaket berører totalt seks grunneiere, som alle har gitt tillatelse til tiltaket. To nærliggende nabohus informert om tiltaket. Narvik kommune og Nordland fylkeskommune er informert om tiltaket og har ingen innvendinger.

NVE vurderer at de negative virkningene av tiltaket i hovedsak vil være knyttet til anleggsfasen. Ettersom ledningen etableres i eksisterende trasé, forventes tiltaket ikke å medføre nye vesentlige virkninger for naturmangfoldet. Turstiene vil kun bli midlertidig berørt i anleggsperioden og tilbakeføres etter endt arbeid. Støy, forurensning og naturfare er også primært knyttet til anleggsfasen.

For å redusere negative virkninger av tiltaket har NVE satt vilkår om at Noranett skal utarbeide en detaljplan. Planen skal beskrive hvordan avbøtende tiltak kan utføres for å redusere negative virkninger for omgivelsene. NVE forstår det slik at luftledningen og mastene skal rives før reinvesteringen, og ber om at fremgangsmåten beskrives i detaljplanen.

Naturfare

Tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred, og kvikkleire. Reilers har gjort en risikovurdering for Noranett. Noranett har i tillegg innhentet en rapport for skredfare, samt råd om skredfarehåndtering i bygge- og driftsfasen fra SWECO. Rapporten ble laget etter NVEs veileder for skred i bratt terreng og kravene i TEK17 § 7-3. SWECO har vurdert nominell sannsynlighet for skred ved mastepunktene som 1/100, og at steinsprang er den mest relevante skredtypen for området. Det er ikke utarbeidet egne faresonekart.

Konsesjonssøknaden inneholder ikke tilstrekkelige vurderinger av fare for kvikkleireskred. NVE setter derfor vilkår om at det gjennomføres en fagkyndig vurdering av kvikkleireskredfare, jf. vilkår 5. Tiltaket vurderes som gjennomførbart, men kvikkleirefaren må utredes nærmere og håndteres i anleggsfasen for å forebygge skader. Vurderingen skal legges til grunn for detaljplanen.



NVE minner om at Noranett er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften.

Noranett plikter videre å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner, samt sørge for at utbyggingen ikke fører til økt ulempe eller risiko for tredjepart. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Konklusjon

Tiltaket vil gi vesentlig økt overføringsevne og økt driftssikkerhet på ledningen. NVE mener at negative virkninger er begrenset til anleggsfasen. NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Noranett endret konsesjon etter energiloven for å bygge om 33 kV ledning Furumoen–Fagernes i Narvik kommune i Nordland. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202603664-7. Tillatelsen gis med vilkår om detaljplan siden virkningene ved tiltaket er begrenset til anleggsfasen.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Noranett så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Normalt skal alle som bor 100 meter ut fra senterlinjen til ledningen varsles. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Noranett sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markeds plass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.



Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

NORANETT AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

Reindriftsavdeling Nordland

STATNETT SF

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

Grunneiere/rettighetshavere

NORANETT AS - ODD ANDERS ARNTSEN

Narvik kommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.