



Energidepartementet

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler / tlf	Dato
	23/5350 - 27	May Britt Fredheim / 46741922	18.11.2025

Klage på vedtak om endring av tverrsnitt på 132 kV luftledningen Bardufoss - Finnfjordbotn (L3) samt utsatt frist for riving av L1

Plan-, miljø- og næringsutvalg har i møte 12.11.2025 fattet følgende vedtak i sak 58/25.

Målselv kommune påklager vedtakets del to om utsatt frist for riving av eksisterende kraftledning fra 31.10.2030 til 31.12.2034.

Klagen er begrunnet i saksframlegget.

Med hilsen

May Britt Fredheim
plansjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur



Saksframlegg

Vår ref. 23/5350 - 24
Saksbehandler May Britt Fredheim
Dato 28.10.2025

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
58/25	Plan-, miljø- og næringsutvalg	12.11.2025

Klage på vedtak om endring av tverrsnitt på 132 kV luftledningen Bardufoss - Finnfjordbotn (L3) samt utsatt frist for riving av L1

Kort sammendrag

NVE har i vedtak datert 15.10.2025 fattet følgende vedtak:

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE Arva AS tillatelse til å endre tverrsnittet på 132 kV luftledningen Bardufoss – Finnfjordbotn (L3) fra duplex FeAl 481 til simplex FeAl 329. NVE gir Arva AS samtidig utsatt frist for riving av den eksisterende eldste ca. 27 km lange luftledningen (L1-sørligste) 132 kV Bardufoss – Finnfjordbotn fra 31.12.2030 til 31.12.2034.

Kommunen oversender formell klage innenfor fristen 5.11, men PMNU bes i denne saken ta stilling til om klagen skal trekkes eller begrunnes.

Kommunedirektørens innstilling

Målselv kommune påklager vedtakets del to om utsatt frist for riving av eksisterende kraftledning fra 31.10.2030 til 31.12.2034.

Plan-, miljø- og næringsutvalg 12.11.2025

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 7 stemmer (100%) - AP 2, H 2, SP 2, V 1

Mot: 0 stemmer (0%)

PMNU - 58/25 vedtak

Målselv kommune påklager vedtakets del to om utsatt frist for riving av eksisterende kraftledning fra 31.10.2030 til 31.12.2034.

Saksutredning

Første del av vedtaket går på kraftledningen som er under etablering og kalles L3. Trase er fastsatt av Olje- og energidepartementet etter klage fra blant annet Målselv kommune.

L1 går fra Bardufoss transformatorstasjon til Finnfjordbotn. Linjen krysser Målselva og Venstad/Jørnlia før den går opp i terrenget. L2 går parallelt hele strekningen. Begge linjene er på sikt planlagt sanert, men av kapasitetshensyn kan det ikke tas på samme tidspunkt. En utsettelse av sanering for L1 forventes dermed å gi en utsettelse på riving av L2.

NVE har vurdert at det ikke er behov for høringa av søknaden da den ikke medfører økt omfang, økt arealbeslag eller påvirker ledningstraseen. Tiltaket er vurdert til ikke å gi vesentlig virkning for natur-, miljø- og samfunnsinteresser. Målselv kommune er ikke enig i at en utsettelse ikke gir vesentlige virkninger for samfunnet.


Vurdering

Målselv kommune har ingen innvendinger mot å endre tverrsnittet på luftledningen. Ledningstrase, mastebilde og beslaglagt areal forblir det samme. Vedtaket berører ikke kommunens interesser eller våre innbyggere.

Vedtaket del 2 utsetter krav om riving av L1 fra 31.12.2030 til 31.12.2034. Målselv forventer stor etterspørsel etter sentrumsnære boliger i ulike størrelser og prisklasser. Forsvaret har varslet økt personellbehov i samme periode. Det antas at utbyggingen vil gi økt innbyggertall både av personell direkte tilknyttet forsvaret satsing og av sivile arbeidsplasser som følge av flere innbyggere. Krokbecken Panorama er nærmeste boligfelt. Her er det få tilgjengelige tomter.

Kartutsnittet viser reguleringsplanbasen der de gule områdene er detaljregulering for boligbebyggelse. I forslag til kommuneplanens arealdel som er under revisjon inngår området som en naturlig del av fortetting rundt Bardufoss sentrum noe som anses å være i tråd med nasjonale føringer. Det er gangavstand til kommunesenteret og til Fagerlidal skole

(1.-7. trinn). I planbeskrivelsen står det: “Det økte behovet for flere boliger sikres primært gjennom fortetting og utvidelse av eksisterende boligområder, sekundært gjennom etablering av nye boligområder.”

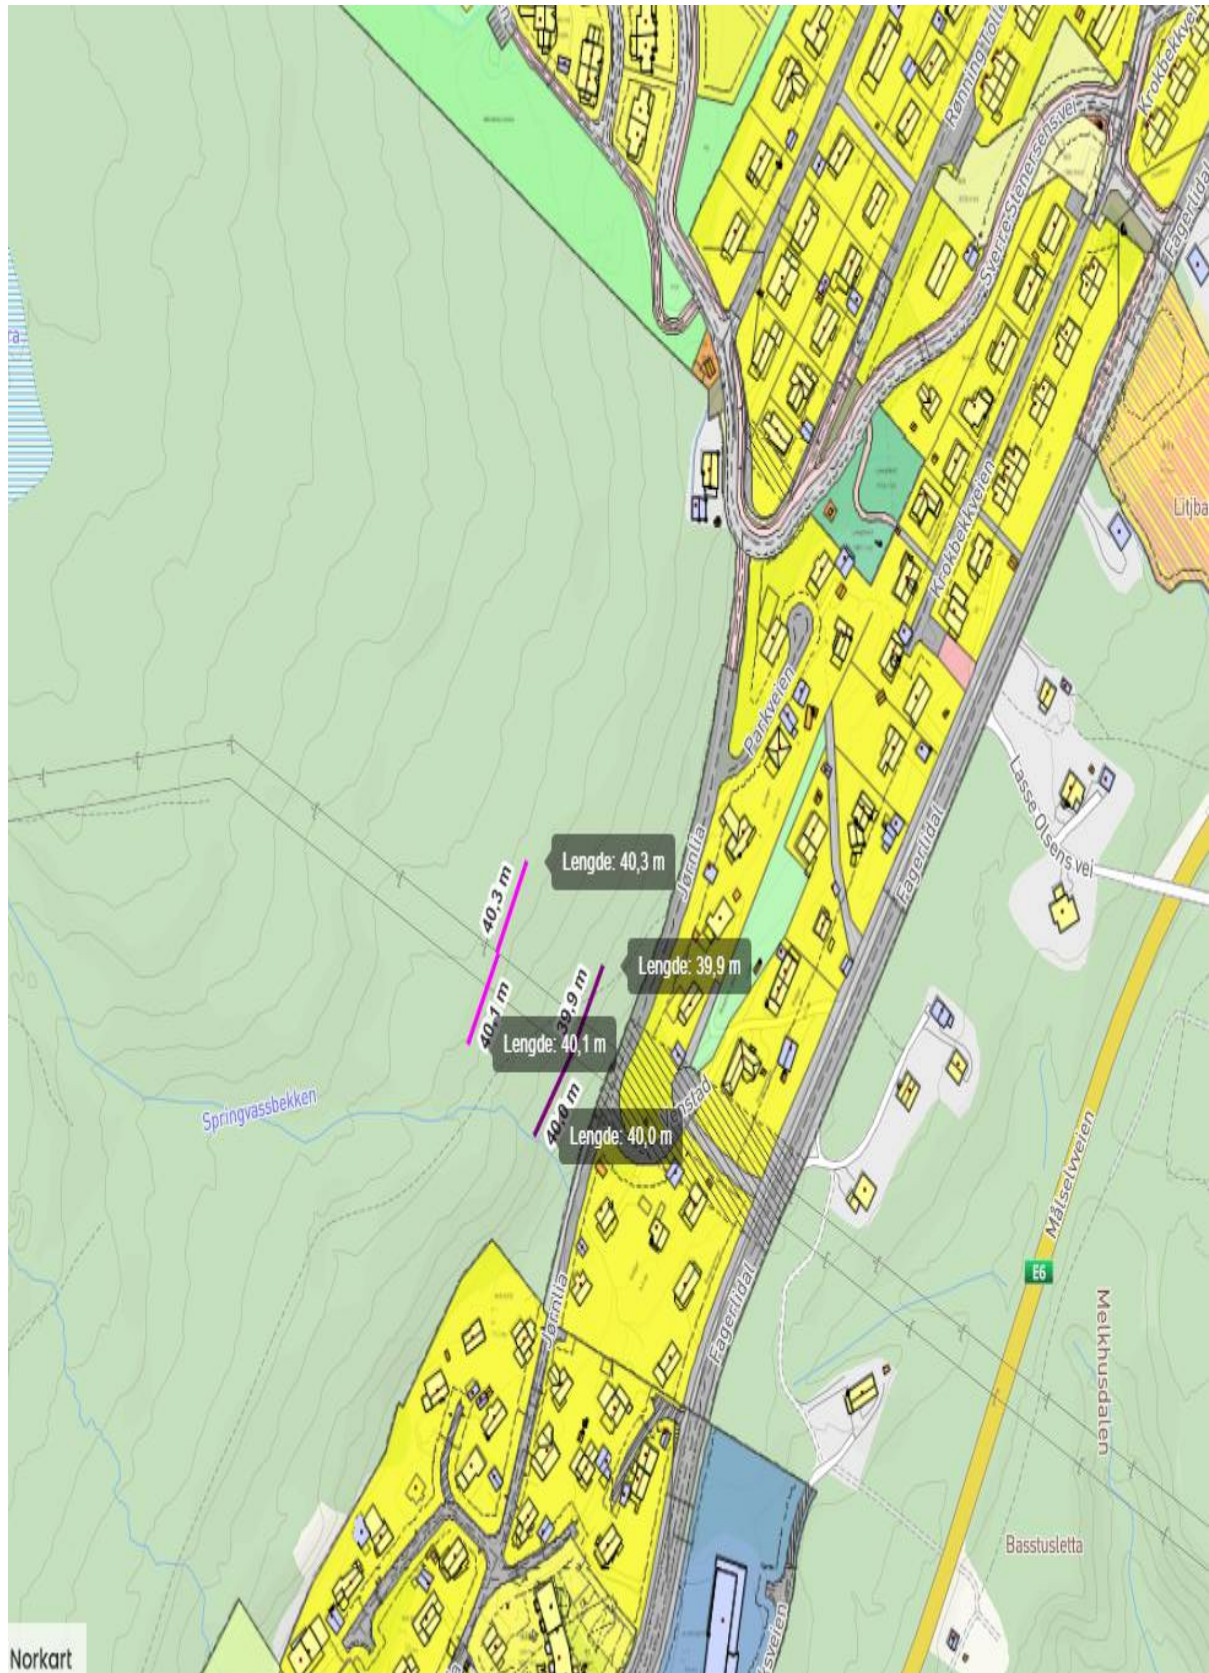

Det er ikke igangsatt arbeid med reguleringsplan på arealet. Boligbebyggelser skal etableres i tilstrekkelig avstand fra kraftledninger med tanke på magnetfelt. Ifølge NVE sin veileder [Bebyggelse nært høyspentanlegg](#) kan boliger bygges 30-40 meter fra 132 kV-kraftledninger. På sikt vil en sanering av begge linjene frigjøre areal til boligbebyggelse. Kartutsnittet over viser arealet med byggeforbud ved 40 meters restriksjonsområde.

Forutsigbarhet i tidspunkt for riving av linjer kan gi langsiktig utnyttelse av tomtearealer ved å legge opp til trinnvis utbygging. Utsettelse av saneringsarbeid vil redusere attraktiviteten og antall tomter i etablerte boligområder.