



NVE

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 15.10.2025
Vår ref.: 202518693-3 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.: 2025/1552-1

Saksbehandler: Herman Lange
Johnsen, herj@nve.no, 22 95 98 27

NVE gir tillatelse til ny transformatorcelle i Samnanger transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon til å bygge, eie og drive en ny transformatorcelle i Samnanger transformatorstasjon i Samnanger kommune. Statnett får også tillatelse til å etablere et midlertidig masselager og et midlertidig riggområde. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon) av i dag. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25785/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Statnett SF til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Statnett SF søkte 16. september 2025 om konsesjon etter energiloven for en autotransformator med øvre spenningsnivå 420 kV i Samnanger transformatorstasjon. Transformatoren skal etableres i en transformatorcelle med grunnflate på om lag 378 m² og høyde på ca. 14,5 meter. Statnett søker også om å etablere et midlertidig masselager på om lag 1 100 m² og en midlertidig riggplass på om lag 1 160 m². De omsøkte tiltakene er vist i kartet under.

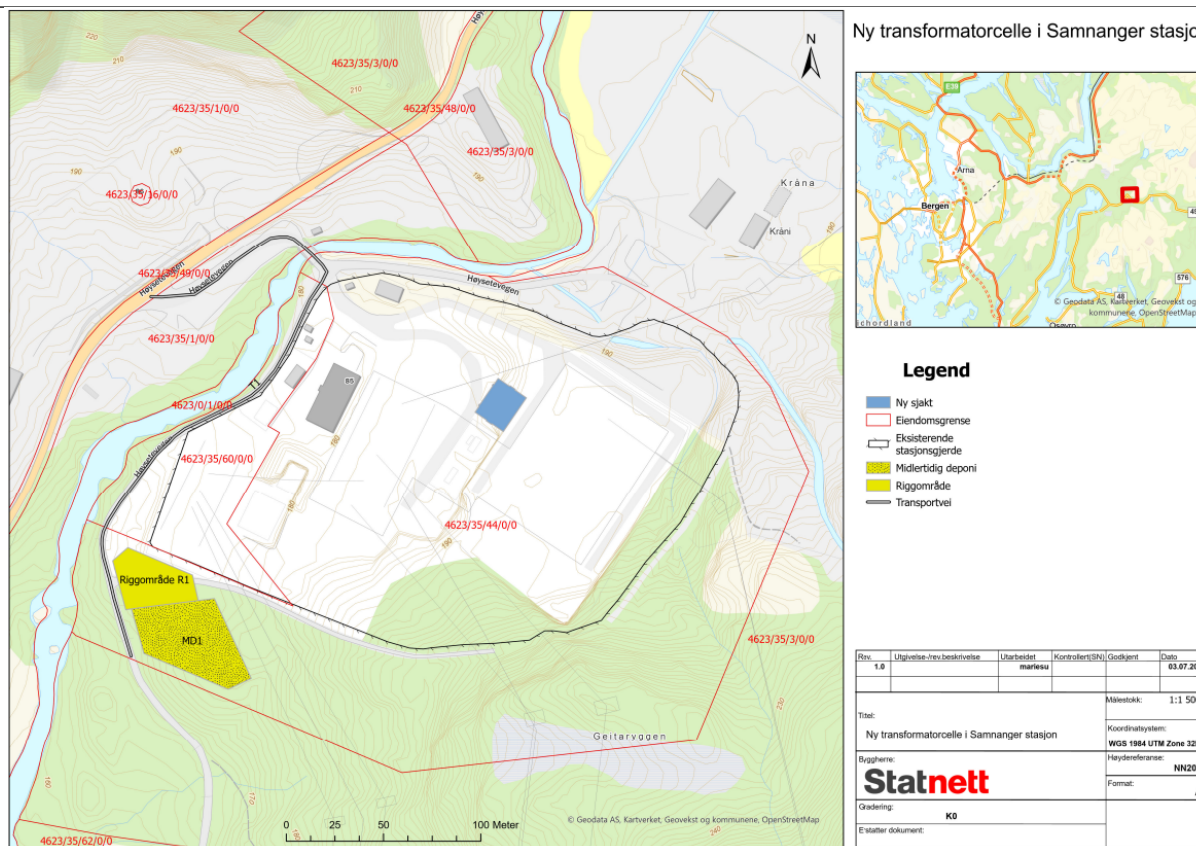
Den nye transformatorcellen vil etableres innenfor dagens stasjonsgjerde på Statnetts eiendom der tomten allerede er opparbeidet. Anleggs- og transformatortransport vil skje via eksisterende adkomst til stasjonen. De midlertidige anleggene vil etableres utenfor stasjonsgjerdet på Statnetts eiendom, der tilkomst vil skje via Høysetevegen som eies av BKK. Statnett opplyser at de har inngått avtale med BKK om bruk av denne veien. Statnett skriver at tiltaket vil koste om lag 200 millioner kroner.

Statnett viser til at de har flere pågående prosjekter i regionen, herunder spenningsoppgradering av de eksisterende ledningene fra Sogndal, via Modalen til Kollsnes, og Sauda til Samnanger, fra 300 til 420 kV. Statnett planlegger også å bygge en ny 420 kV ledning fra Samnanger til Øygarden. Som følge av at prosjektene har ulike fremdriftsplaner, skriver Statnett at det er behov for en ny transformatorcelle med en autotransformator i Samnanger transformatorstasjon for å opprettholde forsyningssikkerheten i bergensområdet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Kart 1: Situasjonsplan Samnanger transformatorstasjon. Plassering av ny transformatorcelle er vist med blå firkant. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad

NVEs behandling av søknaden

Olje- og energidepartementet, nå Energidepartementet, lanserte 19. april 2023 «Handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet». Ett av tiltakene er et hurtigspor for konsesjonsbehandling av enkle og godt forberedte søknader om nettanlegg. Innføringen av hurtigsporet innebærer at NVE i større grad prioriterer å sikre rask behandling av godt forberedte søknader med små virkninger for allmenne og private interesser.

NVE bekreftet 16. september 2025 at konsesjonssøknaden til Statnett tilfredsstilte kravene til hurtigspor. Dette innebærer at NVE mener det ikke er behov for å gjennomføre egen offentlig høring av søknaden, jf. energiloven §2-1 fordi Statnett har gitt kommunen og naboer anledning til å uttale seg til søknaden og fordi virkningene av tiltaket er små og avklarte.

NVEs vurdering av søknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Statnett skriver at det er behov for en transformatorcelle med autotransformator for å opprettholde forsyningssikkerheten til Bergen i en periode med flere netttiltak i området. NVE legger Statnetts vurderinger av behovet for tiltaket til grunn og har ikke gjort nærmere vurderinger av dette.

Statnett skriver at tiltaket i liten grad vil merkes av naboer og ikke vil gi negative virkninger for friluftsliv, rekreasjon, naturmangfold, kulturminner eller landskapet. Videre opplyser de at alt avfall skal leveres til godkjent mottak. NVE viser til at tiltaket skal gjennomføres på Statnetts egen eiendom i et dalføre med lite tilgrensende bebyggelse i et område som allerede er sterkt preget av eksisterende og pågående utbygginger. NVE mener tiltaket er av begrenset karakter med små virkninger for allmenne og private interesser.

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har negative virkninger for naturmangfold.

NVE registrerte etter gjennomført søk i karttjenesten NVE Atlas at den nye transformatorcellen vil bli liggende innenfor aktsomhetsområde for flom og ba derfor Statnett om nærmere vurderinger i e-post av 29. september 2025. NVE mottok svar fra Statnett 9. oktober 2025. Statnett viser til at Multiconsult har gjennomført utredning av blant annet faren for flom for Samnanger transformatorstasjon i forbindelse med Aker BP sitt prosjekt med elektrifisering av plattformen Yggdrasil. Utredningen viser at den omsøkte transformatorcellen er plassert høyere i terrenget enn dimensjonerende flom med returperiode 1 000 år. NVE viser til at Statnett er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap og at anlegget har tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. § 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Videre plikter Statnett å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1

NVEs konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Statnett SF konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive en transformatorcelle, et midlertidig masselager og en midlertidig riggplass i Samnanger transformatorstasjon i Samnanger kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202518693-4. NVE bemerker at Statnett allerede har tillatelse til å eie og drive transformatorer med øvre spenningsnivå 420 kV i Samnanger transformatorstasjon og at det derfor ikke er nødvendig å spesifisere dette på ny i den nye tillatelsen.

Varigheten på anleggskonsesjon settes for ordens skyld lik varigheten på konsesjonen som bortfaller når anleggene det nå gis tillatelse til idriftsettes, NVE-ref. 202310808-2, det vil si 1. januar 2040.

Orientering av naboer og gjenboere

NVE ber om at Statnett så snart som mulig sender dette brevet til berørte naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE ber om at Statnett sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Herman Lange Johnsen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:

STATNETT SF - Ingeborg Nes

STATNETT SF - Marie Louise Sundheim

SAMNANGER KOMMUNE

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

EVINY FORNYBAR AS

TELENOR NORGE AS

BKK AS

Naboer/gjenboere

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

AKER BP ASA

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.