



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 29.05.2026

Varighet: 01.01.2040

Referanse: NVE 202604469-5

Kommune: Voss

Fylke: Vestland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 22. januar 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til utvidelse av Evanger transformatorstasjon med nye transformatorceller, samt ombygging av eksisterende anlegg. Tiltaket ligger i Voss herad i Vestland. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Evanger transformatorstasjon i Voss herad

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på 34 000 m² som angitt på kart.
- Et lagerbygg med garasje med grunnflate på omtrent 380 m² og mønehøyde omtrent 11 meter.
- Tre stk. frittstående transformatorceller med samlet grunnflate omtrent 650 m² og høyde omtrent 11 meter.
- En ca. 600 meter lang permanent driftsvei rundt stasjonsgjerdet. Veibredde skal være omtrent 3,5 meter.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En bygning med grunnflate omtrent 293 m² og mønehøyde omtrent 4,3 meter.
- Transformatorer med øvre spenningsnivå 300 kV.
- Utendørs koblingsanlegg med spenning 300 kV eller lavere.
- Utendørs koblingsanlegg med spenning 132 kV eller lavere.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av vedleggene til denne konsesjonen.

Punkt 16 i anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 5. mars 2024, NVE-ref. 202310808-2, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes og ombygging er fullført i henhold til vilkår 7.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anleggene skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen 3 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristen for bygging og idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggetekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Restriksjoner på arbeid i anleggs- og driftsfase nær hekkeplass for sensitiv fugleart

Særlig støyende anleggsarbeid, f.eks. helikopterflyging/sprengning/pigging skal ikke forekomme innenfor en avstand av 500 meter fra aktive reirplasser for kartlagt sensitiv art i perioden fra mars til juli.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Dersom konsesjonær mener det er nødvendig å utføre arbeider i restriksjonssonen i hekketiden, må konsesjonær begrunne dette i detaljplan og, i samråd med relevant fagkyndig kompetanse, beskrive og begrunne andre avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å hensynta hekkende fugl.

7. Ombygging av eksisterende anlegg

Følgende anlegg skal bygges om til lager og garasje innen tre år etter at nye transformatorceller er satt i drift:

- Eksisterende transformatorsjakt med grunnflate 380 m² og høyde ca. 14 meter.

8. Detaljplan for bygging og ombygging

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging og ombygging av anlegget. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anleggene skal bygges, ombygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidene kan ikke starte før planen er godkjent av NVE. I tillegg til det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

- a) Konsesjonær skal gi oversikt over aktive reirplasser for påvist sensitiv fugleart innenfor en avstand av 500 meter fra anleggsaktiviteten og beskrivelse av restriksjoner på anleggsarbeidet for å hensynta hekkende fugl.
- b) Konsesjonær skal beskrive hvordan transporten av masseuttaket i forbindelse med tiltaket skal gjennomføres. Kommune og veimyndighet skal involveres i planleggingen av den nødvendige transporten av masser og anleggsutstyr.
- c) Konsesjonær skal gjøre en risikovurdering av faren for spredning av forurenset grunn og syredannende bergarter, herunder behov for nærmere undersøkelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg 1 – Arealbruksplan

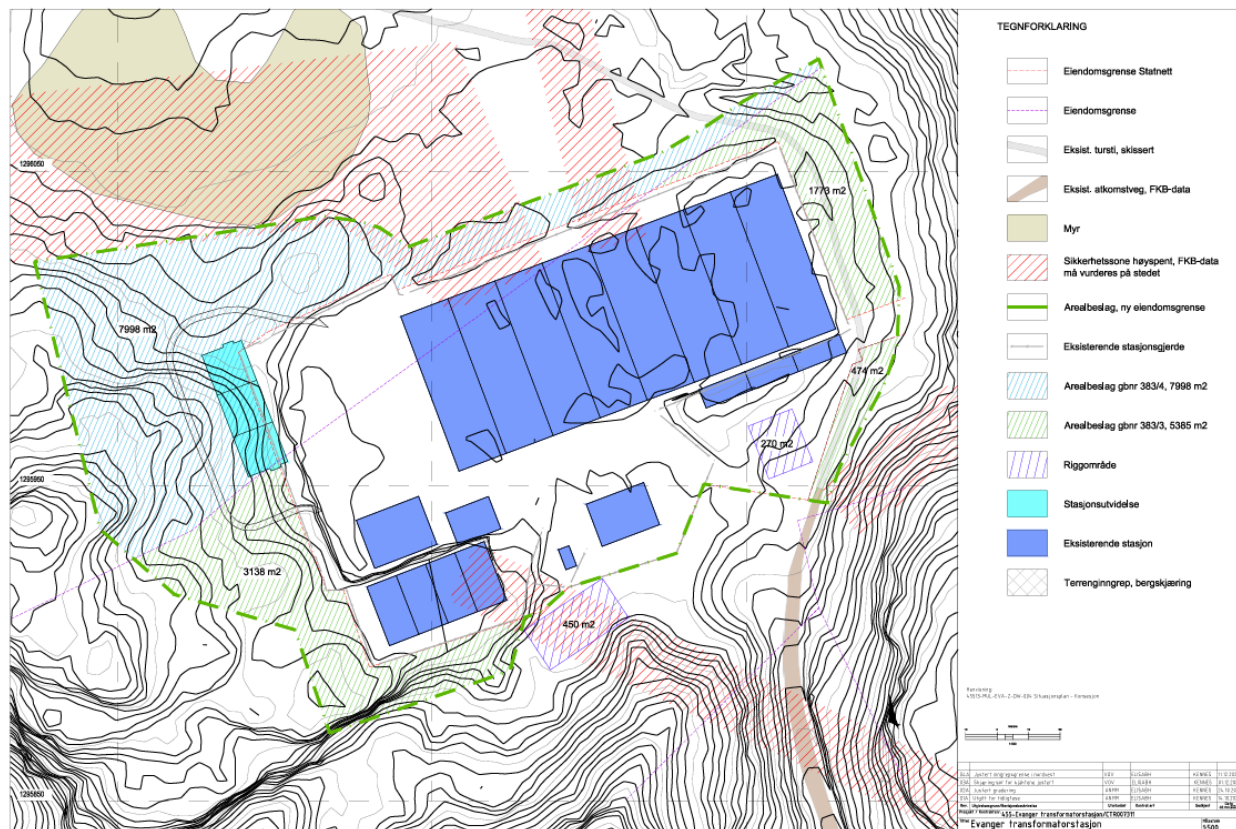



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2 – Visualisering

