



NVE

NORDKRAFT INDUSTRINETT AS

Postboks 55

8501 NARVIK

Vår dato: 11.03.2026

Vår ref.: 202503343-17 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir Nordkraft Industrinett tillatelse til ny transformatorstasjon for 420 kV ved Skoglund i Narvik

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Nordkraft Industrinett AS konsesjon for å bygge, eie og drive en ny transformatorstasjon ved Skoglund industriområde og nettilknytning med to ca. 1,6 km lange 420 kV jordkabler til Statnetts Kvandal transformatorstasjon i Narvik kommune i Nordland. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon) av i dag. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/22622/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Nordkraft Industrinett til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Nordkraft Industrinett søkte 6. januar 2026 om konsesjon etter energiloven for å bygge en større transformatorstasjon på Skoglund industriområde i Narvik. Omsøkt transformatorstasjon har en grunnflate på rundt 8 dekar som inkluderer dagens transformatorstasjon for 132 kV. Stasjonen tilknyttes strømmettet med to 1,6 km lange 420 kV jordkabler mellom Skoglund og Statnetts Kvandal transformatorstasjon og to 420 kV bryterfelt i Kvandal transformatorstasjon vil eies av Nordkraft Industrinett.

Bakgrunnen for søknaden er et behov for økt effektuttak i forbindelse med Aker Nscale sin utbygging av datasenter i umiddelbar nærhet til omsøkt transformatorstasjon. Kvandal transformatorstasjon har begrenset kapasitet på 132 kV-nivå slik at det deler av det reserverte forbruket tas ut direkte på 420 kV-nivå i ny stasjon. Nordkraft Industrinett ønsker å bygge, eie og drive nettanleggene selv, og Aker Nscale blir eneste kunde. Totalt har Nordkraft Industrinett fått reservert et uttak på 230 MW fra Statnetts Kvandal transformatorstasjon.

Nye Skoglund transformatorstasjon vil inneholde to transformatorer med omsetning 420/132 kV, to transformatorer med omsetning 132/33 kV og innendørs gassisolerte koblingsanlegg for 420, 132 og 33 kV spenningsnivåer.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:


www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

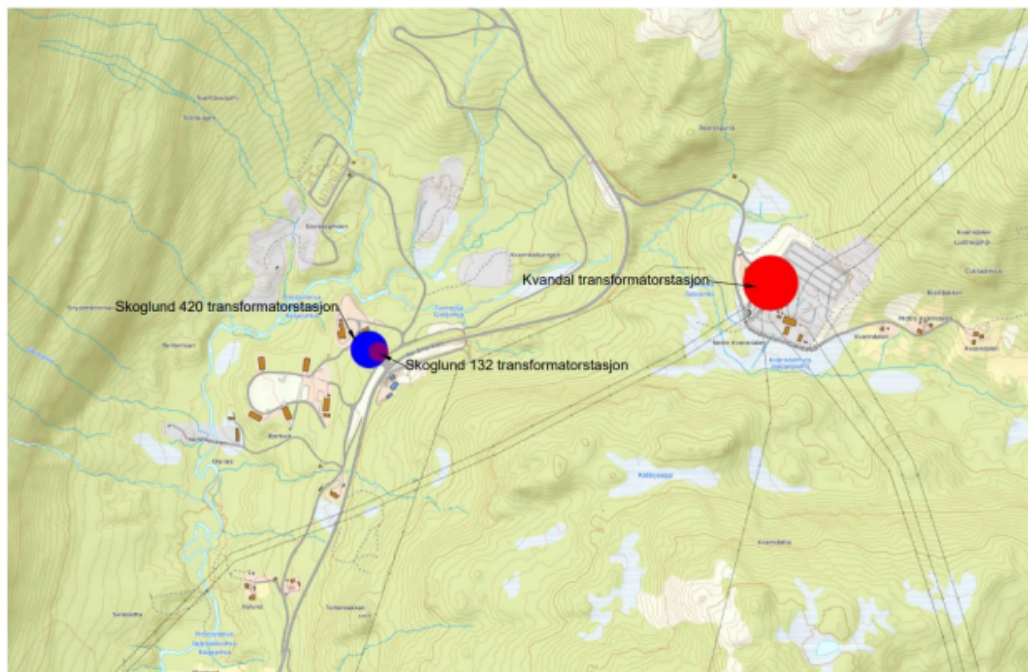

Figur 1: Omsøkte Skoglund 420 transformatorstasjon plasseres et par kilometer vest for Kvandal transformatorstasjon i området Bjerkvik i Narvik kommune. Kilde: Nordkraft Industrinetts søknad av 6. januar 2026.

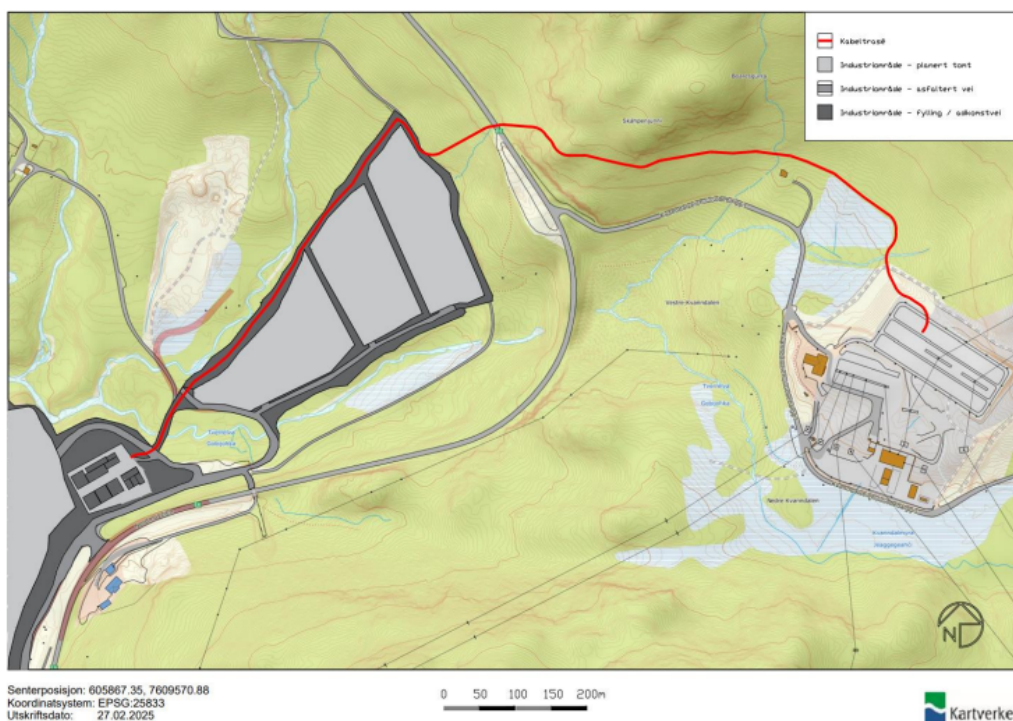


Figur 2: Kartet viser industriområdet i grått, med omsøkt trasé for 420 kV jordkabler vist med rød strek. Kilde: Nordkraft Industrinetts søknad av 6. januar 2026



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

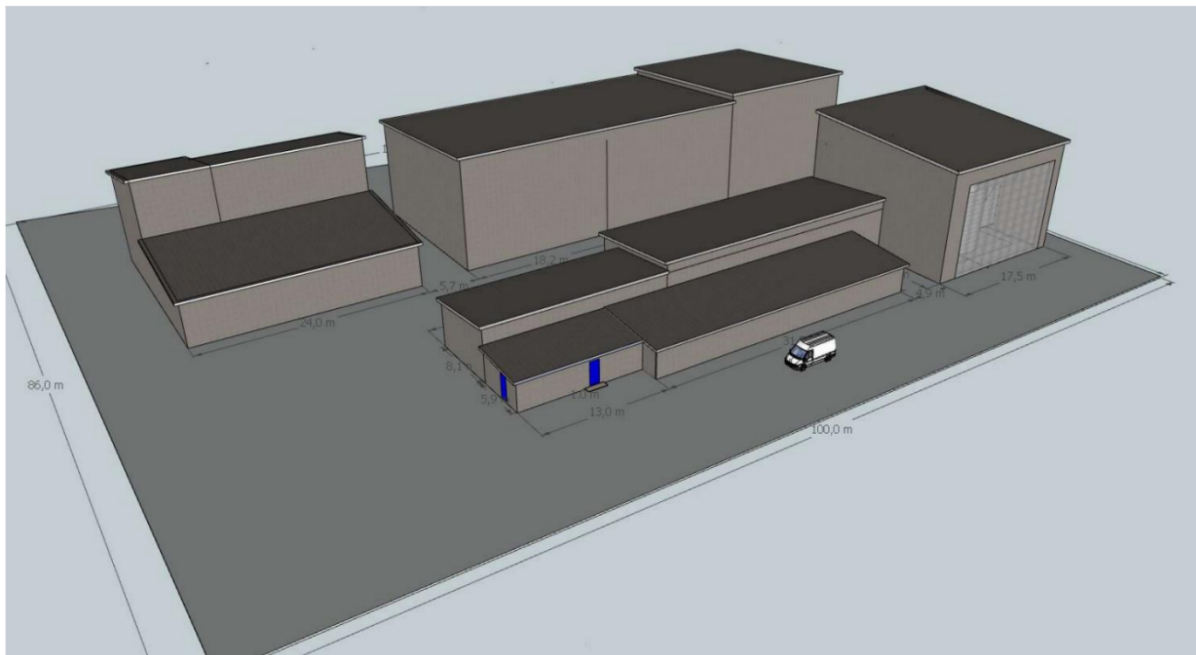

Figur 3: Illustrasjon av fasade for nye Skoglund 420 kV transformatorstasjon. Dagens 132 kV transformatorstasjon er til venstre i bildet. Kilde: Nordkraft Industrinetts søknad av 6. januar 2026.

NVEs behandling av søknaden

NVE sendte 6. januar 2026 søknaden på høring til følgende høringsinstanser:

Sametinget, Allskog, Avinor, Birdlife Norge, Forsvarsbygg, Fortidsminneforeningen i Nordland, Forum for natur og friluftsliv i Nordland, Grunneiere/rettighetshavere, Luftfartstilsynet, Motvind Norge, Naboer/Gjenboere, Narvik kommune, Narvik og omegn turistforening, Noranett, Nordland fylkeskommune, Nordland Natur og Ungdom, Nordland Jeger- og fiskerforening, Norges Naturvernforbund, Statens vegvesen, Statnett, Statsforvalteren i Nordland, Telenor Norge, Telia, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap region nord.

Gielas reinbeitedistrikt og Grovfjord reinbeitedistrikt fikk søknaden på høring med tilbud om konsultasjon.

Høringsfristen ble satt til 6. februar 2026, og frist for å melde ønske om konsultasjon ble satt til 23. januar 2026. NVE mottok fire uttalelser til søknaden. Nordkraft Industrinett kommenterte høringsuttalelsene i brev til NVE 17. februar 2026.

Høringsinnspillene hadde generelt ingen spesielt negative syn på tiltaket. Nordland fylkeskommune og Sametinget minner om aktsomhetsplikten for funn av eventuelle uoppdagede kulturminner, Narvik kommune har ingen merknader til tiltaket og Statnett SF vurderer det som fordelaktig å flytte noe av lasten fra 132 kV over til 420 kV, samt at anleggenes funksjonsegenskaper må avklares av systemansvarlig før planlagt idriftsettelse.

Under NVEs vurderinger har vi gjengitt de delene av uttalelsene, og Nordkraft Industrinetts kommentarer til uttalelsene, som er relevante for vår vurdering av om tiltaket skal få konsesjon.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Høringsuttalelsene og søkers kommentarer er tilgjengelige via offentlig postjournal (elnnsyn) og/eller sakens nettside www.nve.no/22622/A/.

NVEs vurdering av søknaden

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.

Det er lagt fram en tilstrekkelig mengde informasjon om mulige virkninger av tiltaket innenfor ulike tema. Etter NVEs vurdering gir søknaden og opplysninger framkommet i høringsuttalelser et godt grunnlag for å fatte et konsesjonsvedtak. NVE vil derfor ikke be om ytterligere utredninger.

I det videre vil NVE redegjøre for vår vurdering av anleggene som Nordkraft Industrinett har søkt om. Vi vil vurdere behovet for anleggene samt ulike virkninger for miljø og samfunn.

Behov for tiltaket og systemløsning

Det utløsende behovet for tiltaket er strømforsyning til et område i Narvik kommune som er avsatt til industri, nærmere bestemt Aker Nscale sin datasentervirksomhet. De har et effektbehov på rundt 250 MW, og for å oppnå dette har Statnett signalisert at en tilknytning på 420 kV er mest hensiktsmessig ettersom ledig kapasitet på transmisjonsnettnivå er større enn å transformere til regionalnettnivå før forsyning.

Nordkraft Industrinett søker å oppgradere dagens Skoglund transformatorstasjon som er dimensjonert for 132 kV spenningsnivå opp til 420 kV, samt legge to stk. 1,6 km lange 420 kV jordkabler til Kvandal transformatorstasjon for tilknytning til strømmettet. Det vil være behov for nødvendige oppgraderinger i form av to nye bryterfelt for 420 kV spenning i Kvandal transformatorstasjon.

Kvandal transformatorstasjon er et sterkt punkt i nettet og Statnett bekrefter at det er driftsmessig forsvarlig med en tilknytning på 250 MW, med deler av uttaket direkte fra transmisjonsnett. Omsøkte løsninger er kundespesifikke og vil i sin helhet bli dekket av tiltakshaver og fremtidig industrikunde. Kostnadene er beregnet til ca. 614 millioner kroner.

NVE mener Nordkraft Industrinett har gjort en tilstrekkelig analyse og vurdering av aktuelle systemløsninger for å tilknytte estimert forbruksøkning. Vi er enig i at den valgte løsningen fremstår som den mest rasjonelle teknisk sett. Ettersom løsningen er kundespesifikk og dekkes gjennom ordningen for anleggsbidrag, mener NVE at det ikke er behov for noen ytterligere vurderinger eller mer detaljert teknisk-økonomisk analyse.

Virkninger for miljø og samfunn

Visuelle virkninger

NVE vurderer tiltakets visuelle virkninger for friluftsliv, naturopplevelser, kulturmiljøer og synlighet fra bolig- og fritidsbebyggelse. Vurderingene begrenser seg til de visuelle virkningene og omfatter ikke direkte arealinngrep. Dette vil bli vurdert i senere kapitler. Virkninger i anleggsfasen vil være forbigående og vektlegges ikke i vurderingene av visuelle virkninger.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Transformatorstasjonen skal bygges inne på et opparbeidet industriområde, og bygges som en innendørs lukket stasjon. Kraftledning mellom transformatorstasjonen og tilknytningspunkt i strømnettet bygges som jordkabler i bakken.

NVE vurderer at en transformatorstasjon av omsøkt størrelse vil være synlig i landskapet, men at inntrykket dempes betraktelig ved at komponentene i stor grad er innendørs, samt plassert i et industriområde med tilsvarende preg. Visuelle virkninger av jordkabler er ubetydelige etter anleggsfase. NVE vurderer at tiltaket gir ubetydelige visuelle virkninger samlet sett.

Virkninger for kulturminner og kulturmiljø

Dette kapitlet handler om direkte inngrep i automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø, herunder også samiske og eventuelle vedtaksfredete kulturminner. Vurderingene av de indirekte virkningene på kulturminner og kulturmiljø er beskrevet under temaet visuelle virkninger over.

De omsøkte tiltakene berører ingen kjente kulturminner. Sametinget har i sin uttalelse at det er lite sannsynlig at tiltaket vil komme i konflikt med samiske kulturminner, men minner samtidig om aktsomhets- og meldeplikten dersom spor etter eldre aktivitet kommer fram under anleggsarbeid. Nordland fylkeskommune, som kulturminnefaglig myndighet for regionen, skriver omtrent det samme i sin uttalelse, for fredete kulturminner. For nyere tids kulturminner gjør fylkeskommunen oppmerksom på at kulturminnet «Kraftledning Innset – Kanstadbotn» går gjennom Kvandal transformatorstasjon. Dersom det skal utføres tiltak som kan føre til endring eller skade på kulturminnet er det Troms fylkeskommune som er rette høringsinstans.

NVE vurderer at tiltaket ikke får virkninger for kjente kulturminner og kulturmiljøer, herunder også samiske. Vi minner like fullt om at dersom hittil ukjente automatisk fredete kulturminner oppdages under anleggsarbeid, skal alt arbeid øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndigheter varsles jf. § 8, annet ledd i kulturminneloven. NVE forutsetter at Nordkraft Industrinett oppfyller kravene i kulturminneloven, og gjør oppmerksom på at de er ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades.

Virkninger for naturmangfold

I henhold til naturmangfoldloven § 7 plikter NVE å legge til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når det skal vurderes om det skal gis konsesjon til et tiltak eller ikke.


NVE vurderer at omsøkt transformatorstasjon som skal bygges inne på et regulert industriområde, ikke vil gi virkninger for naturmangfoldet utover det etableringen av selve industriområdet allerede har medført.

For den del av kabeltrasé som går utenfor industriområdet er naturmangfold kartlagt ut fra Naturbase kart, Artskart og befarings med biolog i august 2024 (se undersøkelsesområde i kart under).



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

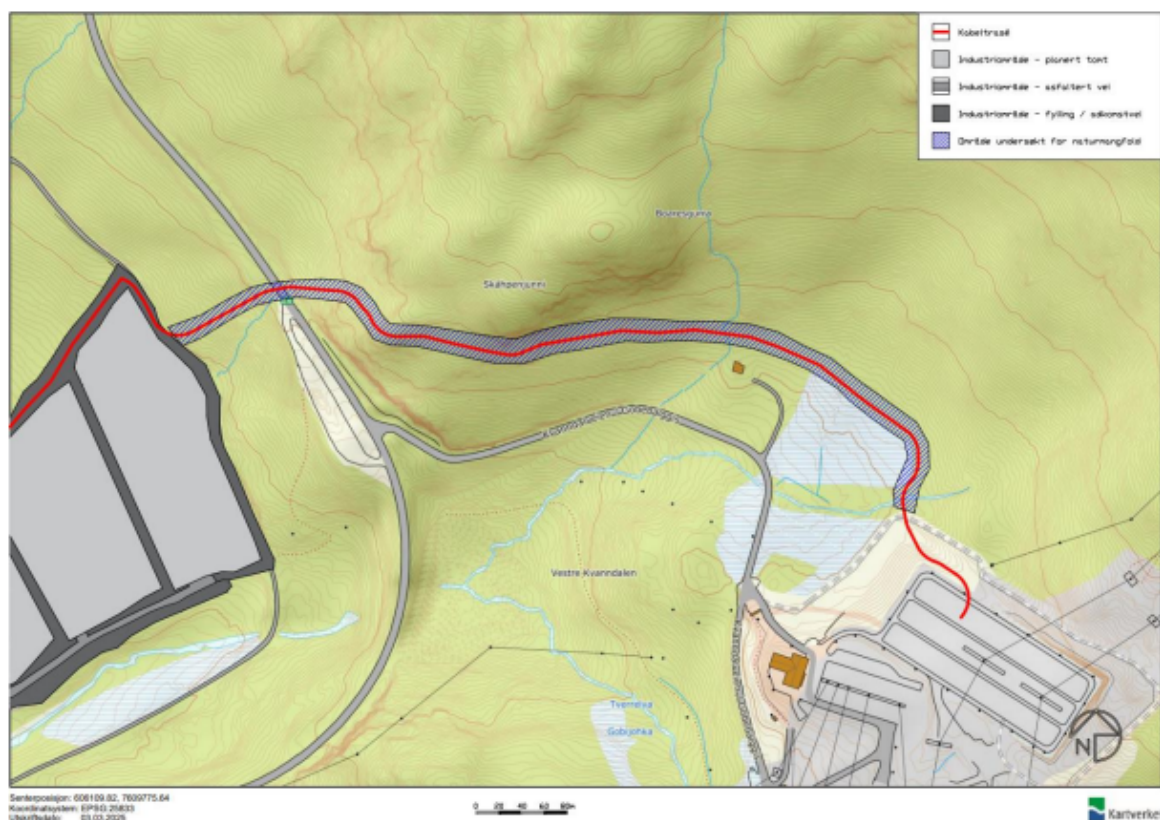

Figur 4: Undersøkelsesområde for naturmangfold langs jordkabeltrasé utenfor industriområde. Kilde: Nordkraft Industrinettets søknad av 6. januar 2026.

Naturtyper og vegetasjon

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper som blir berørt innenfor tiltaksområdet. Befaringen viser at det undersøkte området hovedsakelig er dekket av vanlige treslag som bjørk, rogn, gran og gråor. Det er ikke registrert eller funnet rødlistede arter i undersøkelsesområdet.

Nordkraft Industrinett skriver i søknaden at de vil begrense tiltaksområdet så mye som mulig i bredden, og vekstmasser ivaretas og tilbakeføres til traséen ved ferdigstilling av arbeidet.

Fugl og annet dyreliv

I tiltaksområdet har det tidligere vært observert rødlisteartene jerv (EN) og gaupe (EN) tilbake i 1996 og 2017, samt at granmeis (VU) ble observert under befaring.

Nordkraft Industrinett skriver at vil markere større trær langs jordkabeltraséen for å bevare trekroner og minimere fragmentering, samt at eventuelle reirplasser for granmeis og døde stående trær vil bli erstattet med tilpassede reirkasser. Anleggsfasen bør også avsluttes før hekkesesong begynner, slik at oppsatte reirkasser kan tas i bruk skriver Nordkraft Industrinett om avbøtende tiltak for granmeisen.

NVE mener at utbyggingen nettanleggene ikke vil føre til økte negative virkninger for fugl og dyreliv, utover det byggingen av industriområdet, som har pågått over lengre tid, allerede har medført.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Fremmedarter

Søknaden oppgir at det i nærliggende områder langs E6 er registrert tromsøpalme med svært høy risiko på fremmedartslista.

NVE legger til grunn at Nordkraft Industrinett forholder seg til forskrift om fremmede organismer, hvor det stilles krav til aktsomhet ved håndtering av masser for å unngå spredning av fremmede arter.

Naturmangfoldlovens §§ 8 til 12

NVE mener at grunnlagsmaterialet for de utførte utredningene av naturmangfold er tilstrekkelig, og gir godt grunnlag for å drøfte og vurdere effekten kraftledningen og transformatorstasjonene har på naturmangfoldet ut fra sakens omfang og risiko for skade, i samsvar med naturmangfoldlovens § 8. NVE mener derfor at føre-var-prinsippet som fremgår av § 9 i samme lov ikke kommer til anvendelse i denne saken.

Etter § 10 skal påvirkningen av et økosystem vurderes ut ifra den samlede belastningen økosystemet er eller vil bli påvirket av. NVE vurderer at transformatorstasjon inne på et opparbeidet industriområde og jordkabel mot nettilknytning i Kvandal transformatorstasjon, ikke vil øke den samlede belastningen for naturmangfoldet i området, og ikke bryte med målene i naturmangfoldlovens §§ 4 og 5.

Naturmangfoldloven § 11 tilsier at tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse. NVE har anledning til å legge føringer i konsesjoner for eventuelle avbøtende tiltak som reduserer virkninger for naturmangfoldet. I naturmangfoldlovens § 12 står det at skader på naturmangfoldet skal unngås ved bruk av driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene. NVE legger også til grunn at konsesjonsbehandlingen skal medføre at tiltaket lokaliseres der de samfunnsmessige ulempene blir minst, jf. energilovforskriften § 1-2. Samtidig vil en konsesjon legge føringer for hvilke avbøtende tiltak Nordkraft Industrinett må gjennomføre for å minimere skadene på blant annet naturmangfoldet. Vi viser blant annet til vurderingene av konsesjonsvilkår i oppsummeringen. På bakgrunn av dette mener NVE at naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 er hensyntatt. Etter NVEs vurdering er det viktig at anleggsarbeid som kan berøre viktige biotoper og leveområder gjennomføres og tilpasses slik at inngrepene i disse områdene blir minst mulige. NVE vil i konsesjonen sette vilkår der avbøtende tiltak i anleggsperioden blir beskrevet nærmere.

Virkninger for reindrift

Deler av kabeltraseen går innom et område registrert som kalvingsland og parringsland. Nordkraft Industrinett har vært i dialog med Gielas reinbeitedistrikt om den omsøkte kabeltraseen, uten at distriktet har kommet med innvendinger til foreslått løsning. Distriktet har også vært høringspart i NVEs høring av søknaden, og de har blitt tilbudt konsultasjon.

Nordkraft Industrinett har vurdert at det er særlig anleggsfasen som kan påvirke reinen. Forstyrrelser under viktige perioder som kalving og parring, støy, støv og menneskelig aktivitet fra anleggsaktivitet som kan få reinen til å trekke unna eller unngå spesifikke områder helt.

For å unngå negative virkninger for rein foreslår Nordkraft Industrinett at gravearbeid ikke utføres i de periodene reinen er mest sensitiv for forstyrrelser, særlig kalving og parring. Selv om det ikke



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

har blitt observert rein i området under tidligere arbeider vil det bli igangsatt avbøtende tiltak for å sikre minimal påvirkning for reindrift under anleggsfase. Nordkraft Industrinett vil opprette et overvåkingsprogram for å kartlegge reinens bevegelser og aktivitet i området dersom det observeres dyr i nærheten før eller under anleggsstart. Dette gjør det mulig å tilpasse arbeidsplanene etter reindriftenes behov. Tiltakshaver vil også prioritere å holde reindriftsutøvere informert om anleggsaktiviteter og tidsrammer, så de kan planlegge sine aktiviteter deretter. Vegetasjonsskjerm vil også bli vurdert der det er mulig.

NVE mener at virkninger for reindrift ved etablering av jordkabel er små og forbigående ettersom det i hovedsak er anleggsfasen som kan skape forstyrrelser og negative virkninger. Vi legger til grunn at Nordkraft Industrinett følger sine egne forslag til avbøtende tiltak for reindriften, og stiller dette opp som et vilkår i anleggskonsesjon. Med dette mener NVE at det totalt sett blir små virkninger for reindrift ved etablering av nettanleggene.

Virkninger for vassdrag og vannmiljø

Jordkabeltraseen innebærer tre vassdragskryssinger, hvorav to er i naturlige bekker og en over eksisterende kulvert til Tverrelva (se bilder under). Det finnes også myrområder i tilknytning til traséen som kan være sårbare for endringer i hydrologi.

Det er ikke observert rødlistede arter i de to bekkene.

Nordland fylkeskommune ber i sin høringsuttalelse at Nordkraft Industrinett vurderer behovet for en egen drenerings- og erosjonssikringsplan for anleggsfasen, som kan dokumentere hvordan naturlige vannveier og myrenes vannmetning opprettholdes, og hvordan man unngår permanente endringer i dreneringsmønsteret. Videre minner de på at kryssingene av sidebekker må forholde seg til vannforskriften § 12. Fylkeskommunen anbefaler at kryssing utføres i perioder med frost for å minimere sedimenttransport, og at det benyttes naturlige mineralmasser uten tilførsel av finstoff. Masselagring skjer utenfor nedbørsfelt og flomsoner, og at det lages en plan for håndtering av overvann under anlegg, inkludert midlertidige grøfter som hindrer avrenning mot bekkene. Fylkeskommunen ber også om at tiltakshaver avklarer om tiltaket krever tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Nordkraft Industrinett svarer fylkeskommunens uttalelse med at de vil følge vannforskriften og vurdere behov for drenerings- og erosjonssikringsplan. Kryssing skal gjennomføres i tråd med anbefalte tiltak og de skal avklare om tiltaket krever tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat



Figur 5: Til venstre er første vannløp sørøst for myrområde og til høyre viser bekken nordvest for myrområde.
Kilde: Nordkraft Industrinettets oppdaterte søknad av 6. januar 2026.

NVE vurderer planene slik de er fremlagt til ikke å kreve konsesjon etter vannressursloven eller vurderinger av § 12 i vannforskriften. Vannressursloven har imidlertid flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven kapittel 2, og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 som pålegger at vassdragstiltak og tiltak som berører vassdrag skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Vi legger til grunn at Nordkraft Industrinett følger krav etter annet lovverk og forskrift som påpekt av fylkeskommunen.



Figur 6: Bildet viser Tverrelvas nye elveløp. Jordkabeltrasé legges over kulvert som illustrert i rødstiplet strek.
Kilde: Nordkraft Industrinettets søknad av 6. januar 2026.




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Øvrige virkninger

Søknaden viser til at tiltaket ikke vil medføre økt støy for nærmeste naboer. Allmennhetens tilgang til friluftsliv og rekreasjon skal ivaretas ved å legge anleggsarbeid utenfor perioder med høy aktivitet i friluftsområdet, som er angitt i Figur 1figur 7.

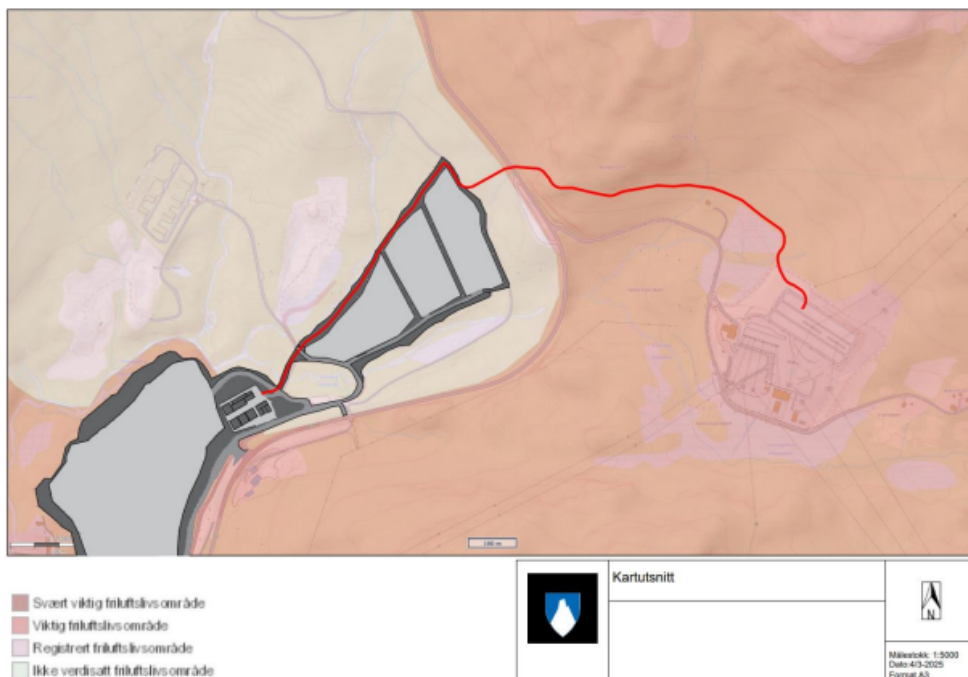

Figur 7: Kart som viser oversikt over viktige friluftsområder i nærheten av tiltaket. Kilde: Nordkraft Industrinettets søknad av 6. januar 2026.


Naturfare og beredskap

Nordkraft Industrinett har vurdert tiltaket opp mot naturfare og beredskap. Tiltaket er sjekket opp mot fare for flom, snøskred, jord- og flomskred, steinsprang samt kvikkleire. Ved etablering av industritomten ble det gjort tiltak mot flom i form av terrengheving der flomfare ble ansett som reelt. Transformatorstasjonen ligger også utenfor aktsomhetsområde for snøskred eller jord- og flomskred. Utløp for steinsprang ligger såpass langt unna tiltaksområdet at sikringstiltak ikke er nødvendig. NVE Atlas viser imidlertid at store deler av transformatoromt og deler av kabeltrasé ligger innenfor faresone for «sammenhengende marin leire», ref. figur 8 under.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

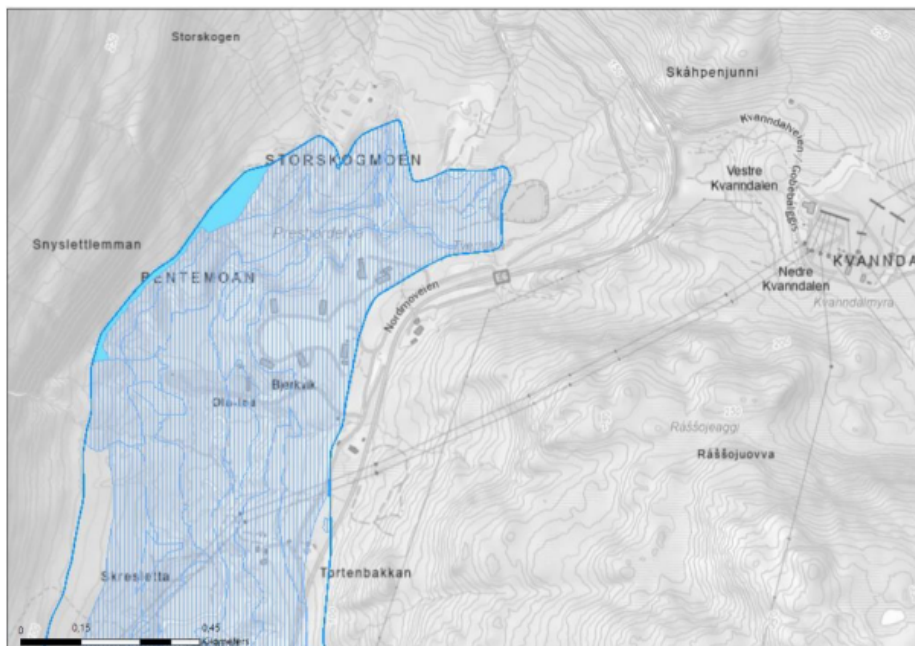

Figur 8: Kartutsnitt som viser områder med mulighet for sammenhengende marin leire. Kilde: Nordkraft industrinetts søknad av 6. januar 2026.

Etter NVEs veileder for skredfare plasseres tiltaket i tiltakskategori K4. Det betyr at faresoner skal identifiseres og evalueres for graden av fare. Geoteknisk rapport fra Sweco viser til sikringstiltak som må gjennomføres for at områdestabilitet skal komme opp på et tilfredsstillende nivå. Nordkraft Industrinett skriver at de vil bygge opp grunnen for den nye stasjonen på samme måte som for den eksisterende transformatorstasjonen for 132 kV. Denne er konstruert i en byggegrøp, plassert på en pute av drenerende kultmasser. Det er etablert drenering rundt transformatorbygget på sokkelnivå som dreneres til nærmeste bekk. Stasjonen bygges på masser bestående av sandige/grusige morenemasser som er kategorisert som byggbare, men litt telefarlig. Frostsikringstiltak må derfor vurderes for bygg og konstruksjoner som skal etableres.

NVE legger til grunn at Nordkraft Industrinett følger opp anbefalte tiltak fra Swecos geotekniske rapport for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet av områdestabiliteten. Vi vurderer at tiltaket har ivarettatt naturfarehensyn, men minner om at Nordkraft Industrinett er ansvarlige for å sørge for effektiv sikring og beredskap og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet for naturfare, jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Videre plikter tiltakshaverne å sørge for tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

Konklusjon og vedtak

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor Nordkraft Industrinett konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive nye Skoglund transformatorstasjon for 420 kV samt om lag 1,6 km lange 420 kV jordkabler mellom Skoglund og Kvandal transformatorstasjoner ved Bjerkvik i Narvik kommune i Nordland. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202503343-18.

Tillatelsen gis med vilkår som nærmere spesifisert i anleggskonsesjon.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Nordkraft Industrinett så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om at Nordkraft Industrinett sender en bekreftelse på utsendelsen av brevet med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggs-konesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener transformatorstasjonen faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Transformatorstasjonen skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NORDKRAFT INDUSTRINETT AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

STATNETT SF

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

Sametinget / Samediggi

Grunneiere/rettighetshavere

NORANETT AS

Naboer/gjenboere

Narvik kommune

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.