

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Mosjøen 18.12.2025
Vår Ref: TBA
Deres Ref: [xxxxx]

BREVET SENDES KUN VIA: NVE@NVE.NO

**KALDÅGA KRAFTVERK: 1-Vatn (Vassdragsnummer fra NVE-Atlas: 152.2D2B1), 2-Vatn (Vassdragsnummer 152.2D.2B4) og 5-vatn (Vassdragsnummer 152.2D2C), Vefsn kommune i Nordland fylke.
Søknad om tillatelse til senking av magasin vannstander under LRV.**

Helgeland Kraft Vannkraft planlegger tiltak med å utbedre bunnstokk ved 1- og 2-vatn samt lukekasse i inntaket på 5-vatn ved Kaldåga kraftverk. Prosjektet ble påbegynt i 2025, men måtte avbrytes på grunn av mildvær og mye nedbør.

For å kunne gjennomføre tiltakene er det nødvendig å tappe magasinene ned under LRV.

KALDÅGA KRAFTVERK

Tillatelse til erverv av Kaldåga mv ble meddelt i kgl. res. av 17. januar 1958. Kraftverket ble satt i drift i november 1958 og har en midlere årsproduksjon på 65 GWh. Kraftverket utnytter et fall på 564m i Kaldåga, som er et sidevassdrag til Drevjavassdraget.

MAGASIN 1-VATN

1-vatn er inntaksmagasin til kraftverket og har en HRV på 674,6 moh. og en LRV på 663,6 moh. Magasinvolumet er på ca. 0,4 Mm³.

MAGASIN 2-VATN

2-vatn ligger rett over 1-vatn og tapper direkte inn i inntaksmagasinet. HRV er på 686,3 moh. og LRV er på 672,9 moh.

MAGASIN 5-VATN

Magasinet er ligger øverst i vannveien og renner fritt ned til 2-vatn, før det går ned til inntaksmagasinet som er 1-vatn. HRV er på 730,8 og LRV er på 711,8 moh. Magasinvolumet i 5-vatn er på 10,6 Mm³.

Total magasinkapasitet på hele anlegget er 13,8 Mm³.

TILTAKET

Vi søker igjen om tillatelse til å tappe magasinene helt ned i løpet vinteren. Planlagt oppstart av arbeidene er 2. mars 2026 og arbeidene er planlagt utført i løpet av 3 uker. Temperatur og værforhold er svært avgjørende for å kunne gjennomføre arbeidet og kan påvirke både oppstart og avslutning.


Magasinene blir senket ned til terskel ved innløp til tappetunnel. Tersklene er ikke innmålt, men anslått høyde ut fra prinsipptegning er for 1-vatn 658,5 moh., for 2-vatn 671,5 moh. og for 5-vatn 708,5 moh.

Med hilsen



Truls Bardal, VTA
(Truls.Bardal@HelgelandKraft.no)

Vedlegg: Kartutsnitt fra NVE-atlas

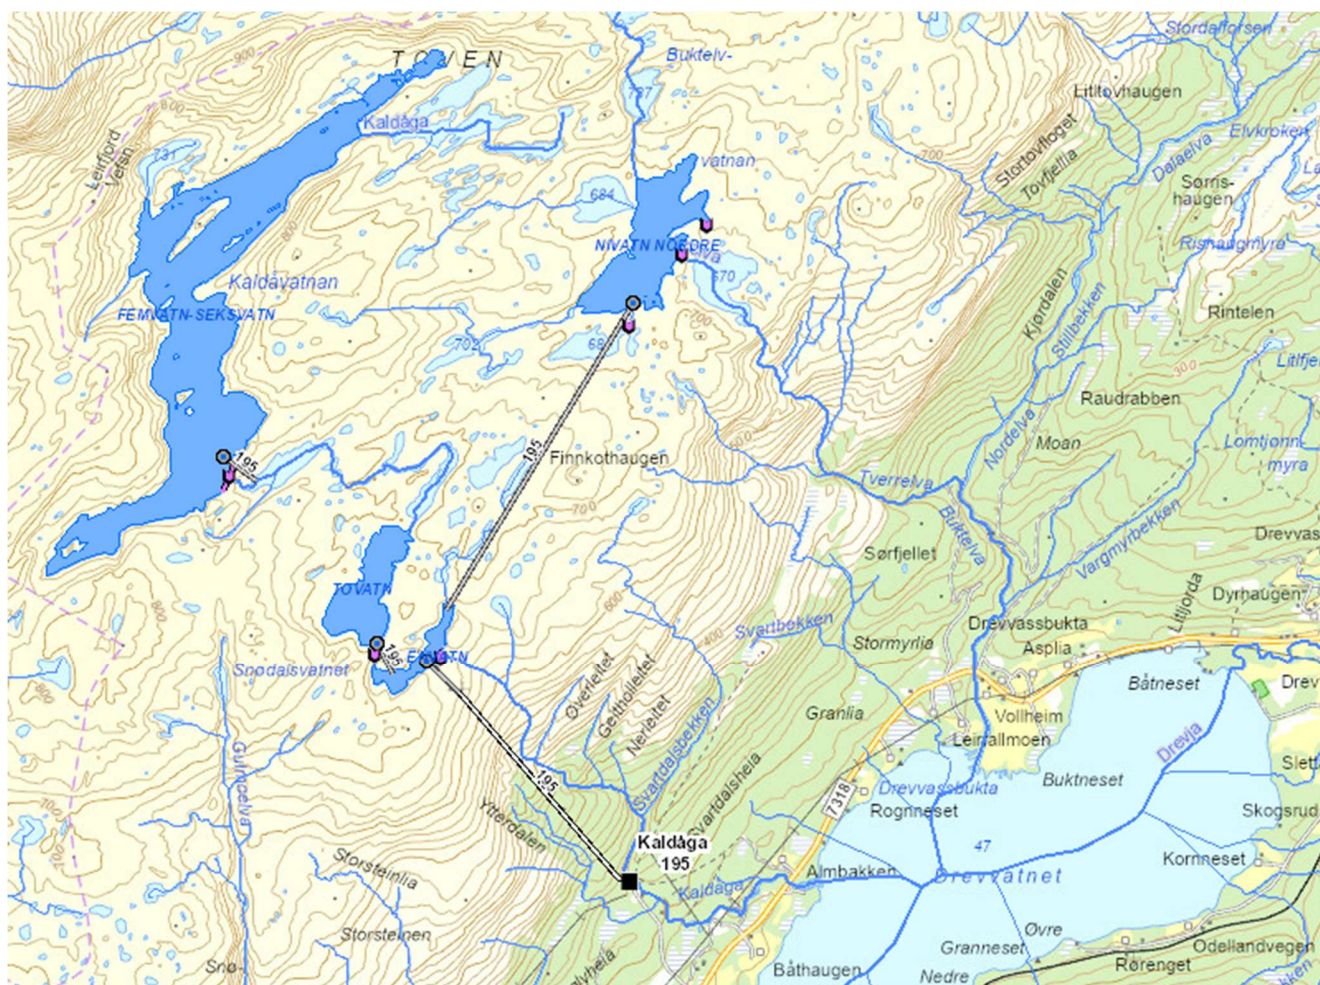

Kartutsnitt fra NVE-atlas

Helgeland Kraft

VANNKRAFT

Helgeland Kraft AS Vannkraft, postboks 702, 8654 Mosjøen / Telefon: 75 10 00 00

Org.nr. 917 424 896 MVA

firmapost@helgelandkraft.no / www.helgelandkraft.no