



NVE

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 06.05.2026

Vår ref.: 202603422-6 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til tiltak ved Sauda transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon for å bygge, eie og drive ny transformatorcelle med en ny transformator og et nytt lagerbygg i Sauda transformatorstasjon, samt legge om en vei, utvide en tilkomstvei og utvide det inngjerdede stasjonsområdet. Transformatorstasjonen ligger i Sauda kommune i Rogaland. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25907/A.

NVE setter som vilkår for tillatelsen at Statnett blant annet skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet og rydde opp og sette i stand anleggsområdene innen to år etter at arbeidene er ferdige. Vi viser til nærmere spesifisering av vilkår for tillatelsen i konklusjonen nedenfor.

Vedtaket kan påklages

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Statnett SF til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Bakgrunn for søknadene

Statnett har sendt inn to søknader som begge angår tiltak i og omkring Sauda transformatorstasjon. Det er en søknad om å etablere en ny transformatorcelle inne på stasjonsområdet, med tilhørende utbedringer av atkomstvei og en mindre utvidelse av stasjonsområde og inngjerdet areal. Den andre søknaden er å bygge et nytt lagerbygg som tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav og behov for lagerkapasitet. Dette tiltaket vil kreve omlegging av en vei, samt omplassering av parkeringsplasser inne på stasjonen.

I søknad av 3. mars 2026 skriver Statnett at Sauda transformatorstasjon til tider utgjør en begrensning for overføringen mellom det nyere 420 kV-nettet sør for Sauda og det eldre 300 kV-nettet nord for stasjonen. For å redusere flaskehalsen og forbedre utnyttelsen av transmisjonsnettet, søker Statnett om tiltak som forbedrer kapasiteten i form av en ny transformatorcelle.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Frem til spenningsoppgraderingen av Sauda–Blåfalli til 420 kV er idriftsatt (2033–2035), skriver Statnett at en tredje autotransformator i Sauda transformatorstasjon vil være en nyttig midlertidig løsning. Statnett påpeker også at tiltaket er samfunnsøkonomisk nyttig, fordi forbruksveksten i området kommer raskt og tørrår kan forekomme.

I søknaden av 11. desember 2025 opplyser Statnett at dagens lager på Sauda transformatorstasjon ikke oppfyller gjeldende behov for kapasitet samt sikkerhetskrav etter beredskapsforskriften. Det er derfor behov for et nytt lagerbygg for å opprettholde den samfunnskritiske funksjonen driftsområdet har. Dette vil medføre en omlegging av en vei samt ny parkeringsplass til erstatning for dagens løsning. En utvidelse av eksisterende adkomstvei er også nødvendig for transformortransport.




Figur 1 Oversiktskart over beliggenheten til Sauda kommune i Rogaland, vist med gul sirkel. Kilde: NVE Atlas.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

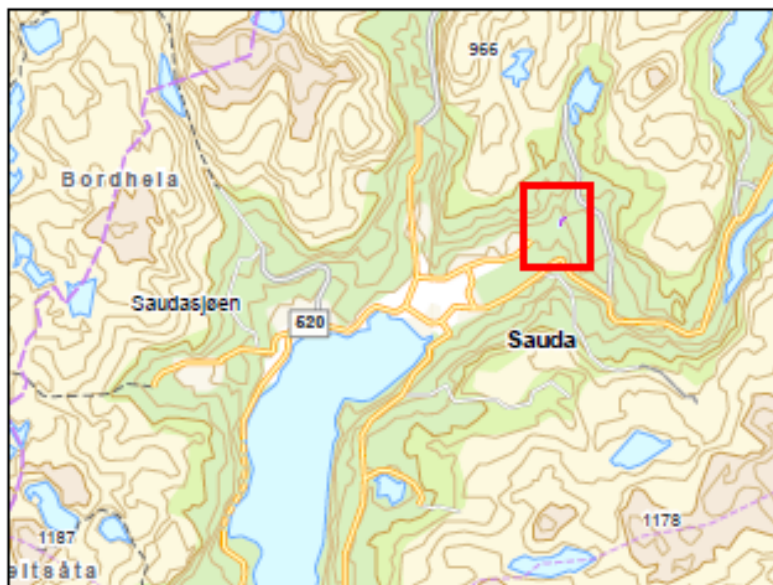

Figur 2 Oversiktskart over beliggenheten til Suda transformatorstasjon i Suda kommune, vist i rødt. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 11. desember 2025.

Omsøkte løsninger

Ny transformatorcelle med transformator

I søknad av 3. mars 2026, søker Statnett om anleggskonsesjon for å etablere en ny transformatorcelle med tilhørende transformator, ledning- og kabeltilknytninger fra eksisterende høyspentanlegg til ny transformator, ny celle for muffeanlegget, utvidelse av kontrollanlegget, utvidelse av stasjonsområdet og inngjerdet område.

Transformatorkapasiteten ved Suda transformatorstasjon skal utvides. Utvidelsen innebærer å etablere en ny transformatorcelle i betong med grunnflate omtrent 600 m² og en høyde på rundt 11 meter. Den tilhørende autotransformatoren har øvre spenningsnivå på 420 kV. Det eksisterende koblingsanlegget utvides med nødvendige komponenter for styring, regulering og overvåking. På det eksisterende 420 kV-anlegget etableres en skallsikring av muffeanlegget med grunnflate 200 m² og en høyde på 10 meter.


Adkomstveien til transformatorstasjonen utvides ved at fire svinger rettes ut. På det bredeste vil veien bli inntil 10 meter bred i disse svingene. Ved en av svingene må en knaus sprenges ut, og massene gjenbrukes delvis til veifylling, se figur 3.

Det inngjerdede stasjonsområdet utvides med omtrent 5 000 m² for å kunne etablere en ny kabelforbindelse der dagens gjerde går, se figur 4. Utvidelsen av inngjerdingen omfatter en knaus, men selve jordkabelen blir lagt nedenfor skrenten som inngjerdet. En stor del av det utvidede stasjonsområdet (ca. 3 450 m²) er klausulert areal under eksisterende ledning og mastepunkt.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

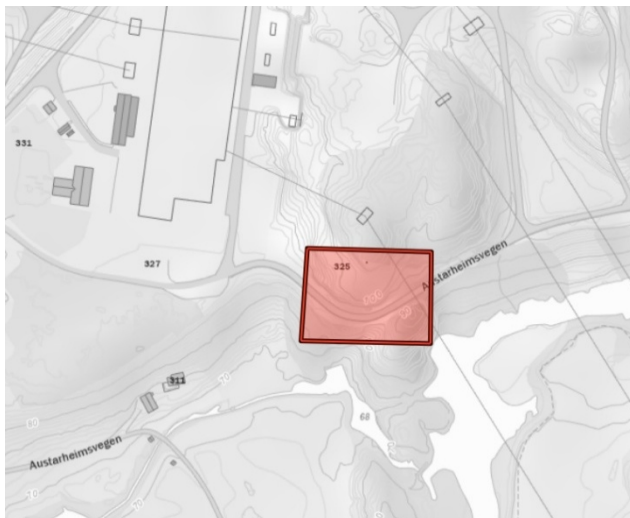

Figur 3: Kartutsnitt over dagens stasjonsområde der tilkomstveien Austarheimsvegen går gjennom sørlig del av Statnetts eiendom. Rødt polygon og bilde til høyre viser en av knausene på Austarheimsvegen som må sprenges og skjæres inn for å tilrettelegge for transformatortransport. Kilde: NVE Atlas og Statnetts konsesjonssøknad av 3. mars 2026.




Figur 4: Der dagens gjerde går er det planlagt å legge ny kabel som skal forbinde ny transformator med kontrollanlegget. Statnett søker om å utvide stasjonstomten til å inkludere knausen midt i bildet og la nytt gjerde gå over knausen og til høyre for masten som vises i bakkant av bildet. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 3. mars 2026.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

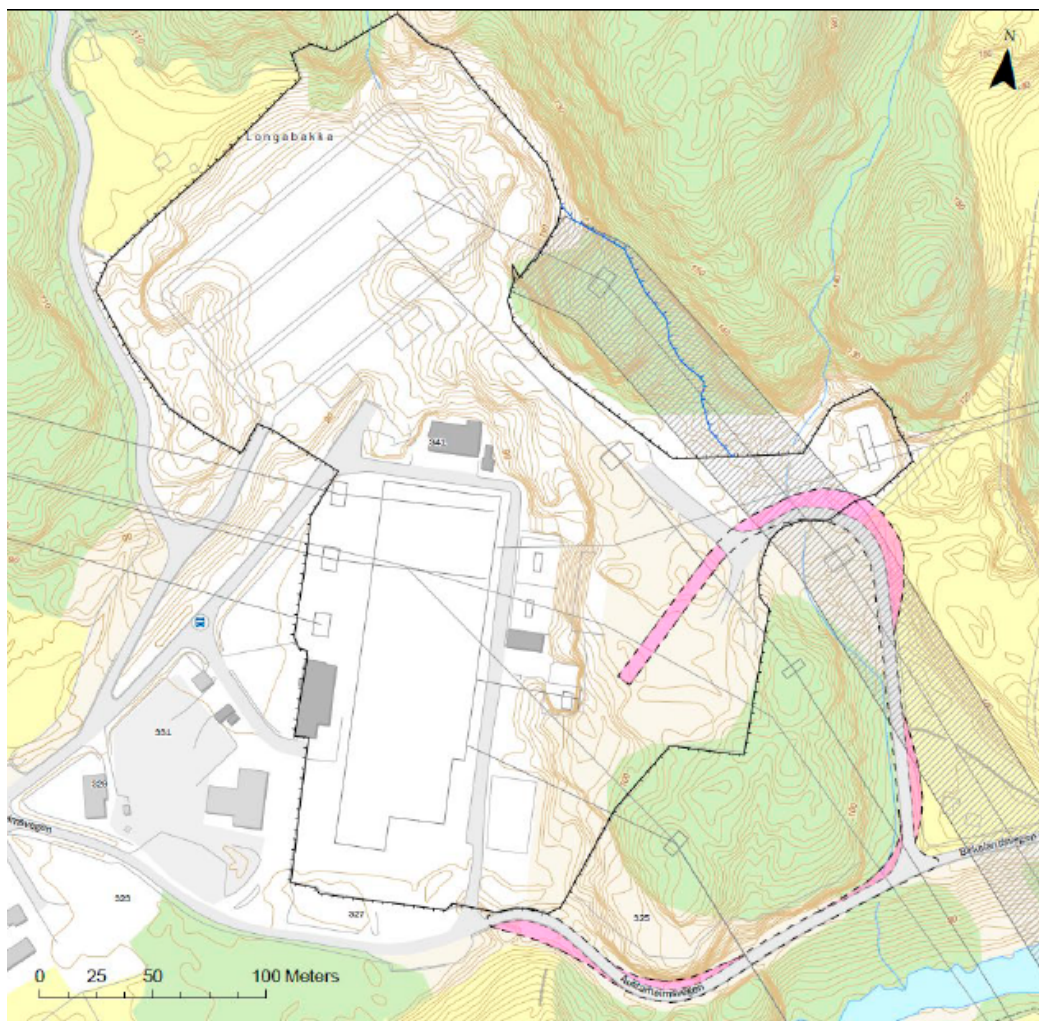

Figur 5 Figuren viser utvidelsen av svingene på tilkomstveien i rosa. Det nye stasjonsgjerdet som går over knausen vises med blå strek. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 3. mars 2026.

Nytt lagerbygg

I søknad av 11. desember 2025, søker Statnett om å bygge et nytt lagerbygg, legge om en veistrekning i Austarheimsvegen og utvide tilkomstveien til Sauda transformatorstasjon.

Det omsøkte lagerbygget skal bygges med en grunnflate på omtrent 1000 m² og en høyde på omtrent 10 meter. Lagerbygget er planlagt med solcellepaneler på taket og batteribank. Det skal også bygges et takoverbygg med grunnflate på omtrent 250 m² og høyde på omtrent 6 meter.


Det omsøkte tiltaket består også av vei, snuplass, parkeringsplasser og husdyrgjerde, samt omlegging av avkjørsel til bolig for å gi plass til en ny nettstasjon som Fagne senere skal etablere. En strekning på Austarheimsvegen blir også flyttet da det omsøkte lagerbygget plasseres der dagens vei ligger. Omleggingen fører til at veien blir 20 meter lenger.

Omsøkt løsning er illustrert i figurene 6 og 7.




NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

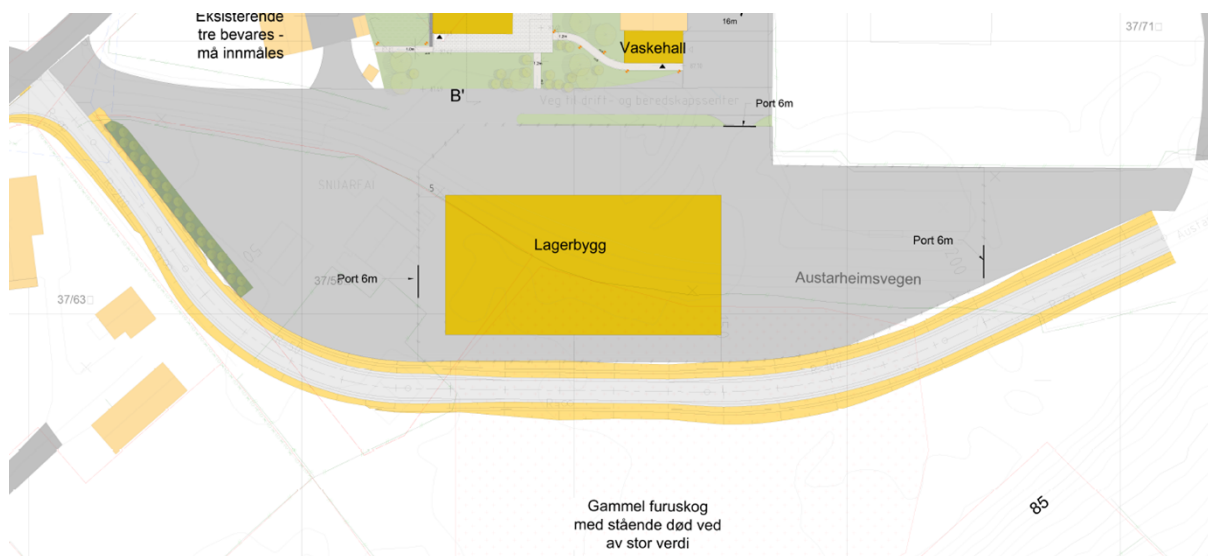

Figur 6: Det omsøkte lagerbygget er markert i gult. Lagerbygget plasseres der dagens Austarheimsveg ligger. Veien legges om rundt det nye lagerbygget. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 11. desember 2025.

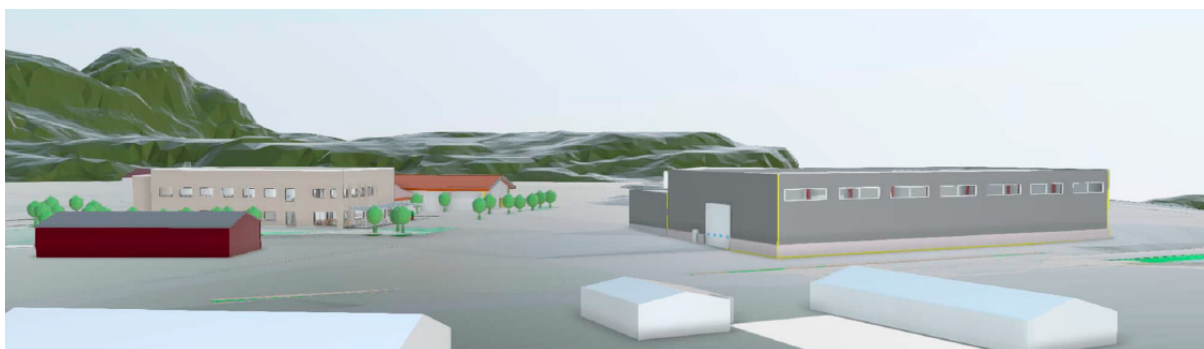

Figur 7: Illustrasjon av lagerbygg med tilhørende takoverbygg i grått, sett fra sør-vest. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 11. desember 2025.

Forarbeider til søknaden

De omsøkte tiltakene bygges på Statnetts eiendom. Alle elektriske anlegg bygges innenfor inngjerdet stasjonsområde.

Statnett har mottatt forhåndsuttalelser fra Sauda kommune, Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland i forbindelse med søknadene om bygging av transformator og utvidelse av stasjonsområdet, samt bygging av lagerbygg og omlegging av tilkomstveien.

Sauda kommune påpeker at brannvesenet bør informeres om hva som skal lagres i det nye lagerbygget, og at det bør etableres gjerder eller autovern i forbindelse med omleggingen av Austarheimsvegen. Kommunen har ingen øvrige merknader til tiltaket som gjelder transformatoren og utvidelsen av stasjonsområdet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Rogaland fylkeskommune minner om at alle nødvendige tillatelser må være innhentet før anleggsarbeidene starter, og at veimyndighetene skal få oversendt alle tekniske tegninger. De har ingen merknader knyttet til transformatoren eller utvidelsen av stasjonsområdet.

Statsforvalteren i Rogaland er positive til endringene som er gjort i prosjektet etter deres merknader til utsendt høringsbrev. De skriver blant annet at arealbeslaget av gammel furuskog er redusert og at sprenging og rydding av skog vil skje utenfor hekketid for fugl. Statsforvalteren bemerker at det er uheldig å lukke en bekk for å etablere parkeringsplass, men viser til at bekken er kunstig og har liten vannføring.

Statnett har vært i kontakt med berørte naboer og gjenboere. Statnett inngikk en avtale med rettighetshavere for bruk av Austarheimsvegen i 2019, som blant annet gjelder eventuell omlegging av veien. Det kan se ut til at det er ulike oppfatninger mellom Statnett og Tone Løland Haugen om hvordan avtalen påvirkes av det omsøkte veitiltaket.

Statnett har også hatt dialog med Tone Løland Haugen om tilgang til et landbruksareal via anleggsområdet i perioden for bygging av ny transformatorcelle og utbedring av adkomstveien til denne. Partene er enige om en løsning som gjør det mulig å passere med landbruksredskaper. I tillegg vil Statnett kompensere for tap av dyrefôr i en uke for å unngå konflikter i den mest intensive anleggsfasen. Når det gjelder omlegging av Austarheimsvegen til søknaden om nytt lagerbygg er det fortsatt uenighet mellom partene om dette er innenfor avtalen Statnett har med veglaget og rettighetshaverne til veien.

Sindre Sandvik har forespurt om beplantningen langs det nye lagerbygget kan forlenges. Statnett opplyser at dette er noe de kan vurdere.

NVEs behandling av søknaden

Statnett har vært i kontakt med Sauda kommune, Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland samt hatt dialog med grunneiere, rettighetshavere og naboer. På grunn av sakenes begrensede omfang, og at de omsøkte tiltakene skal bygges på Statnetts egen eiendom, hovedsakelig innenfor eget stasjonsområde, har NVE vurdert at det ikke er nødvendig å sende søknadene på offentlig høring jf. energiloven § 2-2.

NVEs vurdering av søknadene

NVEs vurdering av systemløsning og andre tekniske og økonomiske forhold

Behovsvurdering

Statnett begrunner tiltaket med at Sauda transformatorstasjon i perioder representerer en kapasitetsbegrensning mellom 420 kV-nettet sør for stasjonen og det eksisterende 300 kV-nettet nord for stasjonen. Ifølge Statnett fører denne flaskehalsen til redusert overføringskapasitet i transmisjonsnettet mellom nord og sør på Vestlandet, og begrenser utnyttelsen av tilgjengelig importkapasitet, særlig i situasjoner med høy import, lave priser og lav lokal produksjon. Videre trekker Statnett frem i sin områdeplan for bergensområdet og Haugalandet at denne begrensningen forventes å vedvare og forsterkes i takt med økt forbruk frem mot en permanent løsning er på plass med spenningsoppgradering til 420 kV.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE har vurdert Statnetts begrunnelse for tiltaket opp mot det samlede dokumentasjonsgrunnlaget som foreligger, herunder Statnetts redegjørelse for dagens driftssituasjon, historiske erfaringer med kapasitetsbegrensninger ved Sauda transformatorstasjon og forventet forbruksutvikling i området. NVE vurderer at dette stemmer med det som fremgår av Statnetts områdeplan, samt KVV «Forsterkning av transportkanal på Vestlandet» Forsterkning av transportkanal på Vestlandet - Konseptvalgutredning - PlanNett. NVE mener derfor at Statnett har et begrunnet behov for tiltak som bedrer overføringskapasiteten i stasjonen.

Vurdering av konsepter

Statnett har vurdert tre ulike konsepter for å håndtere kapasitetsbegrensningen ved Sauda transformatorstasjon frem til permanent spenningsoppgradering til 420 kV er gjennomført:

- a) Avvente til permanent spenningsoppgradering
Spenningsoppgradering av forbindelsene Sauda–Blåfalli og videre Sauda–Samnanger er den permanente løsningen Statnett ser for seg på kapasitetsutfordringen, og er planlagt idriftsatt i perioden 2033–2035. Dette innebærer at kapasitetsbegrensningene mellom nord og sør på Vestlandet vil vedvare frem til dette.
- b) Endring av prisområder
Statnett har vurdert endring av prisområdegrensen mellom NO2 og NO5 som et alternativ for å håndtere konsekvenser av kapasitetsbegrensningen ved Sauda transformatorstasjon. Slike tiltak kan i noen grad redusere konsekvenser av flaskehalsen, men innebærer ikke en fysisk økning i nettkapasiteten. Statnett vurderer dette alternativet som lite samfunnsøkonomisk rasjonelt.
- c) Etablering av en tredje autotransformator i Sauda transformatorstasjon
Den omsøkte løsningen innebærer etablering av en tredje autotransformator i Sauda transformatorstasjon for å øke transformeringskapasiteten mellom 420 kV- og 300 kV-nettet i overgangsperioden frem til en permanent løsning er på plass. Statnett har opplyst at tiltaket er planlagt som et midlertidig tiltak, og at den omsøkte autotransformatoren har høy gjenbruksverdi, med mulighet for videre bruk i annet anlegg etter endt bruk i Sauda transformatorstasjon.

Den omsøkte investeringen i en tredje autotransformator i Sauda transformatorstasjon er anslått å ha en kostnad på om lag 310 millioner kroner. NVE legger til grunn at vurderinger av nytte i denne saken i stor grad bygger på analyser av framtidig kraftflyt, priser og forbruksutvikling, og at det er noe usikkerhet ved slike vurderinger. Tiltaket har en høy investeringskostnad, men vi vektlegger at transformatoren vil kunne gjenbrukes andre plasser i nettet når spenningsoppgraderingen av gjennomført.

Vi vurderer at de dokumenterte kapasitetsbegrensningene ved Sauda transformatorstasjon er reelle og vedvarende, og at de med stor sannsynlighet vil bestå i perioden frem til en eventuell permanent spenningsoppgradering til 420 kV er gjennomført. Alternativet med å avvente tiltak innebærer dermed fortsatt flaskehalstap og begrenset utnyttelse av tilgjengelig importkapasitet, som utgjør en samfunnsøkonomisk kostnad i mellomperioden. NVE er enig i Statnetts vurdering når det gjelder alternativet med endring av prisområdegrenser.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

På bakgrunn av størrelsen på den anslåtte nytten av tiltaket, herunder redusert flaskehalstap og bedre utnyttelse av importkapasitet, vurderer NVE at investeringen vil være samfunnsøkonomisk rasjonell også dersom den faktiske nytten skulle bli lavere enn forutsatt. NVE legger samtidig til grunn at den omsøkte autotransformatoren har høy gjenbruksverdi. Dette bidrar til å redusere den samfunnsøkonomiske risikoen knyttet til tiltaket, ved at transformatoren kan benyttes videre i andre deler av transmisjonsnettets etter endt bruk i Sauda. Investeringen er dermed ikke begrenset til nytten i overgangsperioden alene, men kan utnyttes over en større del av transformatorens tekniske levetid.

NVEs vurdering av virkninger for allmenne interesser

Virkninger for naturmangfold

Ny transformatorcelle, utvidelse av inngjerdet areal og utbedring av vei

Tiltak inne på transformatorstasjon

NVE vurderer at tiltakene innenfor Statnetts stasjonsareal får ubetydelige permanente virkninger for allmenne og private interesser.

Utvidelse av inngjerdet stasjonsareal og utbedring av vei

NVE legger til grunn at Statnett har behov for veiutbedringer av beredskapshensyn for sikker transformatortransport. Virkningene av tiltakene Statnett søker om, er begrensede og i all hovedsak knyttet til naturverdier og naturmangfold i anleggsperioden.

En mindre del av stasjonsutvidelsen ligger innenfor kommunens LNFR-område, øvrige tiltak er på områder avsatt til offentlige anlegg og industri.

Utbedring av veien er i et område med beitende husdyr. Statnett opplyser at det vil bli etablert nytt husdyrgjerde rundt tiltakene for å ivareta dyrene, samt at det skal være mulig å passere anleggsområdet med landbruksredskap under anleggsperiode. For å unngå konflikt i den mest intense anleggsperioden vil Statnett også kompensere for innkjøp av grovfor til husdyra i en periode på en uke. NVE vurderer at utbedringen av adkomstveien vil medføre visse virkninger for landbruket i nærområdet, men at disse virkningene er relativt små og midlertidige.


Nytt lagerbygg og omlegging av vei

Omlegging av Austarheimsvegen og utvidelse av atkomstvei



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

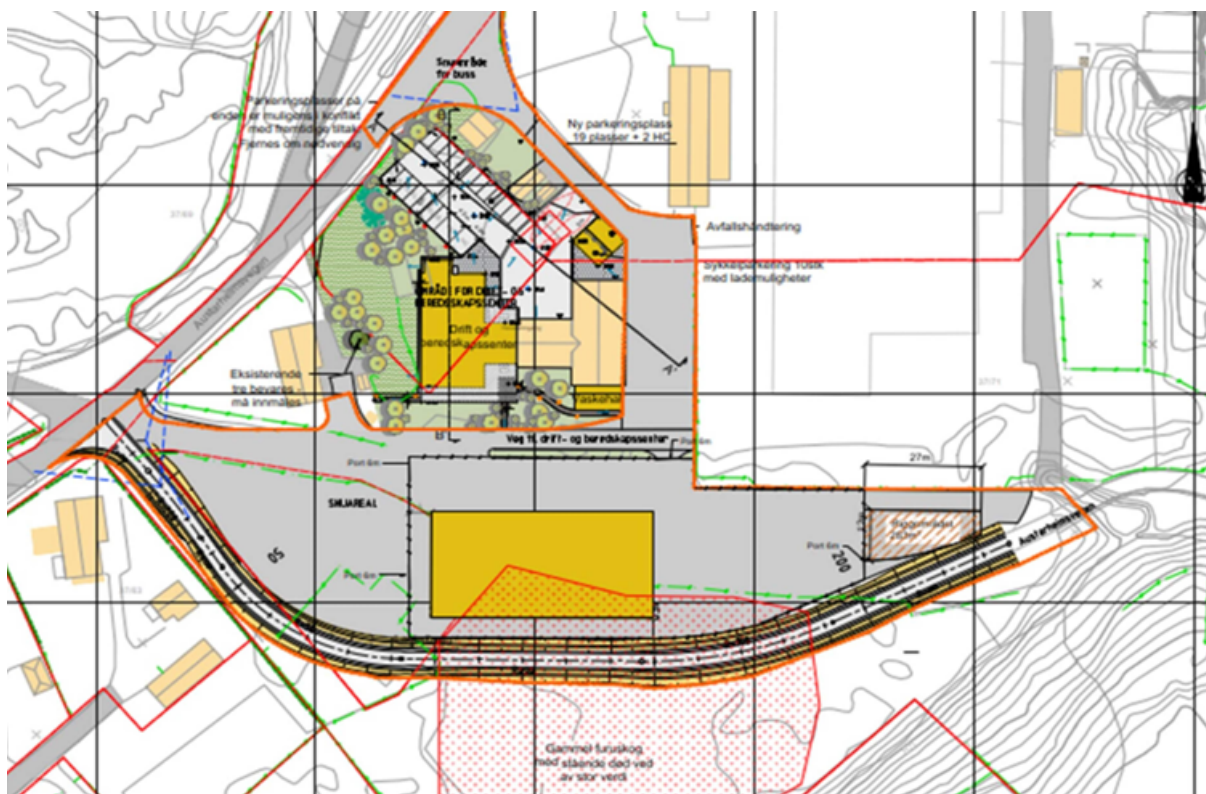

Figur 8: Landskapsplan for Sauda transformatorstasjon. Lokalitet med gammel furuskog er vist nederst i midten med rødprikket polygon. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 11. desember 2025.


Omleggingen av Austarheimsvegen fører til at en lokalitet med naturtypen gammel furuskog med stående død ved av stor verdi reduseres med 26 prosent. Statnett har fått utarbeidet en konsekvensutredning hvor det listes en rekke mulige avbøtende tiltak i det aktuelle området for veiomleggingen for å ivareta naturmangfold. Det første har de allerede gjort gjennom å finne en alternativ utbyggingsløsning som reduserer arealbeslaget mest mulig. Sammenliknet med de to andre utbyggingsalternativene unngår man nå fragmentering av naturtypen. Videre bør det gjennomføres en kartlegging av fremmede arter i planområdet i vekstsesong før oppstart. Dersom det vurderes som sannsynlig at tiltaket vil medføre spredning av fremmede arter bør det lages en tiltaksplan som beskriver håndtering av fremmede arter i tråd med forskrift. Videre påpeker naturmangfoldutredningen at Statnett ikke bør opplyse utearealene inntil det avsatte grøntdraget, for å redusere negative påvirkninger ytterligere. Skogrydding eller sprenging bør ikke skje i hekkesesongen for fugl, dvs. april-august. Skogrydding bør derfor skje i perioden september til mars og anleggsarbeid bør starte om høsten etter at trekkfugler har forlatt området. For å restaurere det som går tapt og forsøke å opprettholde økosystemfunksjonen til furuskogen er det anbefalt å legge tilbake å legge tilbake død ved og felte trær av større dimensjon i restarealet, slik at de kan brytes ned naturlig og opprettholde sin økologiske funksjon.

Sindre Sandvik har spilt inn et ønske om at det beplantede området ved hans eiendom blir forlenget helt bort til lagerbygget om mulig, se figur 9. Statnett skriver i en kommentar til innspillet at de vil vurdere dette.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

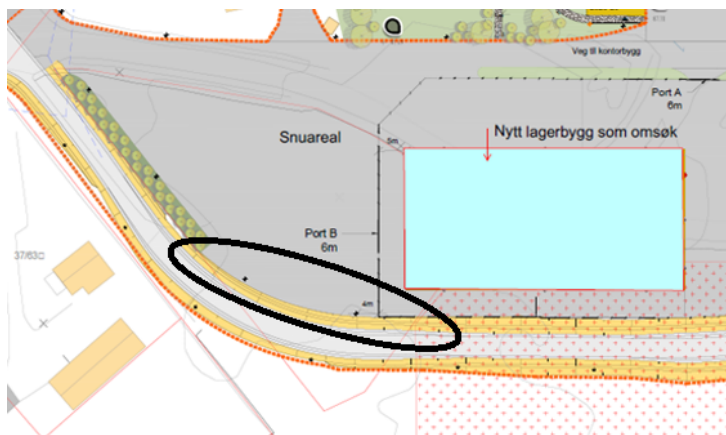

Figur 9: Sindre Sandvik, som bor like til venstre for veien, ønsker at Statnett forlenger beplantningen helt bort til nytt lagerbygg, som vist innenfor sort sirkel. Kilde: Statnetts konsesjonssøknad av 3. mars 2026? 11. desember 2025?

NVEs vurdering

NVE vurderer at tiltaket får negative virkninger for naturmangfold, gjennom tap av den verdifulle naturtypen gammel furuskog med stående død ved. Den omsøkte løsningen gir likevel minst negativ virkning ut fra mulighetene som har vært vurdert. NVE registrerer at skogområdet ved planområdet har blitt gradvis redusert siden 1970, og dette tiltaket vil føre til en ytterligere nedbygging av skogen. Lokaliteten er relativt liten sammenliknet med andre områder med gammel furuskog i nærheten, så den direkte belastningen fra dette tiltaket vurderes som liten, men inngår i en større sammenheng med nedbygging over tid. NVE vurderer at samlet belastning etter naturmangfoldloven § 10 øker noe, men ikke i så stor grad at tiltaket er i konflikt med forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i samme lov.

NVE mener at Statnett bør innarbeide ønsket fra Sandvik om å forlenge beplantningen mot nytt lagerbygg, så langt det er praktisk mulig og med rimelig kostnad. Ny veibane og lagerbygg går tettere på Sandviks eiendom slik at en vegetasjonsskjerm kan avbøte noe på utsyn og støy. Det vil også bidra til å dempe innsynet til Statnetts anlegg.

NVE vil sette egne vilkår i konsesjonen som er i tråd med de avbøtende tiltakene som foreslås i konsekvensutredningen for naturmangfold. På bakgrunn av disse føringene for å minimere skadene på blant annet furuskog og hekkende fugl, mener vi at naturmangfoldloven §§ 11 og 12 er hensyntatt.

NVE legger til grunn at Statnett følger forskrift om håndtering av fremmede organismer for å hindre spredning av fremmede arter i forbindelse med anleggsarbeidet, men vi presiserer også dette i vilkår for anleggsarbeidet.

Den omsøkte løsningen fører til at en kunstig bekkekonstruksjon blir lagt i rør og ført under ny parkeringsplass. Bekken fører kun vann ved kraftig nedbør og vannføring er ikke registrert i NVE og Miljødirektoratets digitale portal Vann-nett. NVE vurderer at bekken ikke oppfyller kriteriene som definerer vassdrag etter vassdragsloven, og at ytterligere behandling etter vannressursloven ikke er nødvendig. Vi minner likevel om at Statnett er ansvarlig for at bekkeløsningen sikrer forsvarlig håndtering av overvann inne på stasjonen, etter sikkerhet- og beredskapsmessige hensyn.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

I henhold til naturmangfoldloven § 7 plikter NVE å legge til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når det skal vurderes om det skal gis konsesjon til et tiltak eller ikke. Statnett har selv beskrevet virkninger av tiltakene og innhentet uttalelser fra relevante myndigheter. NVE har også foretatt søk i fagdatabaser. I lys av tiltakenes omfang, mener NVE at kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig til å fatte et konsesjonsvedtak, jf. naturmangfoldloven § 8. Da vi mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, mener vi følgelig at før-var-prinsippet heller ikke kommer til anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 9. NVE mener videre at naturmangfoldlovens §§ 10 til 12 ikke kommer til anvendelse jf. tiltakets begrensede omfang, og at vurderinger innen prinsippene i §§ 8 til 12 er ivaretatt.

Virkninger for støy og forurensning

Nytt lagerbygg og omlegging av vei

Tiltak inne på stasjonsområdet

Statnett skriver at nytt lagerbygg ikke fører til betydelig endring i støynivå på eiendommen. Bruken av bygget vil foregå innenfor ordinær arbeidstid. Under byggeperiode vil det bli noe anleggsstøy. For tema forurensning skriver Statnett at lagerbygg er prosjektert med drenering til overvannssystemet, som skal sikre at det ikke kommer forurensning i nærliggende drikkevannskilder eller grunnen. Statnett skal gjennomføre miljøgeologiske undersøkelser i forkant av byggearbeidene og etter arbeidene er gjennomført.

NVE vurderer at tiltaket vil ha noen midlertidige virkninger for støy fra anleggsarbeidet, og ubetydelige virkninger for forurensning.

Forholdet til andre planer og avtaler

Tone Løland Haugen skriver i sin kommentar til søknad om nytt lagerbygg og omlegging av Austarheimsvegen at hun som rettighetshaver ikke skal bli påført lenger kjøring og viser til Statnetts avtale med grunn- og rettighetshavere.

Statnett på sin side svarer at ombyggingen fører til marginale endringer på veien og at dette faller inn under det som anses som ubetydelig.

NVE minner om at det er Statnetts ansvar å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk samt inngåtte privatrettslige avtaler hva gjelder bruken av veien. NVE gir tillatelse etter energiloven til elektriske anlegg og tilhørende nødvendige hjelpeanlegg, som eksempelvis vei. NVE gir tillatelse til å legge om veien for å føre opp et nødvendig lagerbygg. Den øvrige bruken og rettigheter knyttet til veien i henhold til en avtale mellom Statnett og rettighetshavere er imidlertid av privatrettslig karakter og utenfor behandlingen av konsesjonsspørsmålet.

Naturfare og beredskap

Tiltaksområdet ligger utenfor kartlagte aktsomhetsområder for flom, flom- og jordskred, snøskred eller steinsprang. Det ligger også over marin grense og derfor utenfor aktsomhetskart for kvikkleireskred. NVE minner likevel på at Statnett er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap og at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarepåkjenninger, jf. §§ 3-5 og 3-7 i energilovforskriften. Videre plikter Statnett å sørge for



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2 jf. § 9-1.

NVEs vedtak og vilkår

NVE mener at fordelene ved de omsøkte tiltakene er større enn ulempene. NVE gir derfor Statnett SF konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive en ny transformatorsjakt med transformator, et nytt lagerbygg samt legge om en vei, utvide en tilkomstvei og utvide det inngjerdede stasjonsområdet med 5 000 m². Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202603422-5.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Gammel furuskog med død ved. Statnett skal begrense arealbeslaget til det nødvendige for å gjennomføre tiltaket med nytt lagerbygg og veiomlegging rundt dette. Kunstig utebelysning skal ikke innrettes mot gjenværende skog. Død ved og felte trær av større dimensjoner skal legges tilbake i restarealet av lokaliteten.
2. Hensyn til hekkende fugl. Skogrydding og sprengearbeid skal som hovedregel foregå utenfor hekkeperioden for fugl fra april til august. Skogrydding bør så langt det er praktisk mulig starte på høsten etter at trekkfugler har forlatt området.
3. Konsesjonæren skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.
4. Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.
5. Konsesjonæren skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:
 - d) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
 - e) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
 - f) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
 - g) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
 - h) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
 - i) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart.
 - j) Basert på kartlegging og risikovurdering følge forskrift om fremmede organismer for å hindre spredning av fremmede arter i forbindelse med anleggsarbeidet
4. Hvis Statnett avdekker uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet betydelig, skal Statnett rapportere det til NVE og opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader eller hindre gjentakelser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Statnett så snart som mulig sender dette brevet til grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Om rammene for konsesjonen

Konsesjonene er nå spesifisert slik at konsesjonæren selv kan bestemme antall og ytelse på transformatorer, innenfor rammene av et øvre tak for spenningsnivå og eksisterende bygningsmasse/celler. Nye transformatorceller vil normalt kreve søknad. Det vil ikke kreve søknad å utvide eksisterende koblingsanlegg med nye bryterfelt inne i eksisterende bygning eller innenfor eksisterende inngjerdede stasjonsområde, så lenge øvre spenningsnivå spesifisert i konsesjonen ikke endres. Nytt kompenseringsanlegg og jordslutningsspoler er fremdeles søknadspliktige. Dersom konsesjonæren har områdekonsesjon der en (transformator)stasjon er plassert, kan alle anlegg opp til og med 22 kV bygges og drives av områdekonsesjonær uten konsesjonssøknad.

Dersom transformatorytelsen økes kan dette medføre at stasjonen havner i en ny klasse etter kraftberedskapsforskriften § 5-2 og 5-9. Da må stasjonen følge kravene til den nye klassen. Dette kan innebære konsesjonspliktige endringer. Konsesjonær må også sende ny melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg til NVE.

Som tidligere vil det kreve søknad for å etablere nye, inngjerdede stasjonsområder og å utvide eksisterende stasjonsområder. Nye bygninger inne på stasjonsområdet vil som hovedregel kreve søknad, inkludert nye transformatorceller.

For inngjerdede stasjoner, vil bygninger med grunnflate opptil 50 m², der høyden på det nye bygget ikke er høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet, ikke kreve søknad. Tilbygg på eksisterende bygninger krever som hovedregel konsesjonsbehandling, med unntak av tilbygg på maks 50 m² fra konsesjonsgitt bygningsareal, der høyden på tilbygget heller ikke er høyere enn eksisterende bygning. Det kan bygges ett slik tilbygg før det må søkes om ny konsesjon. Dette fremkommer av vilkår 6 i vedlagte anleggskonsesjon.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I ROGALAND

SAUDA KOMMUNE

STATNETT SF - Torstein Rød Klausen

STATNETT SF - Kjetil Helland

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

TELENOR NORGE AS

Grunneiere/rettighetshavere

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.