



KYSTVERKET

FAGNE AS
Postboks 2015 Raglamyr
5504 HAUGESUND

Deres ref

Vår ref
2025/520-2

Arkiv nr


Saksbehandler
Anne Britt Ottøy

Dato
04.03.2025

Uttale til høring av konsesjonssøknad om ny 132 kV sjøkabel mellom Reksteren i Tysnes kommune og Otteråi i Austevoll kommune - Vestland fylke

Kystverket viser til deres e-post av 10.02.2025 vedrørende høring av konsesjonssøknad for ny 132 kV, som vil krysse Langenuen, etter forenklet prosess/ hurtigspor hos NVE.

Vår generelle anbefaling er at nye sjøkabler planlegges tettest mulig inntil eksisterende installasjoner på sjøbunnen, for å avgrense areal med begrensninger på annen bruk som f.eks. ankring og utøving av fiske med bunnredskap. Avbøtende tiltak vil være å beskytte sjøkablene ved ned spyling/ ned graving eller overdekning, som kun er planlagt i landfallende i denne sammenheng.

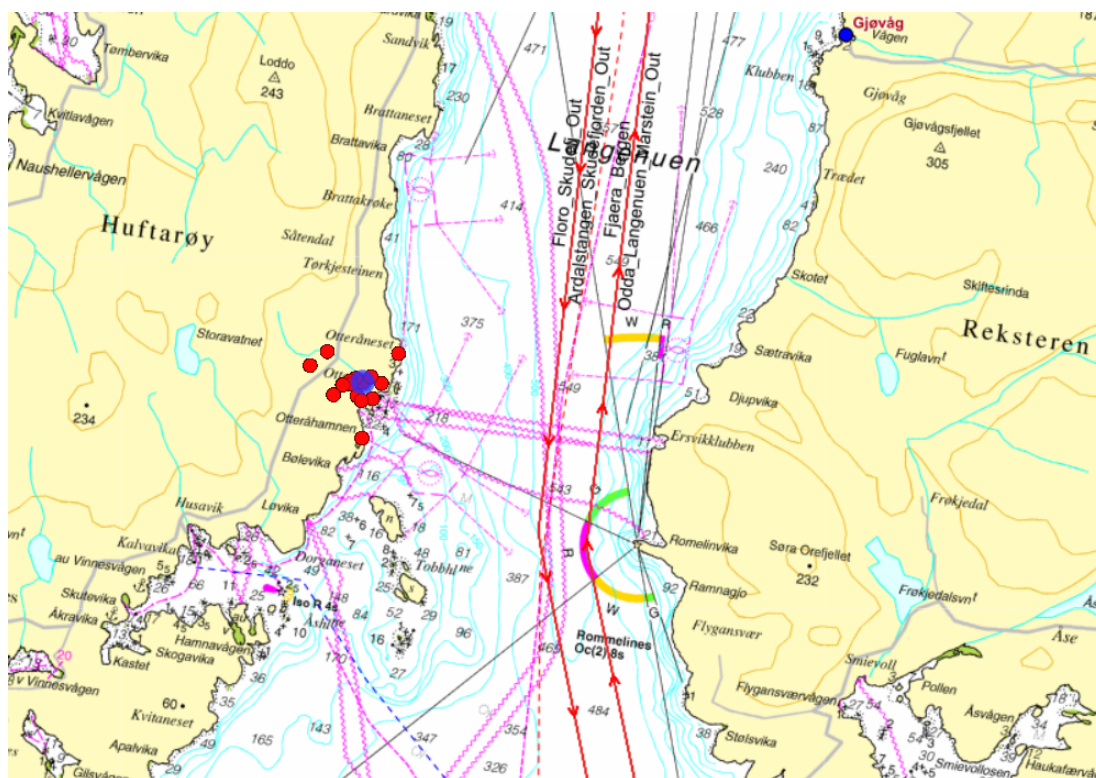

Kilde Kystinfo, som viser installasjoner på sjøbunnen mm.


Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post: post@kystverket.no
Internett: <https://kystverket.no>

Org.Nr.: 874783242
Bankgiro: 7694 05 06766



Det opplyses at Fagne AS søker om konsesjon etter energiloven for å bygge en ca. 2,5 km lang 132 kV sjøkabelforbindelse over Langenuen mellom Otteråi transformatorstasjon i Austevoll kommune og Reksteren i Tysnes kommune. Det ligger allerede flere installasjoner på sjøbunnen i omsøkt området, jf. sjøkart over. Eksisterende sjøkabel planlegges skiftet ut med tre plastisolerte kabler, med lavere miljørisiko. Disse sjøkablene planlegges lagt direkte på sjøbunnen uten overdekning med unntak av i skvalpesonen. Faseavstand er etter planen ca. ti meter. Det opplyses videre at den eksisterende 66 kV sjøkabelen mellom Tysnes og Austevoll som ble etablert i 1978 vil bli fjernet så langt det er mulig. Foreløpige vurderinger tilsier at selve leggeoperasjonen vil ta ca. 2-3 dager per kabel, totalt 10-15 dager. Sanering av eksisterende sjøkabel vil ta ca. 2-3 dager.

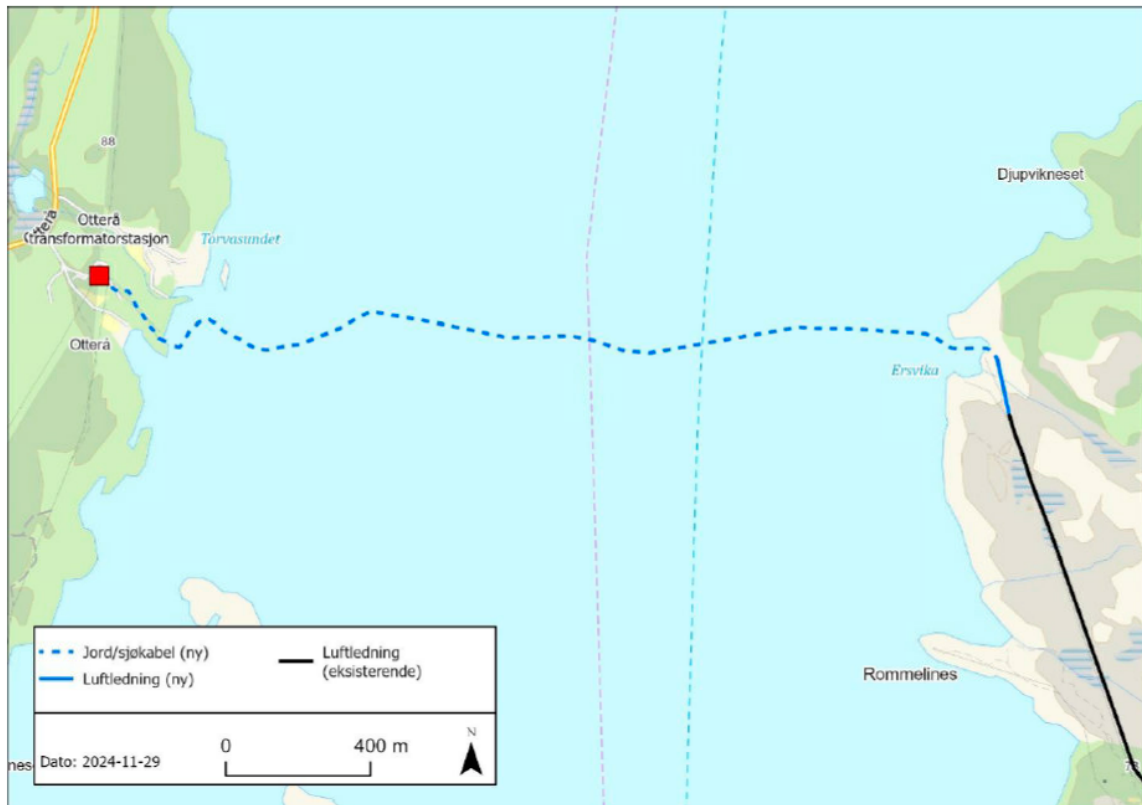

Figur 2-1 Omsøkt 66 kV (132 kV) sjøkabel Reksteren/Tysnes til Otteråi/Austevoll.

Lov om havner og farvann (hfl) har som formål «å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser», jf. § 1 i loven. Det fremgår av mottatte dokumenter at Fagne AS er kjent med at legging av sjøkabel mv. vil kreve søknad om tillatelse til Kystverket etter Lov om havner og farvann.

Langenuen har status som hovedled. Ved en eventuell tillatelse fra Kystverket til det bli stilt vilkår til legging av kabel. Eksempelvis vilkår om varsling og god dialog for at leggefase skal bli til minst mulig ulempe for skipstrafikken innaskjærs. Kabelarbeidet er planlagt i åpent farvann med mulighet for andre fartøy å gå utenom i legge/ fjerne fasen. Etter legging vil en sjøkabel i utgangspunktet ikke være til særlig hinder for sjøvertsferdsel utover at den kan medføre begrensninger på muligheten til ankring.

Med hilsen

Ruben Alseth
avdelingsleder

Anne Britt Ottøy
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:
Fiskeridirektoratet
Austevoll kommune
Tysnes kommune
Vestland losoldermannskap