



Anleggskonsesjon

Meddelt:

Area Nett AS

Organisasjonsnummer: 923 993 355

Dato: 16.10.2026

Varighet: 16.10.2076

Referanse: NVE 202003417-87

Kommune: Porsanger

Fylke: Finnmark

Vi viser til søknad av 22.12.2020 og tilleggssøknad av 24.04.2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Area Nett AS tillatelse til å utvide Smørfjord transformatorstasjon.

Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Smørfjord transformatorstasjon i Porsanger kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Ett stasjonsområde på 9,5 daa som angitt på kart (vedlegg 2).
- En bygning med grunnflate omtrent 425 m² og mønehøyde omtrent 9,6 meter.
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenning 132 kV eller lavere.
- Jordslutningsspole med spenning 66 kV.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En bygning med grunnflate 485 m² og mønehøyde ca. 8 meter.
- En ca. 60 meter lang permanent adkomstvei med bredde ca. 5 meter.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg 1 til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av vedlegg 2.

Pkt 4. i anleggskonsesjon meddelt NettiNord AS (nå Area Nett AS) 07.06.2022 (NVE-ref. 202210448-3) bortfaller når anlegget nevnt over settes i drift.

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Byggtekniske krav

For stasjoner uten stasjonsgjerde kan det oppføres tilbygg med samlet grunnflate inntil 50 m², med mindre tilbygget gir vesentlige virkninger for allmenne- og private interesser. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

7. Tiltak og tilpasning av anleggsarbeidet til reindriftens arealbruk

Area Nett skal tilpasse anleggsvirksomheten til reindriftens bruk av arealene, særlig knyttet til flytting av rein, og skal gjennomføre tiltak for å avbøte ulemper for reindriften. Aktuelle tilpasninger og tiltak skal beskrives i detaljplanen. Avbøtende tiltak skal begrunnes ut fra nåværende brukssituasjon til distriktene, og ha en fleksibilitet som tar hensyn til årstidsvariasjoner og klima.

8. Involvering av berørte reinbeitedistrikter i detaljprosjekteringen

Area Nett skal involvere berørte reinbeitedistrikter i tidligere distrikt 16 Kárášjoga oarjabealli i arbeidet med detaljprosjekteringen av Smørfjord transformatorstasjon, spesielt for å ivareta distriktenes flytting forbi stasjonen gjennom anleggsperioden.

Area Nett skal kunne dokumentere involvering av reindriften.

9. Kommunikasjon med reindriften

Area Nett skal i detaljplanleggingen legge til rette for faste rammer for dialog med reindriften, i samråd med de berørte distriktene. Varigheten skal minimum dekke anleggsperioden og en periode på fire år etter bygging, med mindre Area Nett og de berørte distriktene avtaler noe annet. NVE skal bli informert om møtene i forkant, og ha mulighet til å delta. NVE forutsetter at disse møtene koordineres med Statnetts oppfølging av 420 kV Skaidi-Lebesby så langt det er hensiktsmessig.

10. Sekretær-/koordinatorfunksjon for berørte reinbeitedistrikt

Area Nett skal gi økonomisk støtte til reinbeitedistriktene som blir berørt av transformatorstasjonen, slik at de kan opprette en sekretær- eller koordinatorfunksjon. Formålet med funksjonen skal være å løse praktiske utfordringer for reindriften i anleggsfasen og umiddelbart etterpå.

Area Nett skal utbetale midlene til det enkelte reinbeitedistrikt, basert på dokumenterte reise- og oppholdskostnader, samt tapt arbeidsfortjeneste, for én representant for hvert reindistrikt i forbindelse med deltakelse på faste møter med Area Nett inntil fire ganger per år i anleggsfasen. Koordinatoren skal være en utøver fra distriktet eller en oppnevnt talsperson med reindriftsfaglig kompetanse.

Støtten koordineres og deles med Statnett der det er hensiktsmessig, f.eks. ved felles møter.

Ordningen med faste møter og en koordinatorfunksjon skal evalueres skriftlig et år etter anleggsstart og deretter årlig, fram til ett år etter at anleggene er satt i drift. Evalueringen skal legges fram for NVE på forespørsel.

11. Detaljplan for bygging

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for anlegget. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen. Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for nettanlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere, berørte reinbeitedistrikt og andre rettighetshavere. Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde

- a. En samlet og kortfattet beskrivelse av tilpasninger og avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å ta hensyn til reindriftenes arealbruk, jf. egne vilkår.
- b. Et utkast til plan for inntil fire faste, årlige statusmøter med hvert reinbeitedistrikt, jf. egne vilkår.
- c. En beskrivelse av hvordan Smørfjord transformatorstasjon skal utformes for å harmonisere ny og eksisterende bygning, og med en dempet fargebruk. Utformingen skal dokumenteres med fasadetegninger, situasjonsplan og snitt/oppriss som viser hvordan bygget er plassert i omgivelsene.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.


Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg 2: Situasjonsplan for Smørfjord transformatorstasjon

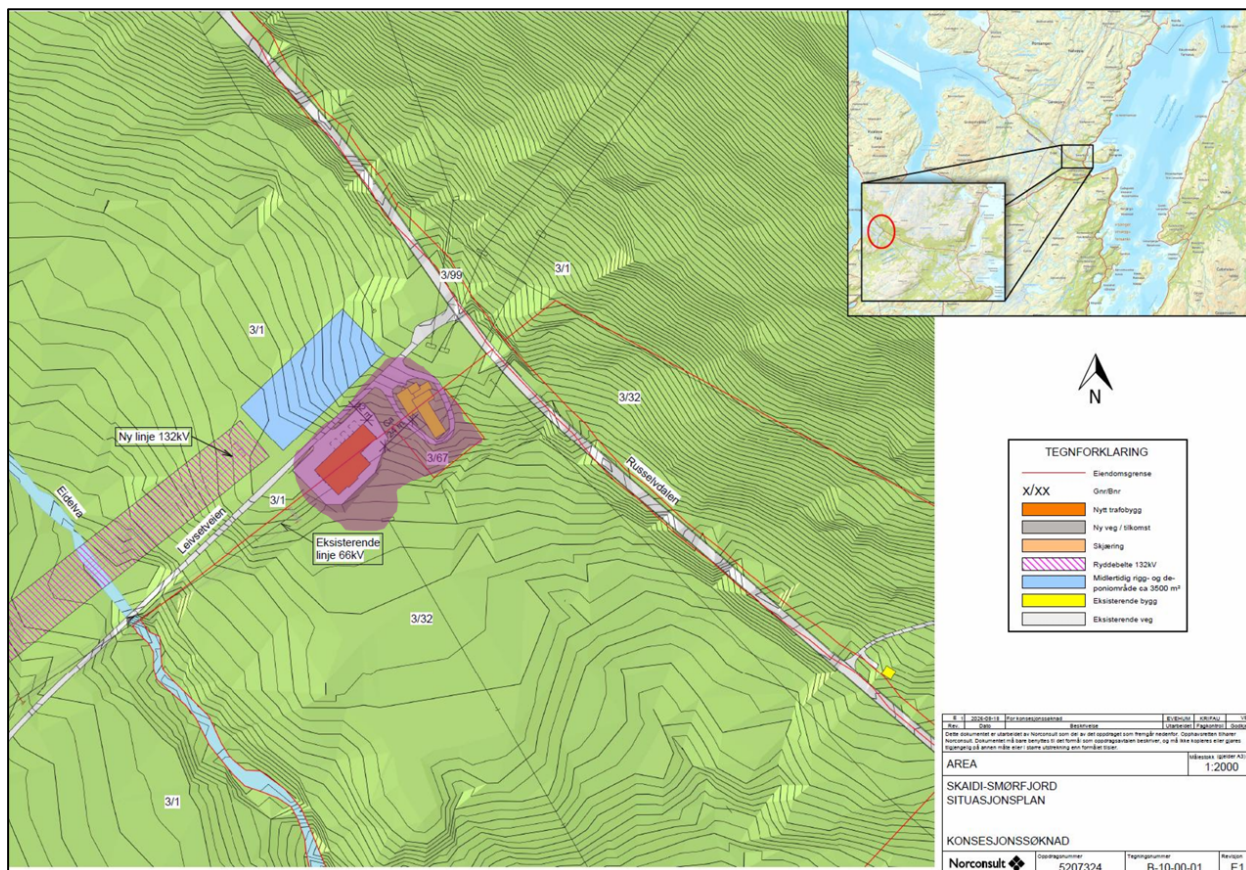

Stasjonsområde for Smørfjord transformatorstasjon (lilla, gjennomsiktig markering) samt stasjonsbygninger. Konsesjonen omfatter ikke midlertidig rigg- og deponirområde (blå figur).