



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Glitre Nett AS

Organisasjonsnummer: 982 974 011

Dato: 26.08.2025

Varighet: 26.08.2075

Referanse: NVE 202303971-76

Kommuner: Øvre Eiker

Fylke: Buskerud



Vi viser til søknad av 29. februar 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Glitre Nett AS tillatelse til å bygge, eie og drive anlegg i Eiker transformatorstasjon. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

1. Anlegg i Eiker transformatorstasjon i Øvre Eiker kommune

- et inngjerdet stasjonsområde på omtrent 23 300 m²
- en bygning med grunnflate omtrent 500 m² og mønehøyde omtrent 7,5 meter. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt konsesjonen
- to stk. frittstående transformatorceller hver med grunnflate omtrent 120 m² og høyde omtrent 12 meter
- transformatorer med øvre spenning 132 kV eller lavere
- utendørs luftisolert koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV eller lavere
- nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart i vedlegg 1 i denne konsesjonen.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 26. august 2075.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen seks år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



9. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

10. Byggetekniske krav

Konsesjonæren kan innenfor denne konsesjonen oppføre ny bygningsmasse, i form av frittstående bygning eller tilbygg med en samlet grunnflate på inntil 50 m², innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² sammenlignet med opprinnelig konsesjonsbehandlet løsning, regnes som en konsesjonspliktig endring.

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

11. Detaljplan

Glitre Nett skal i samarbeid med Statnett utarbeide en detaljplan for anleggene, jf. vilkår i Statnetts anleggskonsesjon for nye Eiker transformatorstasjon, NVE-ref. 202303971-51. I detaljplanen skal Glitre Nett beskrive den endelige utbyggingsløsningen, alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Detaljplanen skal også inneholde en beskrivelse av fuglemerking på 66 (132) kV ledningen Flesaker-Stengelsrud, dvs. avgrensning av strekningen, avstanden mellom fugleavvisere og hvilke liner som skal merkes.



Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig



Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

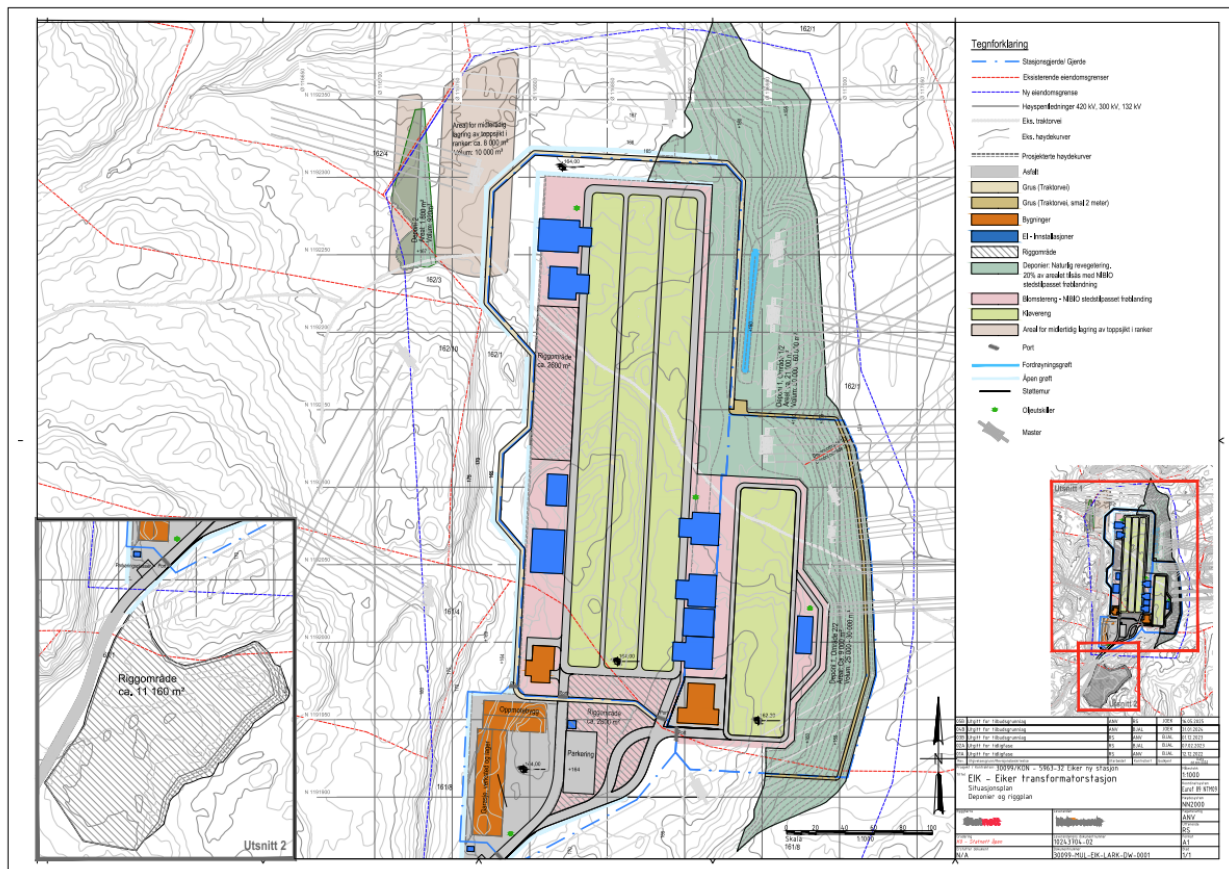



Vedlegg 2: Ledningsomlegginger Eiker stasjon

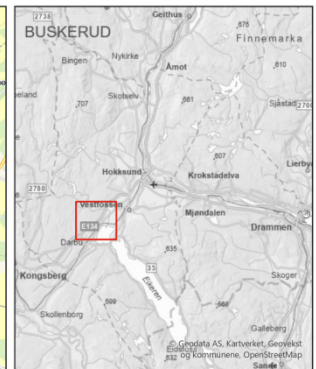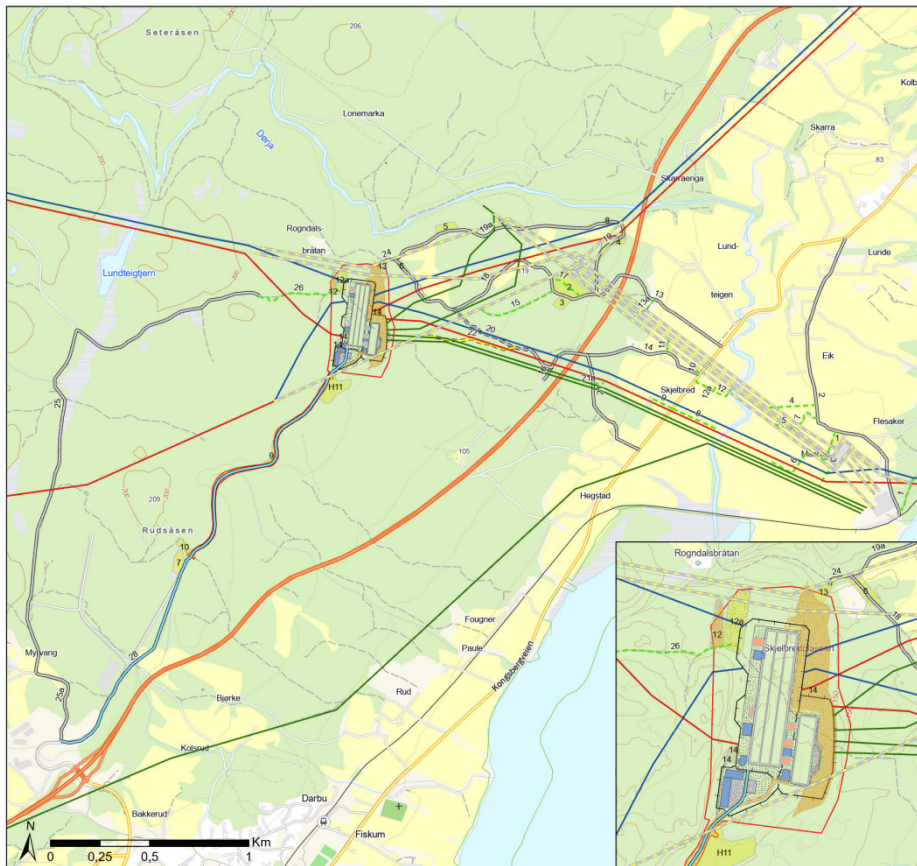

Tegnforklaring

Ledninger

- 132 kV
- 300 kV
- 420 kV
- Rives

Transportvei

- Vei eksisterende
- Vei, ny permanent
- Traktorvei, ny midlertidig
- Terrengtransport, ny

Stasjonsområde

- Stasjonsbygg
- Eiendomsgrense
- Fylling
- Opparbeidet område
- Vei og parkering
- Stasjonsgjerd
- Sjakt

Anleggsplass

- Baseplass, midlertidig
- Massedeponi, midlertidig
- Massedeponi, permanent

Rev.	Utgivelses- og beskrivelse	Utskrevet	Kontrollert	Godkjent	Dato
2.0		Revis	Utskrevet	Revisert	18.06.2025
Prosjekt: Eiker ny transformatorstasjon					
Tittel			Målestokk: 1:15 000		
Søknadskart			Koordinatsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N		
Byggherre			Høydeforansvar: NNG/000		
Statnett			Format: A3		
			Kartblad: 1 av 1		