



NVE

ARVA AS
Postboks 1410

8002 BODØ

Vår dato: 15.10.2025

Vår ref.: 202520043-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE fatter vedtak om endring av tverrsnitt på 132 kV luftledningen Bardufoss – Finnfjordbotn (L3) samt utsatt frist for riving av L1

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Arva AS tillatelse til å endre tverrsnitt til simplex FeAl 329 på 132 kV luftledningen Bardufoss – Finnfjordbotn (L3) i Senja, Sørreisa og Målselv kommuner i Troms fylke. NVE har samtidig gitt Arva AS utsatt frist for riving av den eksisterende eldste ca. 27 km lange luftledningen (L1-sørligste) 132 kV Bardufoss – Finnfjordbotn til 31.12.2034.

Bakgrunn

Arva AS søker i brev av 05.09.2025 om å endre tverrsnitt på 132 kV luftledningen Bardufoss – Finnfjordbotn (L3) fra duplex FeAl 481 til simplex FeAl 329. Endringen vil ikke påvirke ledningstraseen og mastebildet, og vil ikke medføre endring i beslaglagt areal. Bakgrunnen for dette er at det er gjennomført en konseptvalgutredning som anbefaler at det, på grunn av bortfall av kunde med reservert kapasitet i Finnfjordbotn, vil være riktig å redusere tverrsnittet på luftledningen. Tilknyttede kabelforbindelser og koblingsanlegg vil ikke bli endret.

Arva AS har vurdert at det ikke er nødvendig å innhente uttalelser i forbindelse med søknaden om endring av tverrsnittet, siden endringen i hovedtak ikke medfører økt omfang eller arealbeslag.

Prosjektet består av en ca. 34 km ny 132 kV forbindelse mellom eksisterende Bardufoss transformatorstasjon og Finnfjordbotn (L3), som er gitt i anleggskonsesjon til Arva AS den 30.08.2024, NVE-ref. 201306840-205. Ledningen skal på sikt erstatte den eldste av de eksisterende 132 kV ledningene på strekningen.

Godkjent detaljplan for 132 kV Bardufoss – Finnfjordbotn (L3) ble gitt i vedtak av 05.09.2024, NVE-ref. 202319587-55. En revisjon av detaljplanen med en oppdatert beskrivelse av tiltaket vil bli sendt Miljøtilsynet i NVE.

Det søkes samtidig i brev av 05.09.2025 om utsatt frist for riving av den eksisterende eldste ca. 27 km lange luftledningen (L1-sørligste) Bardufoss – Finnfjordbotn fra 31.12.2030 til 31.12.2034. Arva AS mener at det ikke er driftsmessig forsvarlig å rive L1 allerede innen 31.12.2030, som er et vilkår i ovennevnte anleggskonsesjon av 30.08.2024. Riving av L1 må derfor ses i lys av reinvestering av L2.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Regionalnettet til Sørreisa, Finnfjordbotn og Senja forsynes i dag via to parallelle 132 kV kraftledninger mellom Bardufoss transformatorstasjon (grensesnitt transmisjonsnettet) og Finnfjordbotn. Omsøkt konsesjonsendring legger til rette for tilknytning av nytt forbruk. Endelig løsning er å reinvestere begge de to gamle ledningene, men reinvesteringer av ledningene L1 og L2 bør gjøres på forskjellige tidspunkt for å optimalisere behovet hos forbrukerne. Arva AS vil nå reinvestere L1. Dette gir nødvendig fleksibilitet og mulighet til å tilpasse L2 til fremtidige behov. Bygging av den nye L3 ledningen forutsetter at man klarer å bygge parallelt med eksisterende ledninger, og uten utkobling av de to gamle ledningene.

NVEs vurdering og vedtak

NVE slutter seg til Arva AS sin vurdering av behovet om å endre tverrsnittet på 132 kV luftledningen Bardufoss – Finnfjordbotn (L3) og for utsatt frist for riving av den eldste eksisterende luftledningen (L1). NVE har ikke funnet det nødvendig med høring av søknaden, da søknaden ikke medfører økt omfang eller arealbeslag eller påvirker ledningstraseen. NVE vurderer at tiltaket ikke vil gi vesentlige virkninger for natur-, miljø- og samfunnsinteresser.

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE Arva AS tillatelse til å endre tverrsnittet på 132 kV luftledningen Bardufoss – Finnfjordbotn (L3) fra duplex FeAl 481 til simplex FeAl 329. NVE gir Arva AS samtidig utsatt frist for riving av den eksisterende eldste ca. 27 km lange luftledningen (L1-sørligste) 132 kV Bardufoss – Finnfjordbotn fra 31.12.2030 til 31.12.2034.

Denne avgjørelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Arva AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Med hilsen

Jan Are Gildestad

fagleder

Grete Johnsen

seniorkonsulent

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Vedlegg: Kart over 132 kV Bardufoss - Finnfjordbotn

Mottakerliste:

ARVA AS

Kopimottakerliste:

MÅLSELV KOMMUNE

Sørreisa kommune

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK


SENJA KOMMUNE

TROMS FYLKESKOMMUNE



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

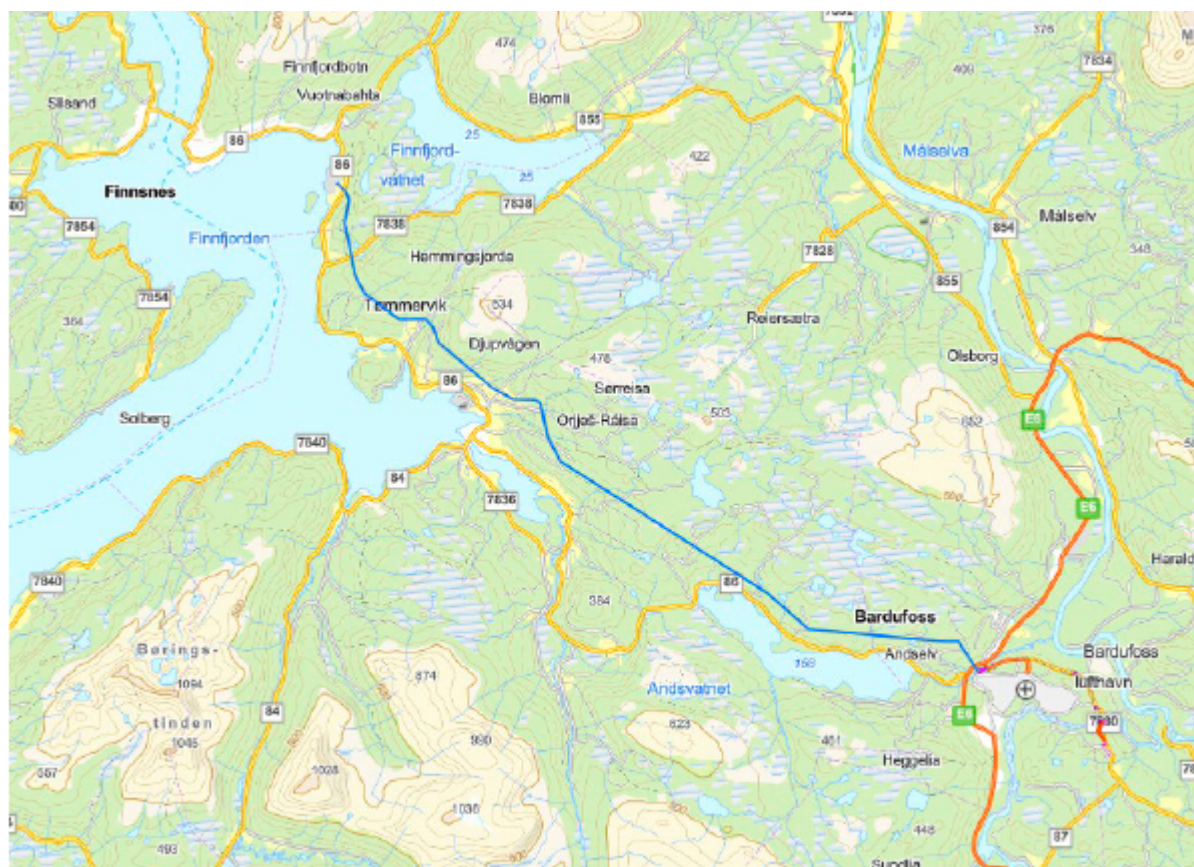

Figur 2-2. Blå strek viser den konsesjonsgitte linjetrasé mellom Bardufoss og Finnjordbotn. Kilde NetBas.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.