

AURLAND HAMNEVESEN KF
A-feltvegen 27
5743 FLÅM

Vår dato: 30.06.2026

Vår ref.: 202606266-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir endret konsesjon til bygging og drift av landstrømanlegg ved Flåm cruisekai i Aurland kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Aurland Hamnevesen KF endret konsesjon til å bygge, eie og drive et landstrømsanlegg på Flåm cruisekai i Aurland kommune i Vestland fylke. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202606266-6. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/12961/A.


Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Aurland Hamnevesen til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.


Søknaden

Omsøkt løsning/Bakgrunn

Aurland Hamnevesen fikk 13. juni 2024 konsesjon til landstrømanlegg for cruiseskip ved Flåm cruisekai i Aurland kommune, NVE-ref. 202302753-12. I etterkant har Aurland Hamnevesen kontrahert med leverandør til landstrømanlegget, og dermed endret arealbruken av landstrømanlegget og tilført et tredje uttaksskap. De søkte derfor den 4. mars 2026 om ny konsesjon. Tiltakets plassering og ny omsøkt arealbruk er vist i kartene under.

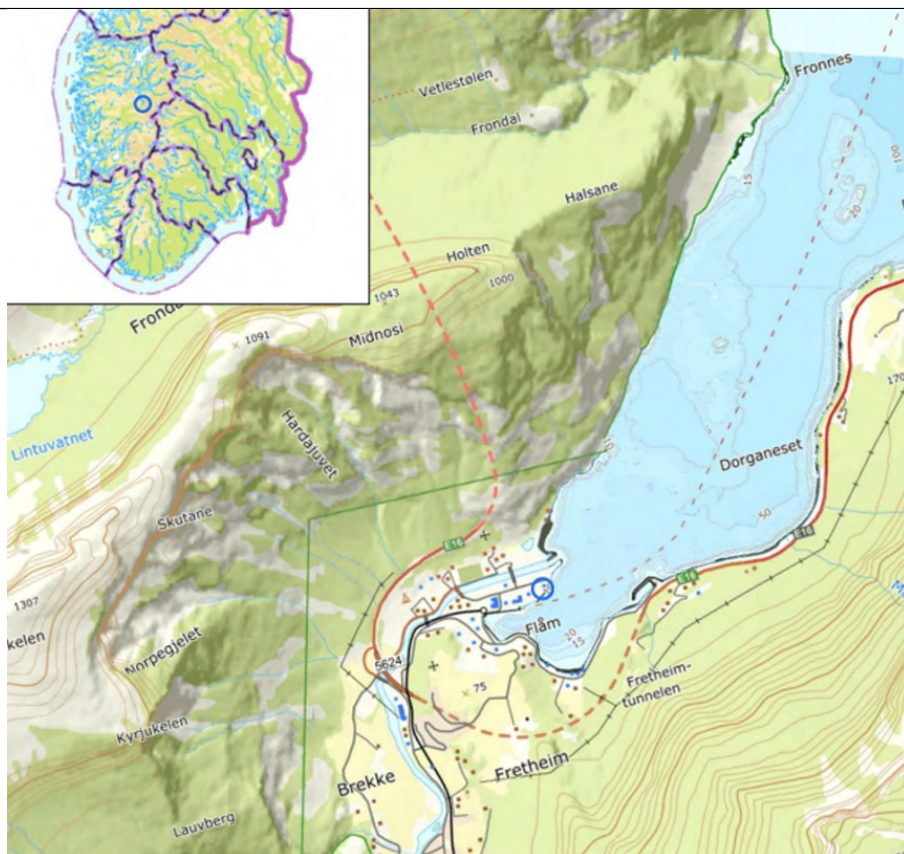

Kart 1: Planlagt tiltak på Flåm cruisekai er markert med blå sirkel. Kilde: Aurland Hamnevesens søknad av 30.april 2024.

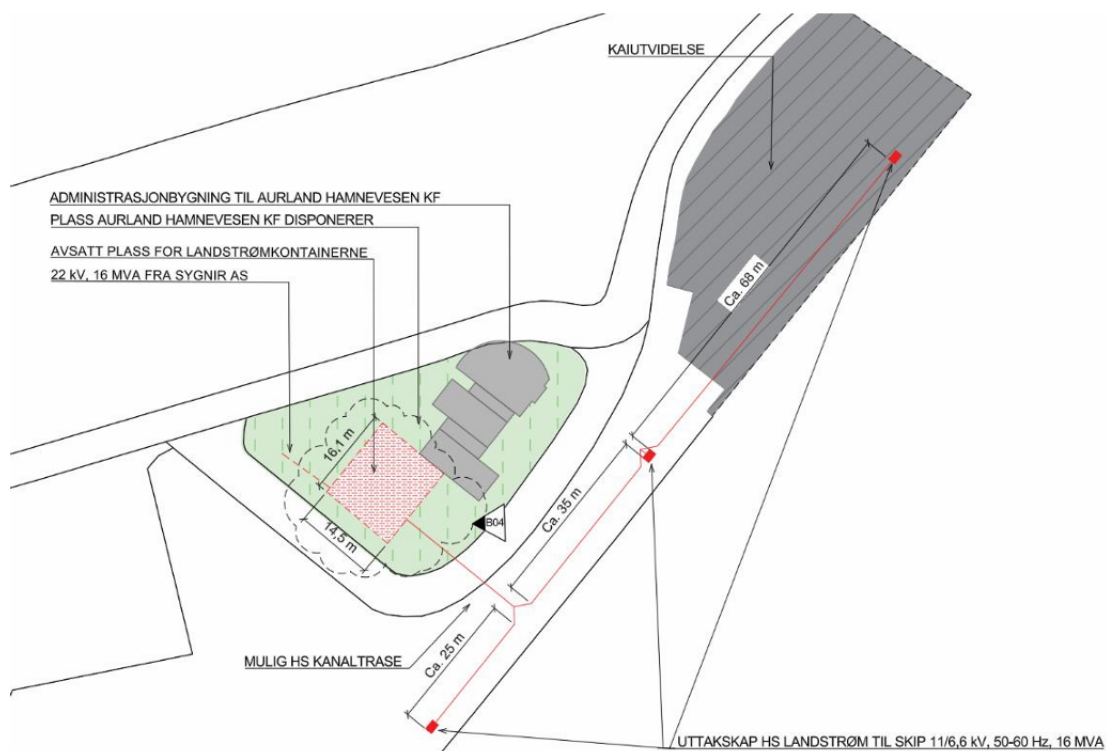

Kart 2: Viser det nye arealet for landstrømanlegget i rød skravur og de totalt tre omsøkte uttaksskapene markert i rødt. Kilde: Aurland Hamnevesens endringssøknad av 23. mars 2026.



Aurland Hamnevesen søker om å etablere et containerbasert landstrømsanlegg som vil bestå av opptil 10 containere i en etasje med høyde 5 meter. Aurland Hamnevesen fikk opprinnelig konsesjon til et landstrømanlegg på to etasjer med grunnflate omtrent 178 m². Ny løsning vil være på en etasje med grunnflate omtrent 234 m². Landstrømanlegget skal kles i henhold til opprinnelig søknad. Den reduserte høyden vil ifølge Aurland Hamnevesen være positiv for det visuelle inntrykket, selv om fotavtrykket øker.

På kaien skal det etableres 3 uttaksskap med landstrømsuttak for å kunne forsyne skip med 11 kV eller 6,6 kV og 60 Hz eller 50 Hz. Kablene fra containerne skal legges i rør i grøft og i rør under kai. Aurland Hamnevesen begrunner behovet for et ekstra uttaksskap med at landstrømanlegget da vil kunne brukes av flest mulig cruiseskip, fordi plassering av inntak varierer mellom skip.

Utførte forarbeider

Oversendelsen av vedtaket fra 13. juni 2024 (NVE-ref. 202302753-11) dokumenterer innhentede uttalelser fra Statsforvalteren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Aurland kommune og Flåmsbrygga hotell. Områdekonsesjonær Sygnir AS ønsker ikke å eie landstrømsanlegget, og har inngått en avtale om innledende nettutredning den 16. november 2022. Sygnir skal gjennom denne utredningen redegjøre for tilgjengelig nettkapasitet, eventuelle nødvendige tiltak i nettet og estimere tiltakshavers kostnadsdel.

Endringen av arealet er avklart med kommunen. Norconsult har på vegne av tiltakshaver vurdert at endringen ikke påvirker flom i området mer enn det som er vurdert i tidligere konsesjon. Norconsult vurderer dermed at anlegget er flomsikkert hvis gulvnivå for kritisk utstyr etableres 2,5 moh.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil plasseres i opparbeidet parkareal, og uttaksskapene på etablert kai. NVE vurderer at det nye omsøkte tiltaket ikke medfører ytterligere vesentlige virkninger for allmenne eller private interesser. I tråd med vurderingene gjort for konsesjonen av 13. juni 2024 (NVE-ref. 202302753-11) vurderer vi dermed at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.



For å ivareta hensyn til landskap, miljø, naturmangfold, naturfare, kulturminner og verna bygninger videreføres vilkår 10 og 11 fra anleggskonsesjonen av 13. juni 2024, NVE-ref. 202302753-12, som vilkår 6 og 7 i anleggskonsesjonen av i dag (med unntak av kravet om sluttrapport).

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukskundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Aurland Hamnevesen eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at spenningsnivået det er søkt om per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Aurland Hamnevesen selv bygger og driver egen transformering til landstrømstandarene.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved å bygge de omsøkte elektriske anleggene er større enn ulempene. I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE endret konsesjon til Aurland Hamnevesen for å bygge, eie og drive et landstrømanlegg på Flåm cruise kai i Aurland kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref. 202606266-6.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Benedikte Øyen
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

**Mottakerliste:**

AURLAND HAMNEVESEN KF

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

AURLAND KOMMUNE

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

TELIA NORGE AS

Telenor Kabelnett

AURLAND HAMNEVESEN KF - TOR MIKKEL TOKVAM

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

SYGNIR AS



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 17. august 2026 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.