


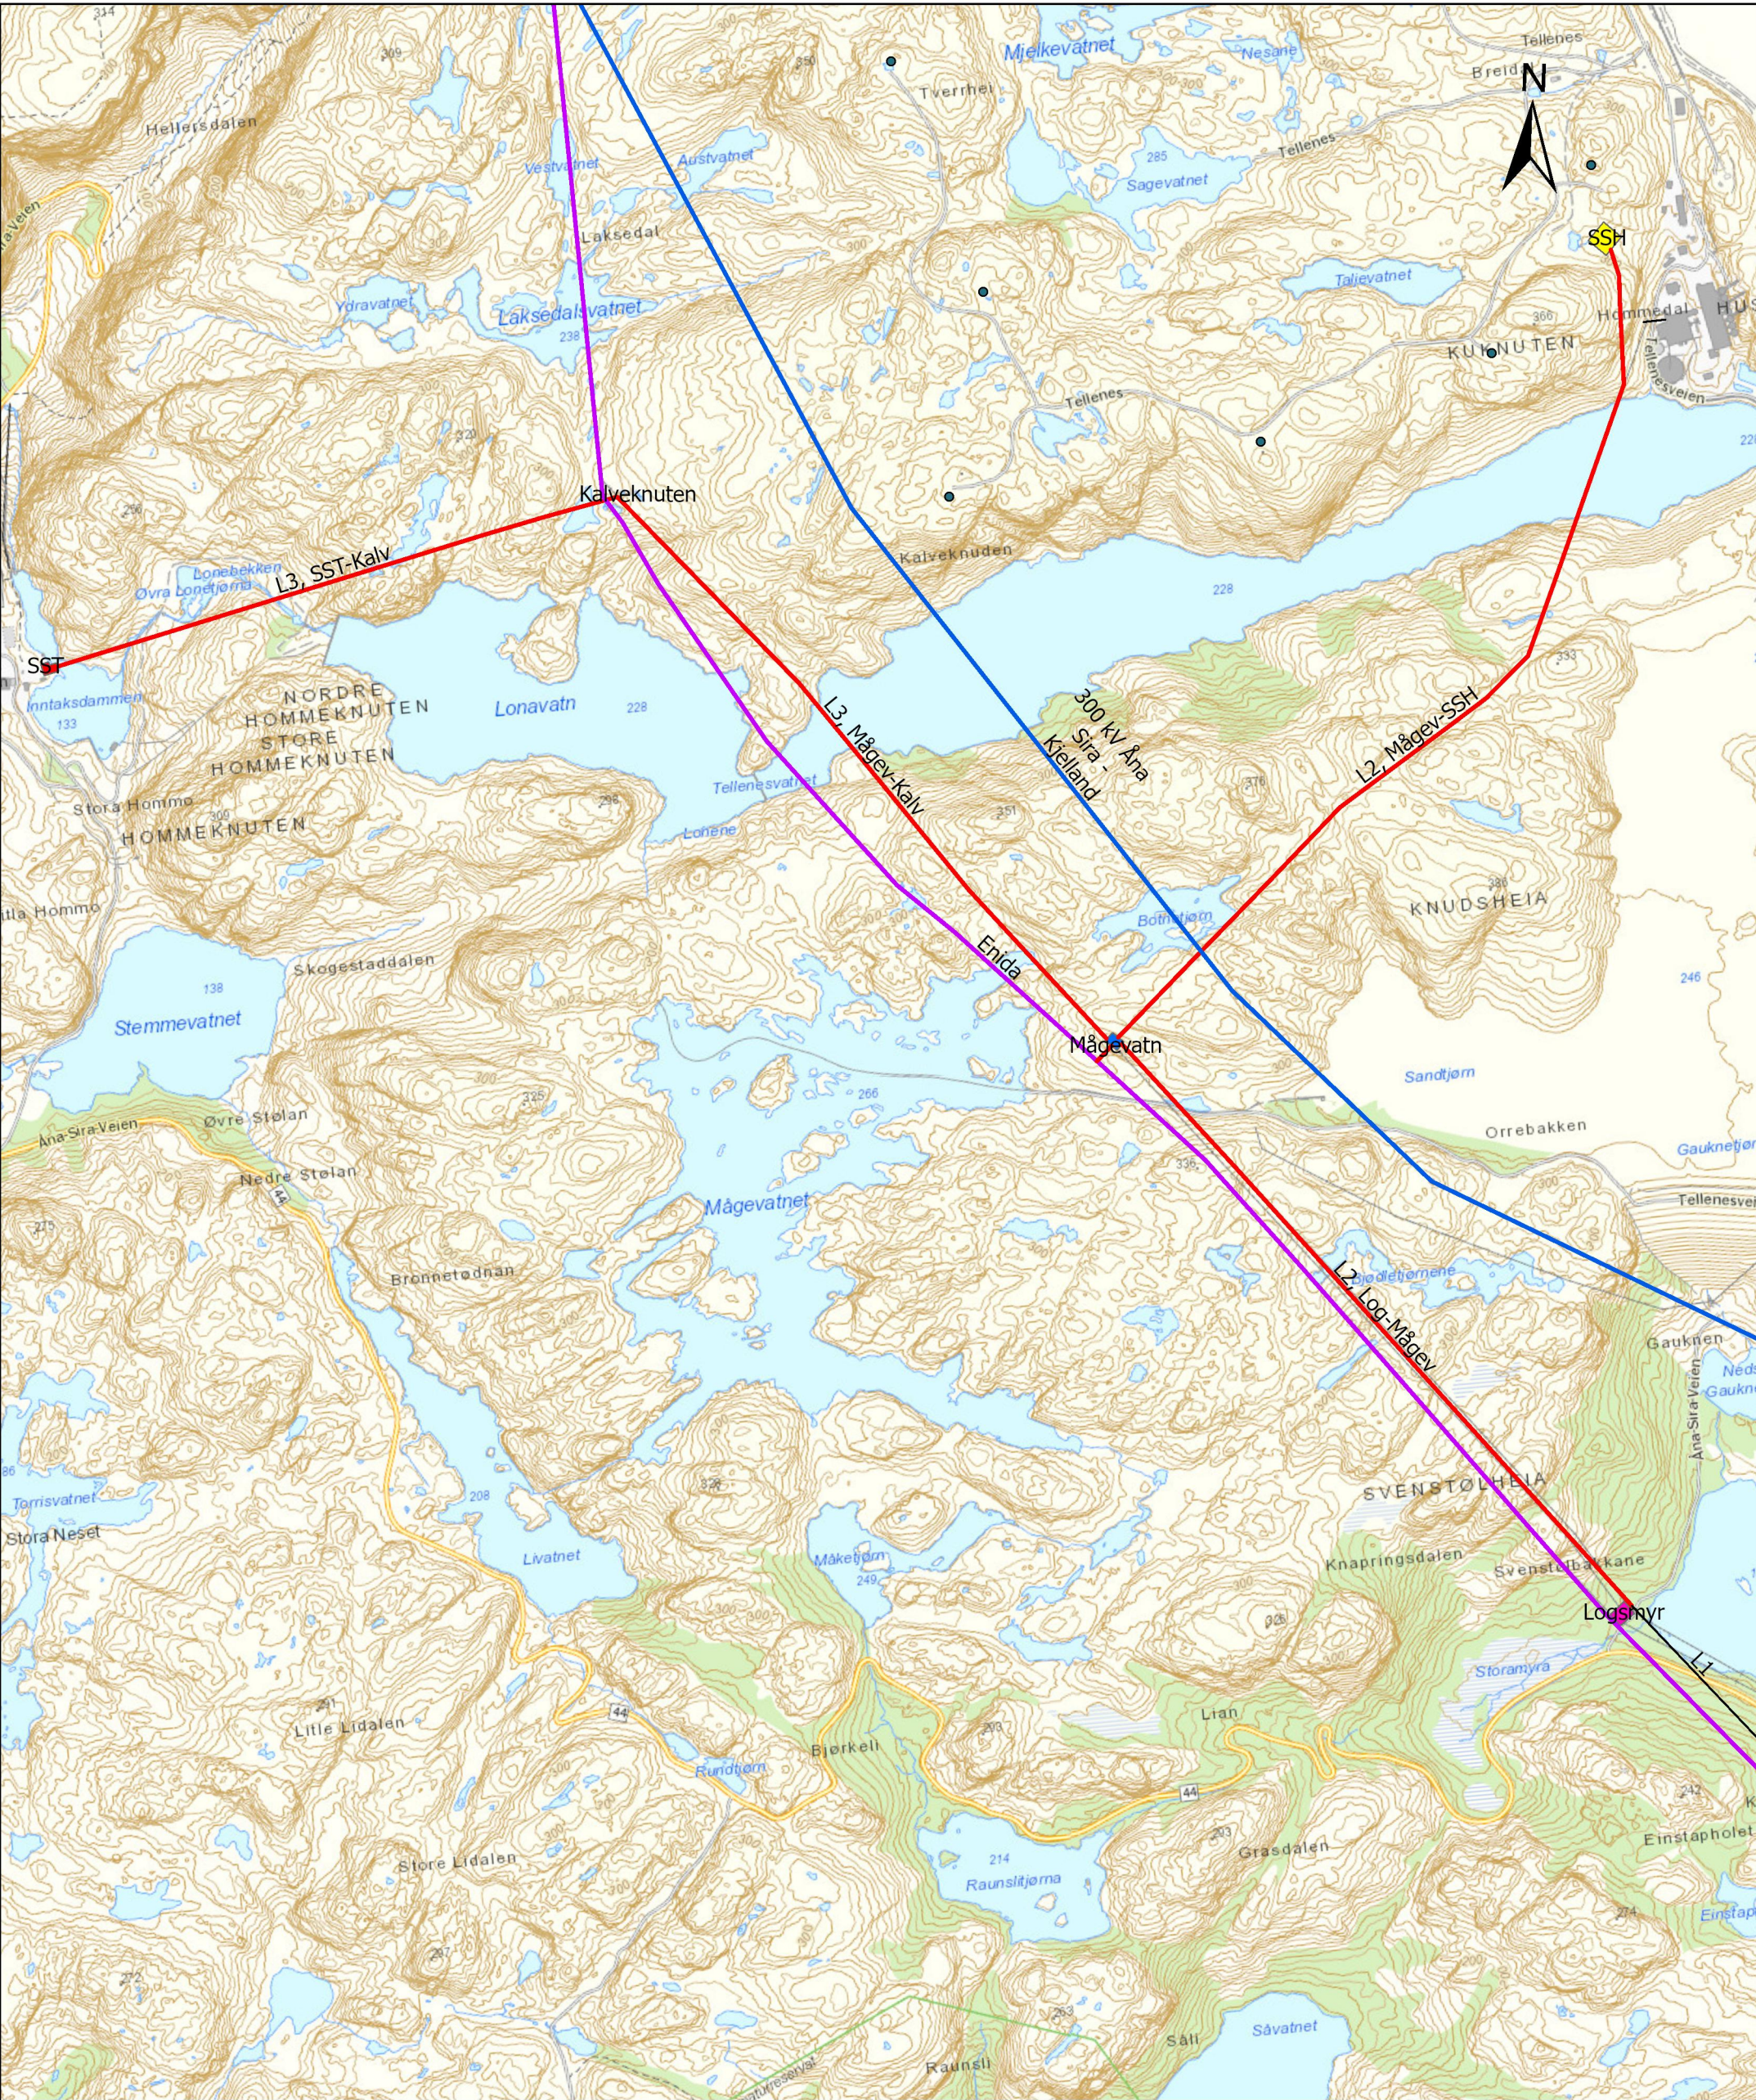

Innholdsfortegnelse:

- Eks. 66 kV Kraftlinje, Enida
- Eks. 132 kV kraftlinje
- Ny 132 kV kraftlinje
- Eks. 300 kV kraftlinje
- Mågevatn(Måg)
- Hommedal (SSH)
- Tørkeanlegg (SST)
- Logsmyr(Log)
- Vindturbiner


Merknader:

Kartet viser traseer for nye 132 kV linjer som skal konsesjonssøkes.

L2, Logsmyr-Mågevatnet- SSH(Hommedal): Den eksisterende 60 kV linjen skal saneres og blir gjennombygd som en 132 kV linje

L3, Mågevatnet-Kalveknuten-SST(Tørkeanlegget): Den eksisterende 60 kV linjen skal saneres og blir gjenoppbygd som en 132 kV linje

Totalt vil det rives ca 7,3 km linje, og reetableres ca. 6,2 km linje.



Utført av: NOADBN	Kontrollert av: NOEITR	Ansvarlig nr: NOADBN	Dato: 15.02.2021
Konsesjonssøknad Fornyelse av 60 kV forsyning til Titania AS			Målestokk 1:12 000
Oversikt over nye 132 kV kraftlinjer			Oppdragsnr: 10218845
SWECO		SWECO Norge AS Drammensveien 260, 0212 Oslo TLF: 67 12 80 00	Løpenr: 401
			Rev: 01