




Tegnforklaring

- Arealbruksgrense
- Inngrepsgrense
- Adkomstvei
- Eksisterende sti
- Midlertidig adkomstvei
- Kabelgrøft
- Rigg- og lagringsplass
- Eksisterende deponi
- Nettstasjon

HENVISNING
Arealbruksgrense er satt med avstand på 10m fra inngrepsgrensa. Dette gir rom for eventuelle nødvendige justeringer som det kan bli behov for under bygging.

Alle arbeider og inngrep skal holdes til et minimum og foregå innefor arealbruksgrense. Ryddgrense for vegetasjon skal ikke følge arealbruksgrensen, men topografi og landskap innenfor denne. Entreprenøren skal, sammen med byggherre, merke fysisk i terrenget utsatte arealer som ikke skal berøres ved transport, lagring, eller annen anleggsaktivitet. Det henvises til DML-dokumentet for mer detaljert informasjon.

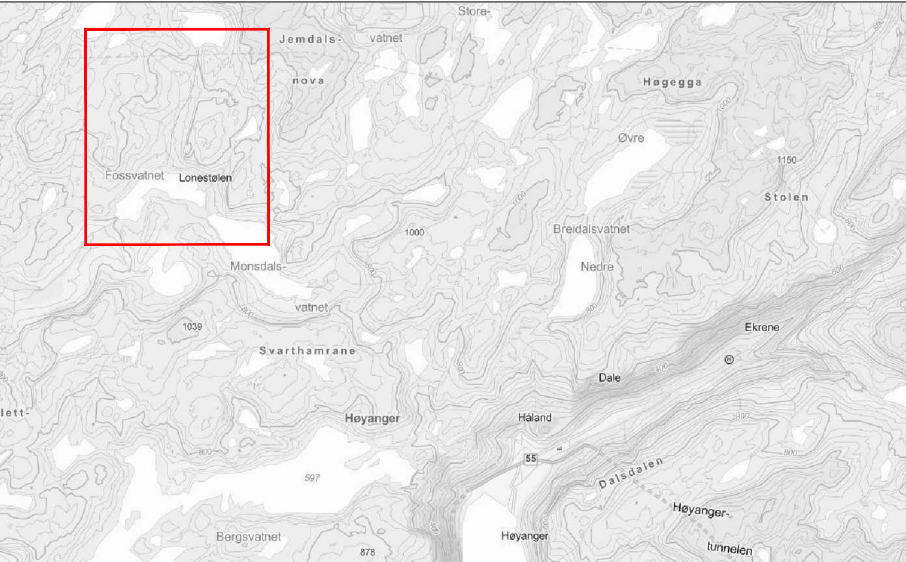

01	Trase med adkomstveien	16.10.2023	KRP	HBJ	FM
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Statkraft Energi AS				Fag	Format
Rehabilitering Høyanger K5				LARK	A3
				Dato	16.10.2023
Detaljplan for miljø og landskap				Format/Målestokk:	1:12 000
Arealbruksplan					
Oversiktskart					
Status		Konstr./Tegnet		Kontrollert	Godkjent
Detaljplan		KRP		HBJ	FM
Oppdragsnr.		Tegningsnr.		Rev.	
10229060-02		10229060-02-LARK-TEG-021		01	